

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД
ДО 2044 ГОДА**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 19

**ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

СОСТАВ РАБОТЫ

Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2044 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2044 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)
Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенное потребителю тепловой энергии
Глава 1. Приложение 2. Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по тепловым сетям Кузнецкой ТЭЦ
Глава 1. Приложение 3. Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по тепловым сетям Западно-Сибирской ТЭЦ
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)
Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока
Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за базовый период - 2024 год (таблица П33.1 МУ)
Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с приложением 27 МУ
Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с приложением 30 МУ
Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с приложением 32 МУ
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦПП и насосных станций
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 9. Приложение 1. Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 14. Приложение 1. Тарифно-балансовые модели
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 15. Приложение 1. Поданные заявки на присвоение статуса ЕТО
Глава 15. Приложение 2. Дополнительные материалы по вопросам систем теплоснабжения и зон деятельности ЕТО
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
Глава 19. Приложение 1. Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников при существующем положении
Глава 19. Приложение 2. Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3
Реестр Таблиц	5
Реестр Рисунков	6
Перечень сокращений	7
1 Общие сведения по объекту	8
1.1 Обоснование проведения работ	8
1.2 Краткая техническая характеристика объекта	8
1.3 Цели и задачи	8
2 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории города Новокузнецк	10
2.1 Климатическая характеристика района	10
2.2 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения	12
2.3 Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)	15
2.4 Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	24
2.5 Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк	38
2.6 Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение	48
3 Влияние источников теплоснабжения на состояние загрязнения атмосферного воздуха при развитии системы теплоснабжения в период до 2044 года	55
3.1 Краткое описание вариантов развития системы теплоснабжения на перспективу	55
3.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2044 года	61
3.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк	72

3.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	81
3.5 Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу	81
4 Основные выводы по итогам сравнения существующего состояния и прогнозируемого состояния на 2044 год	88
5 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	
90	
Список используемой литературы.....	92

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Основные климатические характеристики района	11
Таблица 2.2 - Среднемесячная температура воздуха.....	11
Таблица 2.3 - Повторяемость направлений ветра и штабелей (%)	11
Таблица 2.4 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города ...	12
Таблица 2.5 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ.....	13
Таблица 2.6 – Зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных г. Новокузнецка	14
Таблица 2.7 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ.....	17
Таблица 2.8 – Состав основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ.....	19
Таблица 2.9 - Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ.....	20
Таблица 2.10 - Состав основного оборудования котельных.....	21
Таблица 2.11 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб).....	27
Таблица 2.12 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение	37
Таблица 2.13 - Расчеты вкладов выбросов	38
Таблица 3.1 - Существующий и перспективный состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ....	56
Таблица 3.2 - Существующий и перспективный состав оборудования ЗС ТЭЦ.....	57
Таблица 3.3 - Существующий и перспективный состав оборудования ЦТЭЦ	58
Таблица 3.4 - Перечень источников, выводимых из эксплуатации.....	59
Таблица 3.5 - Данные перспективного развития существующих систем теплоснабжения.....	61
Таблица 3.6 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу	63
Таблица 3.7 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу	72
Таблица 3.8 - Прогнозные расчеты вкладов выбросов	72
Таблица 3.9 - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ	81
Таблица 4.1 - Сравнение максимальных приземных концентраций.....	89
Таблица 4.2 - Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год).....	89

РЕЕСТР РИСУНКОВ

<i>Рисунок 2.1 - Роза ветров.....</i>	11
<i>Рисунок 2.2 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение</i>	26
<i>Рисунок 2.3 - Условные обозначения</i>	49
<i>Рисунок 2.4 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на существующее положение.....</i>	50
<i>Рисунок 2.5 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на существующее положение.....</i>	50
<i>Рисунок 2.6 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на существующее положение.....</i>	51
<i>Рисунок 2.7 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на существующее положение.....</i>	51
<i>Рисунок 2.8 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на существующее положение.....</i>	52
<i>Рисунок 2.9 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на существующее положение.....</i>	52
<i>Рисунок 2.10 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации (диоксид азота, диоксид серы) на существующее положение</i>	53
<i>Рисунок 2.11 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на существующее положение.....</i>	53
<i>Рисунок 2.12 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на существующее положение</i>	54
<i>Рисунок 3.1 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу</i>	62
<i>Рисунок 3.2 – Условные обозначения.....</i>	82
<i>Рисунок 3.3 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на перспективу.....</i>	83
<i>Рисунок 3.4 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на перспективу.....</i>	83
<i>Рисунок 3.5 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на перспективу</i>	84
<i>Рисунок 3.6 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на перспективу</i>	84
<i>Рисунок 3.7 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на перспективу</i>	85
<i>Рисунок 3.8 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на перспективу</i>	85
<i>Рисунок 3.9 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации (диоксид азота, диоксид серы) на перспективу</i>	86
<i>Рисунок 3.10 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на перспективу.....</i>	86
<i>Рисунок 3.11 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на перспективу</i>	87

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

- ETO - единая теплоснабжающая организация
- ИЗАВ - источники загрязнения атмосферы
- ОЭС- объединенная энергосистема
- ПДВ - предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу
- ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе
- ТЭЦ - тепловая электрическая станция (теплоцентраль)

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ

1.1 Обоснование проведения работ

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ [1]. Одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения (пп.8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»).

1.2 Краткая техническая характеристика объекта

Теплоснабжение осуществляется от 41 энергоисточников, из которых 3 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. На территории города имеется ряд теплоснабжающих организаций, которые поставляют тепловую энергию по ценам (тарифам), определяемым договорами, заключенными по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы).

Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации, имеющие в собственности или на ином законном основании котельные производственно-отопительного назначения. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся. Таким образом, отпуск тепловой энергии «на сторону» (товарный отпуск) не производится, обеспечивается покрытие исключительно собственных нужд предприятия, следовательно, и регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения не осуществляется. Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.

Зоны индивидуальной малоэтажной застройки сформировались в районах шахт и промышленных предприятий по мере их развития. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление.

1.3 Цели и задачи

Основной целью раздела является оценка влияния на состояние атмосферного воздуха города Новокузнецк мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

Основные задачи:

1. Анализ документации по охране атмосферного воздуха источников теплоснабжения, определение приоритетных объектов, имеющих наибольшие вклады в выработке тепловой энергии и значительные выбросы загрязняющих веществ;
2. Определение изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения;
3. Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников загрязнения (ИЗАВ), действующих на рассматриваемых источниках теплоснабжения, для двух периодов: существующее состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов ПДВ объектов и отчетах по инвентаризации); прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливо потребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения) на период до 2044 года.

2 ОПИСАНИЕ ФОНОВЫХ И/ИЛИ СВОДНЫХ РАСЧЕТОВ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦК

2.1 Климатическая характеристика района

Согласно климатическому районированию, Новокузнецк относится к зоне умеренных широт и имеет континентальный климат. Преобладающее направление ветров – южное юго-западное. Сила ветра чаще всего не превышает 4,5 м/сек, более сильные ветра редки. Однако зимой, определенную роль в формировании климата, приобретают вторжения холодных масс со стороны Арктики. В результате происходит резкая смена погоды – сухие морозы сменяются оттепелями и снегопадами.

Характерной чертой является континентальность, при котором происходят значительные колебания всех основных метеорологических показателей (температуры, влажности воздуха, атмосферных осадков и т.д.).

Для Новокузнецка, в целом, типичным является жаркое лето и холодная зима. Продолжительность периода со средней месячной температурой воздуха ниже +10°C составляет около 240 дней, а период с температурой ниже нуля длится около 170 дней. Самым теплым месяцем в году является июль, средняя максимальная температура воздуха составляет +25,3°C, а самым холодным – январь, средняя минимальная температура составляет -19,7°C.

Дождливых и пасмурных дней в Новокузнецке не много. Среднее количество дождливых дней за год составляет 78, а наибольшее около 95. Годовой объем осадков, которые выпадают в регионе в виде ливней и снега, равен 600 мм. Большая доля дождей приходится на летний период. Снег держится в регионе больше 160 дней. Почва промерзает на глубину до двух метров.

Преобладающее направление ветра в течение года в районе г. Новокузнецк южное. Максимальная повторяемость составляет 25 %. В среднем за год повторяемость штилей равна 15%. Средняя годовая скорость ветра 3,5 м/с. Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь суточным ходом температуры воздуха. Наибольшая скорость ветра наблюдается в дневное время, после полудня, наименьшая – перед восходом солнца, суточные колебания скорости ветра более резко выражены в теплый период года. На рисунке 2.1 приведены «розы ветров» – повторяемость направлений ветра и штилей.

Климатические характеристики района приняты согласно СП 131.13330.2018 (таблицы 2.1 – 2.3).

Таблица 2.1 - Основные климатические характеристики района

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца	°C	+25,2
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца	°C	-19,7
Значение скорости ветра (u), превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев		12,0

Таблица 2.2 - Среднемесячная температура воздуха

Характеристики	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Среднемесячная температура, °C	-6,8	-4,6	+0,3	+4,2	+13,0	+14,0	+21,1	+15,5	+10,2	+4,2	-5,8	-

Таблица 2.3 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

месяц	Направление ветра								штиль
	C	CB	B	ЮВ	Ю	ЮЗ	3	C3	
I	8	1	5	21	34	24	5	2	23
II	13	1	6	17	29	25	5	4	19
III	16	2	6	13	23	25	9	6	16
IV	15	4	7	9	21	23	13	8	8
V	15	5	8	9	19	20	15	9	8
VI	19	7	9	10	18	16	12	9	12
VII	23	8	9	10	17	12	12	9	16
VIII	18	7	8	12	19	15	12	9	16
IX	13	6	8	13	21	18	13	8	15
X	9	3	7	15	27	24	10	5	11
XI	8	1	5	17	30	27	8	4	12
XII	6	1	5	20	33	27	6	2	19
год	13	4	7	14	25	21	10	6	15

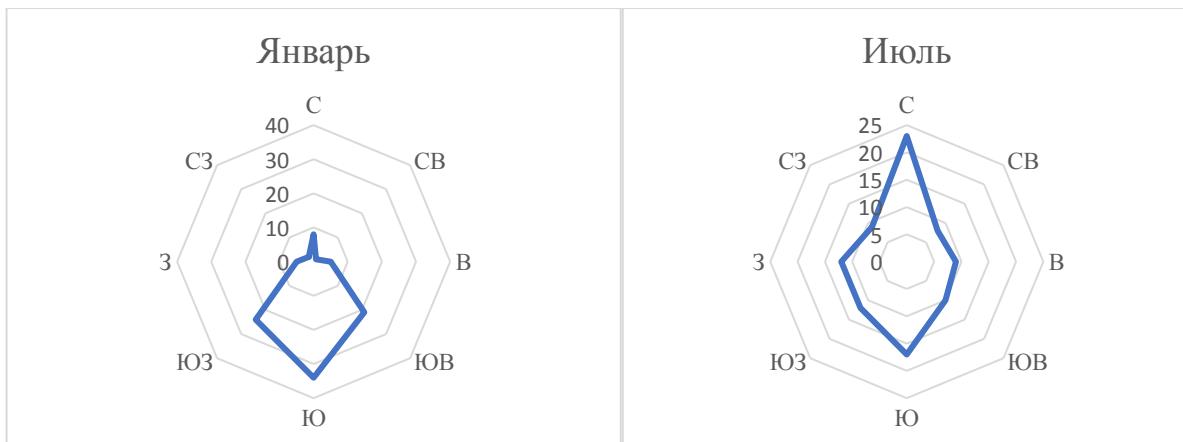


Рисунок 2.1 - Роза ветров

2.2 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

На территории города имеется ряд теплоснабжающих организаций, которые поставляют тепловую энергию по ценам (тарифам), определяемым договорами, заключенными по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы). Перечень таких организаций представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП	Вид регулируемой деятельности
Единые теплоснабжающие организации				
1	АО «Кузнецкая ТЭЦ»	4205243178	420501001	ETO №01
2	ООО «КузнецкТеплоСбыт»	4217146884	421701001	ETO №02
3	ООО «ЭнергоТранзит»	5406603432	540601001	ETO №03, 10
4	ООО «Сибэнерго»	4217085977	540601001	ETO №04
5	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	4218000951	421801001	ETO №05
6	ОАО «РЖД»	7708503727	540775040	ETO №06
7	ООО ТК «Садовая»	4253037591	425301001	ETO №07
8	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	4220028665	422001001	ETO №09
Теплоснабжающие организации, не имеющие статуса ЕТО				
1	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	4218000951	421801001	Теплоснабжающая в СТ №002 в зоне ЕТО №02
2	МП «ГУЖКХ»	4253026631	425301001	Производитель ТЭ в СТ №002 в зоне ЕТО №02
Теплосетевые организации				
1	АО «Кузбассэнерго»	4200000333	420501001	Теплосетевая в СТ №001 в зоне ЕТО №01
2	ООО «ЭнергоТранзит»	5406603432	540601001	Теплосетевая: - в СТ №002 в зоне ЕТО №02, - в СТ №004, 010-014, 016, 019-020, 022-024, 032 в зоне ЕТО №04, - в СТ №040 в зоне ЕТО №07
3	ООО «НТК»	4253009805	425301001	Теплосетевая: - в СТ №002 в зоне ЕТО №02, - в СТ №003 в зоне ЕТО №03
4	ООО «КузнецкТеплоСбыт»	4217146884	421701001	Теплосетевая в СТ №002 в зоне ЕТО №02
5	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	4218000951	421801001	Теплосетевая в СТ №003 в зоне ЕТО №03
6	ООО «Сибэнерго»	4217085977	540601001	Теплосетевая: - в СТ №037, 038 в зоне ЕТО №06; - в СТ №042 в зоне ЕТО №09

Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации, имеющие в собственности или на ином законном основании котельные производственно-отопительного назначения. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся. Таким образом, отпуск тепловой энергии «на сторону» (товарный отпуск) не производится, обеспечивается покрытие исключительно собственных нужд предприятия,

следовательно, и регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения не осуществляется. Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО):

ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»:

КТЭЦ находится по адресу ул. Новороссийская, 35, АО «Кузнецкая ТЭЦ» - осуществляет производство тепловой энергии от КТЭЦ

Зона действия тепломагистралей Кузнецкой ТЭЦ:

1. Центральный район – юго-восточная часть, в границах улиц: Транспортная, Кутузова, Бардина проспект, Павловского, Тольятти, Запорожская;

2. Кузнецкий район – жилищно-коммунальный и промышленный секторы в границах улиц: Кузнецкое шоссе, Анодная, Алюминиевая, Дорожная, Екимова, Шункова, Водопадная, Народная, Ферросплавный пр-д;

3. Орджоникидзевский район – Новобайдаевский район и ряд промышленных предприятий по улицам Шахтеров проезд, Зорге, 40 лет Победы, Гвардейская, Новобайдаевская.

4. Куйбышевский район – в границах ул. Транспортная, ул. Циолковского, ул. Кутузова, пр. Дружбы, пр. Октябрьский.

ЕТО №02 ООО «КузнецТеплоСбыт»:

ЗСТЭЦ находится по адресу Северное шоссе, 23, источником тепловой энергии является АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Зона действия тепломагистралей Западно-Сибирской ТЭЦ:

1. Заводской район – промзона Западно-Сибирского металлургического комбината и жилищно-коммунальный сектор в границах улиц: Автотранспортная, Белградская, Бакинская, Заводское шоссе, Клименко, Советской Армии пр-т, 13-й микрорайон, Моховая;

2. Новоильинский район - жилищно-коммунальный сектор и ряд промышленных предприятий в границах улиц: Косыгина, Космонавтов, Олимпийская, проспект Архитекторов, проспект Авиаторов, Чернышова, Звездова, проспект Мира.

ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»:

В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ.

Таблица 2.5 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ

Конечный потребитель (адрес)
Рудокоповая, 28
Отдельная, 5а
Тушинская, 5

Конечный потребитель (адрес)	
	Промышленная, 18
	Всесторонняя, 46
	Циолковского, 11
	Кутузова, 60
	Бардина пр-т, 28
	Кирова, 39
	Пионерский пр-т, 45
	Орджоникидзе 40, 54
	Металлургов пр-т, 42
	Покрышкина, 8
	Белана 1, 25
	Строителей пр-т, 94
	Кольцевая, 15
	ДОЗ 2а, Ермака2

Зона действия котельных

Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», снабжают теплом локальные районы небольшого радиуса действия.

Выдача тепловой мощности от котельных осуществляется преимущественно по двухтрубным тепловым сетям по открытой схеме. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет порядка 220 км.

В таблице ниже приведены зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных.

Таблица 2.6 – Зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных г. Новокузнецка

№ п/п	Наименование котельной	Район тепловых сетей
1	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	Куйбышевский р-н: ул. Челюскина, Соломиной, К. Маркса, Димитрова и 1 Мая
2	Зыряновская районная котельная	Орджоникидзевский р-н: ул. Новаторов, Дузенко, Зыряновская, Пржевальского, Радищева, Пархоменко, Скоростная, Уютная
3	Байдаевская центральная котельная №2	Орджоникидзевский р-н: ул. Мурманская, Рубцовская, Черняховского, Разведчиков, Славгородская
4	Абашевская районная котельная	Орджоникидзевский р-н: ул. Кавказская, Маркшейдерская, Кольская, Юбилейная, Пушкина
5	Котельная пос. Притомский	Орджоникидзевский р-н: пос. Притомский: ул. Интернетная, Дорстроевская, О. Дундича
6	Котельная пос. Листвяги	Куйбышевский р-н: пос. Листвяги: ул. Учительская, ул. Каирская, ул. Луговая, ул. Серпуховская, ул. Суданская, ул. Кубинская

Радиус действия прочих муниципальных котельных незначителен, а некоторые из них встроенные, т.е. обслуживают конкретно данный объект (школы, д/сады).

Прочие котельные снабжают теплом промышленные предприятия, а также жилые дома на ул. Тушинская, ул. Ливинская, 31, ул. Кандалепская.

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и

расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

Радиус действия тепловых сетей от промышленных котельных, исходя из вышесказанного, незначителен, поэтому информация о протяженности сетей не представлена.

В городе 61 ведомственная котельная суммарной тепловой нагрузкой - 213,3 Гкал/ч, в том числе: в паре - 80,4 т/ч и в горячей воде - 165,03 Гкал/ч.

Ведомственная электрокотельная шахты «Полосухинская» тепловой мощностью 2,47 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой – 1,74 Гкал/ч обеспечивает собственные нужды шахты.

2.3 Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)

Кузнецкая ТЭЦ - один из главных теплоисточников крупнейшего города Кемеровской области - Новокузнецка. Основными потребителями тепловой энергии ТЭЦ в горячей воде являются жилищно-коммунальный сектор Кузнецкого, Орджоникидзевского районов и частично Центрального и Куйбышевского районов, и расположенные на их территории предприятия. Потребителями тепловой энергии в паре являются комбинаты Новокузнецкий алюминиевый и Кузнецкие ферросплавы. КТЭЦ работает в базовом режиме, в основном, по тепловому графику, тепловая схема КТЭЦ с поперечными связями на давление пара 30, 64 и 90 кгс/см².

Установленная электрическая мощность - 108 МВт, тепловая мощность – 890,0 Гкал/ч в том числе, по турбоагрегатам 397 Гкал/ч.

Площадка Кузнецкой ТЭЦ (КТЭЦ) расположена в юго-восточной части г. Новокузнецка на правом берегу р. Томь. С западной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями алюминиевого завода АО «Русал» и северной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями ПАО «КЗФ». С северной стороны вдоль ограды ТЭЦ проходит городская автомагистраль, соединяющая Кузнецкий и Орджоникидзевский районы города.

Общая площадь, занимаемая электростанцией, составляет 358,958 га, в том числе: промплощадка ТЭЦ - 126,8711 га; трубопроводы до золоотвала проходят по промплощадке ТЭЦ, золоотвал №1 (отработанный) – 7,8 га, золоотвал № 2 (действующий) - 46,7 га.

Уровень сейсмичности на промплощадке ТЭЦ - 7...7,5 баллов.

Внешнее сообщение Кузнецкой ТЭЦ осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. Ближайшей железнодорожной станцией, связанной с промплощадкой ТЭЦ подъездным путем, является станция ОАО «РЖД»

«Обнорская». Приемо-сдаточные операции осуществляются на промплощадке ТЭЦ или ст. «Обнорская».

Расстояние от дымовых труб до жилой застройки ближайшего микрорайона г. Новокузнецка составляет 1,3 км, а от дамбы второй секции золоотвала №2 - 1,8 км.

Первоначальный проект станции, выполненный Ленинградским отделением «Теплоэлектропроект» в 1939 году, предполагал строительство ТЭЦ как паросилового участка для энергоснабжения Новокузнецкого алюминиевого завода и Кузнецкого завода ферросплавов. Необходимость обеспечения паром и электрической энергией крупных производств обусловило состав оборудования первых очередей с турбинами типа «Р» и «П», пар после которых использовался в технологических процессах. Первая и вторая очередь на давление 30 кгс/см² введены в эксплуатацию в период 1941-1944 гг. Ввод третьей очереди на давление 64 кгс/см² осуществлен в 1947-1948 году.

Строительство четвертой очереди давлением 60 кгс/см² велось в 1952 году.

По мере строительства благоустроенного жилого фонда в Кузнецком районе, тепловая нагрузка станции в горячей воде неуклонно возрастала. В 1954 году на Кузнецкой ТЭЦ вышла из состава Новокузнецкого алюминиевого завода в самостоятельное предприятие энергосистемы.

Для обеспечения возрастающих нагрузок в электроэнергии, паре и горячей воде, в период 1952-1966 гг. на станции введено оборудования пятой и шестой очереди на давление 90 кгс/см².

Массовое жилищное строительство левобережной части города в 1970-х – 1980-х годах прошлого века потребовало дальнейшего расширения Кузнецкой ТЭЦ. В 1985 году по проекту ОАО «Укрэнергопром» г. Киев на площадке станции началось строительство комплекса зданий и сооружений водогрейной котельной в составе двух водогрейных котлов типа КВТК-100-150 и трех паровых котлов типа Е-160-1,4-250 (введены 2 котла из 3-х).

В последние десятилетия наблюдается неуклонное снижение потребления пара со стороны промышленных потребителей, для обеспечения которых и создавалась Кузнецкая ТЭЦ. В настоящее время потребление тепловой энергии с паром в общем балансе ТЭЦ не превышает 10%.

В 2011 году на свободной площадке станции началось строительство Новокузнецкой ГТЭС. Станция была введена в эксплуатацию в 2014 г. Проектом предусмотрено сооружение 2-х газотурбинных установок (ГТУ) суммарной мощностью 298 МВт (2 x 149 МВт), представляющих собой блок №14 (первая очередь) и блок №15 (вторая очередь) Кузнецкой ТЭЦ. Газовые турбины ГТЭ-145 с генераторами ТЗФГ-160- 2МУ3.

В феврале 2013 г. на строящейся Новокузнецкой ГТЭС «Сибирской генерирующей компании» началась установка первого турбогенератора мощностью 149 МВт. Газовая турбина в комплексе с генератором изготовлена ОАО «Силовые машины» г. Санкт-Петербург, автоматика выполнена Siemens. Оборудование введено по договору поддержания мощности. Мощность 2 блоков аттестована 01.10.2014 г.

Новокузнецкая ГТЭС работает исключительно для целей выработки электроэнергии и не осуществляет отпуск тепловой энергии потребителям, поэтому в дальнейшем не рассматривается.

На станции в главном корпусе установлено 8 паровых котлов:

4-х вертикально-водотрубных 2-х барабанных котла Ф. Комбейшен-Инженеринг и К системы Лопулько США производительностью 68 т/ч давлением 64 кгс/см²;

2-х вертикально-водотрубных двухбарабанных котла ТП-170 з-д «Красный котельщик» г. Таганрог производительностью 170 т/ч давлением 100 кгс/см²;

2-х вертикально-водотрубных однобарабанных котла БКЗ-220-100Ф (г. Барнаул) производительностью 220 т/ч давлением 100 кгс/см².

На площадке КТЭЦ расположена водогрейная котельная. В котельной установлены два паровых котла Е-160-1,4-250 с КПД 88,85 и 89,31%, работающие на угле, и два водогрейных котла КВТК-100-150 с КПД 94,32 и 93,39%, работающие на газе.

Таблица 2.7 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ

Источники выделения ЗВ	Мощность	Топливо	Наименование ИЗАВ	Высота ИЗАВ, м	Диаметр устья, м
P-12-3,4/0,1	12 МВт / 41 Гкал/ч	-	-	-	-
P-12-35/5м	12 МВт / 60 Гкал/ч				
ПТР-30-2,9/0,6	30 МВт / 130 Гкал/ч				
P-12-90/18м-1	10 МВт / 81 Гкал/ч				
T-20-90	20 МВт/ 85 Гкал/ч				
P-12-8,8/3,1м-1	12 МВт/ -				
P-12-90/31м-1	12 МВт/ -				
Лопулько	68 т/ч	уголь	ДТ1	37	1,85
Лопулько	68 т/ч		ДТ2	37	1,85
Лопулько	68 т/ч		ДТ3	37	1,85
Лопулько	68 т/ч		ДТ4	37	1,85
ТП-170	170 т/ч	уголь	ДТ5	80	3,5
ТП-170	170 т/ч		ДТ6	100	4,3
БКЗ-220-100Ф	220 т/ч	уголь	ДТ7	250	9,6
БКЗ-220-100Ф	220 т/ч				
E-160-1,4-250 КБТ	160 т/ч				
E-160-1,4-250 КБТ	160 т/ч	уголь	ДТ7	250	9,6
KVTK-100-150	100 Гкал/ч				

Источники выделения ЗВ	Мощность	Топливо	Наименование ИЗАВ	Высота ИЗАВ, м	Диаметр устья, м
КВТК-100-150	100 Гкал/ч				

Западно-Сибирская ТЭЦ расположена в северо-восточной части Заводского района города на правом берегу р. Томь. ЗС ТЭЦ является филиалом АО «ЕВРАЗ Объединенного Западно-Сибирского металлургический комбинат», т.е. структурным подразделением завода.

Основные потребители тепловой энергии ЗС ТЭЦ:

- Западно-Сибирский металлургический комбинат (промплощадка строительного проката);
- жилищно-коммунальный сектор Заводского (правый берег) и Новоильинского районов (левый берег).

ТЭЦ работает, в основном, в базовом режиме по тепловому графику. Тепловая схема ТЭЦ с поперечными связями на давление пара 130 кгс/см². На станции установлено 11 энергетических котлов и 7 турбин в две очереди:

- Первая очередь мощностью 170 МВт в составе шести энергетических котлов типа БКЗ-210-140ФД, введены в эксплуатацию в период 1963-1967гг, и турбин ТП-60/75-130 ст.№1, Т-50-130 ст.№2 и Т-60-130 ст.№3, введены в эксплуатацию в период 1963,1993,1996 гг.;
- Вторая очередь мощностью 430 МВт в составе пяти котлов ТП-87-1, введены в эксплуатацию в период 1972-1982гг и одной турбины Т-100/120-130 и трех турбин Т-110-120-130, введены в эксплуатацию в период 1972-1987 гг.

Первоначально станция предназначалась для покрытия потребности в электрической и тепловой энергии со стороны Сибирского металлургического завода, и жилого поселка. В период активного жилищного строительства в Заводском и Новоильинском районах, который пришелся на 70-е – 80-е годы прошлого века, нагрузка станции в горячей воде неуклонно возрастала. В настоящее время только 35% тепловой энергии в горячей воде используется на площадке ЗСМК, а 65% тепловой энергии отпускается внешним потребителям.

Основным топливом Западно-Сибирской ТЭЦ является уголь. В существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами металлургического комбината. Мазут и природный газ используются в качестве топлива станции в незначительных количествах. Используемый вид топлива на электростанции – природный газ. Резервное проектное топливо – мазут. Электростанция обеспечена необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями - на территории имеются железнодорожные пути, связанные с магистральной трассой, а также

соответствующей инфраструктурой, необходимой для производства тепла и электроэнергии и выдачи их во внешние сети.

Таблица 2.8 – Состав основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ

Источники выделения ЗВ	Мощность	Топливо	Наименование ИЗАВ	Высота ИЗАВ, м	Диаметр устья, м
ПТ-60/75-130/13	60 МВт / 144 Гкал/ч				
Т-50-130	50 МВт / 92,5 Гкал/ч				
Т-60-130	60 МВт / 100 Гкал/ч	-	-	-	-
Т-100/120-130-2	100 МВт / 160 Гкал/ч				
Т-110/120-130-3	110 МВт / 175 Гкал/ч				
Т-110/120-130-4	110 МВт / 175 Гкал/ч				
Т-110/120-130-4	110 МВт / 175 Гкал/ч				
БКЗ-210-140 ФД	210 т/ч				
БКЗ-210-140 ФД	210 т/ч				
БКЗ-210-140 ФД	210 т/ч				
БКЗ-210-140 ФД	210 т/ч				
БКЗ-210-140 ФД	210 т/ч				
БКЗ-210-140 ФД	210 т/ч				
ТП-87-1	420 т/ч				
ТП-87-1	420 т/ч				
ТП-87-1	420 т/ч				
ТП-87-1	420 т/ч				
ТП-87-1	420 т/ч				
		уголь, мазут	ДТ1	100	6
		уголь, мазут	ДТ2	250	8

Центральная ТЭЦ с поперечными связями на давление 29 кгс/см², расположена в Центральном районе на левом берегу р. Томь и обеспечивает тепловой энергией частично жилую зону Центрального и Куйбышевского районов, промышленные зоны, предприятия, расположенные в зоне и на площадке ЦТЭЦ, собственные нужды и работает, в основном, по тепловому графику.

Строительство Теплоэлектроцентрали Кузнецкого металлургического комбината (ТЭЦ КМК) началось 15 июня 1930 года. Первоначально в течение 3 -х месяцев была выстроена временная электростанция, оборудование которой состояло из 3-х локомобилей по 500 лошадиных сил (1-я ВЭС). Окончательный проект ТЭЦ был утвержден 30 декабря 1930 года с установленной мощностью 108 МВт, при четырех турбогенераторах по 24 МВт, двух турбогенераторах собственных нужд по 6 МВт и 7 котлах, с разбивкой строительства на две очереди. Пробный пуск станции со смонтированным одним турбогенератором №2 мощностью 6 МВт состоялся в октябре 1931 г. 21 января 1932 года на ТЭЦ запущен в турбогенератор №1 мощностью 6 МВт. К февралю 1932 года на станции были введены в эксплуатацию два турбогенератора собственных нужд №1 и №2 и два первых котла.

Для удовлетворения возрастающего спроса на тепловую энергию со стороны жилой застройки, в 1974 году введены в эксплуатацию два первых водогрейный котла Пиковой водогрейной котельной (ПВК), которая расположена в 350 м от основного корпуса ТЭЦ. В 1981 году введены водогрейные котлы №3 и №4.

В 1978 году на ТЭЦ подведен природный газ и проведена реконструкция котлоагрегатов под его сжигание. Проектным топливом Центральной ТЭЦ являлся уголь. До последнего времени также использовался коксовый (2014 г.) и доменный газ (2009 г.), которые являлись побочными продуктами металлургического комбината, однако в связи с ликвидацией доменного производства, поставки коксового и доменного газа на ТЭЦ прекратились.

В 2001 году введен в эксплуатацию новый турбоагрегат №6 типа ПР-30-2,9-2 мощностью 30 МВт, вместо демонтированного ранее. В 2011 году запущен наиболее новый турбогенератор №4 типа ПТ-29/35-2,9/1,0, мощностью 29 МВт.

В феврале 2018 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №4.

В феврале 2020 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №6.

В декабре 2021 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №5.

01.03.2020 года выведен из эксплуатации ТГ №1 Р-3-29 (АР-6-11).

01.06.2020 года выведен из эксплуатации ТГ №7 ПР7-29.

В декабре 2022 г. выведены из эксплуатации турбоагрегаты Вумаг (Т-25-29) со ст. №3, ст. №5 и ПТ-29/35-2,9/1,0 со ст. №4.

В ноябре 2024 года на ЦТЭЦ был перекодирован турбоагрегат ст. №6 ПР-24,8-2,9-2 (был ПР-24-2,9-2) с увеличение УЭМ до 24,8 МВт и УТМ до 122,6 Гкал/ч.

Таблица 2.9 - Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ

Источники выделения ЗВ	Мощность	Топливо	Наименование ИЗАВ	Высота ИЗАВ, м	Диаметр устья, м
ПР-24,8-2,9-2	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч	-	-	-	-
Стерлинг	150 т/ч	газ, уголь/мазут	ДТ1	55	3,5
Стерлинг	150 т/ч		ДТ2	55	3,5
Стерлинг	150 т/ч		ДТ3	55	3,5
КО-Ш-200	200 т/ч		ДТ4	53	2,8
ТО-3-200	200 т/ч		ДТ5	56	2,9
ПТВМ-100	100 Гкал/ч	газ, мазут	ДТ6	120	4,8
ПТВМ-100	100 Гкал/ч				
ПТВМ-100	100 Гкал/ч				
ПТВМ-100	100 Гкал/ч				

Таблица 2.10 - Состав основного оборудования котельных

№ п/ п	Наименование котельной	Тип котла	Мощнос- ть котла, Гкал/ч	Мощность котельной, Гкал/ч	Топливо	Наиме- нование ИЗАВ	Высота ИЗАВ, м	Диаметр ИЗАВ, м
3	Новоильинская газовая котельная	Buderus Logano S825L- 5200	4,471	13,413	газ	ДТ1	24,9	0,7
		Buderus Logano S825L- 5200	4,471			ДТ2	24,9	0,7
		Buderus Logano S825L- 5200	4,471			ДТ3	24,9	0,7
4	Котельная кв. 24	UNIMAT UT-M 24	2,623	7,396	газ	ДТ1	24,82	0,55
		UNIMAT UT-M 24	2,150			ДТ2	24,82	0,55
		UNIMAT UT-M 24	2,623			ДТ3	24,82	0,55
6	Абашевская районная котельная	KBTC-20	20	60	уголь	ДТ1	90	3,6
		KBTC-20	20			ДТ2	24,82	0,55
		KBTC-20	20			ДТ3	24,82	0,55
7	Байдаевская центральная котельная №2	KBр- 11,63/150	10	72	уголь	ДТ1	45	1,7
		KBр- 11,63/115	10			ДТ2	38	1
		BKC-240	8			ДТ3	24,82	0,55
		KBр- 11,63/150	10			ДТ4	24,82	0,55
		BKC-240	8	120	уголь	ДТ5	60	2,1
		KBр- 11,63/115	10			ДТ6	60	2,1
		BKC-240	8			ДТ7	60	2,1
		BKC-240	8			ДТ8	60	2,1
8	Зыряновская районная котельная	KBTC-20	20	120	уголь	ДТ1	60	2,1
		KBTC-20	20			ДТ2	60	2,1
		KB-P- 23,26-150	20			ДТ3	60	2,1
		KBTC-20	20			ДТ4	60	2,1
		KBTC-20	20			ДТ5	60	2,1
		KBTC-20	20			ДТ6	60	2,1
9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024)	KBTC-20	20	104,8	уголь	ДТ1	60	2,1
		KBTC-20	20			ДТ2	40	1,7
		KBTC-20	20			ДТ3	24,82	0,55
		KBTC-20	20			ДТ4	24,82	0,55
		KE-25-14	12,4			ДТ5	24,82	0,55
		KE-25-14	12,4			ДТ6	24,82	0,55
10	Котельная пос. Притомский	BKC-240	10	40	уголь	ДТ1	45	1,5
		BKC-240	10			ДТ2	24,82	0,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/ п	Наименование котельной	Тип котла	Мощнос- ть котла, Гкал/ч	Мощность котельной, Гкал/ч	Топливо	Наиме- нование ИЗАВ	Высота ИЗАВ, м	Диаметр ИЗАВ, м
		ВКС-240	10					
		КВр- 11,63/150	10					
11	Котельная №19	KCBM- 0,5K	0,43	0,93	уголь	ДТ	30	0,6
		ВКС-4-13	0,5					
12	Котельная №72	КВр- 0,175K	0,15	0,3	уголь	ДТ	30	0,5
		КВр- 0,175K	0,15					
13	Котельная УПК	ВКС - 4	0,5	1	уголь	ДТ	30	0,6
		ВКС - 4	0,5					
14	Котельная ОРК «Таргай»	KBM - 1,2- 95	1,032	2,064	уголь	ДТ	30	1
		KB-81	1,032					
15	Котельная №1 п. Абагур- Лесной	KBM-1,8 КБ	1,55	6,25	уголь	ДТ	32	0,8
		KBM-1,8 КБ	1,55					
		KBM-1,8 КБ	1,55					
		KBM-1,86 КБ	1,6					
16	Котельная №2 п. Абагур- Лесной	KBM-2,5 к	2,15	6,8	уголь	ДТ	32	0,8
		Гефест - 1,8-95	1,55					
		Гефест - 1,8-95	1,55					
		KBM- 1,8КБ	1,55					
17	Котельная №3 п. Абагур- Лесной	Гефест - 0,4-95	0,35	0,7	уголь	ДТ	27	0,5
		Гефест - 0,4-95	0,35					
18	Котельная пос. Листвяги	КВр-7,5- 150	6,5	22	уголь	ДТ	44	1,7
		КВр-7,5- 150	6,5					
19	Котельная №6	Ланкашир ский	0,86	2,58	уголь	ДТ	35	1,2
		Ланкашир ский	0,86					
		Ланкашир ский	0,86					
20	Котельная №32 (БПОУ)	Гефест - 1,8-95	1,55	4,1	уголь	ДТ	45	1,2
		Гефест - 1,8-95	1,55					
		Гефест - 1,2-95	1					
21		КВр- 0,63КБ	0,53	2,07	уголь	ДТ	28	0,6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/ п	Наименование котельной	Тип котла	Мощнос- ть котла, Гкал/ч	Мощность котельной, Гкал/ч	Топливо	Наиме- нование ИЗАВ	Высота ИЗАВ, м	Диаметр ИЗАВ, м
	Котельная №1 п. Разъезд- Абагуровский	ВКС - 4	0,5					
		Гефест - 0,6-95	0,52					
		Гефест - 0,6-95	0,52					
22	Котельная №2 п. Разъезд- Абагуровский	Гефест - 0,6-95	0,52	2,06	уголь	ДТ	30	0,8
		Гефест - 0,6-95	0,52					
		ВКС - 4	0,52					
		КВ- 5	0,5					
23	Котельная проф. «Бунгурский»	Гефест - 0,8-95	0,69	1,38	уголь	ДТ	30	0,5
		Гефест - 0,8-95	0,69					
24	Котельная «РТРС»	Гефест - 0,8-95	0,69	1,38	уголь	ДТ	22	0,8
		Гефест - 0,8-95	0,69					
25	Котельная ОЦ «Голубь»	КВр-0,8к	0,69	1,38	уголь	ДТ	22	0,735
		КВр-0,8к	0,69					
26	Котельная школы №1	ВКС - 4- 10	1	2	уголь	ДТ	16,3	1,8
		ВКС - 4- 10	1					
27	Котельная школы №23	ВКС - 4- 10	1	2	уголь	ДТ	30	0,5
		ВКС - 4- 10	1					
28	Котельная школы №37	КВр-0,8к	0,69	1,38	уголь	ДТ	25,2	0,57
		КВр-0,8к	0,69					
29	Котельная школы №43	ВКС - 4- 10	1	2	уголь	ДТ	25	0,5
		ВКС - 4- 10	1					
30	Котельная интерната №66 (Монтажник)	ВКС - 4- 10	1	2	уголь	ДТ	25	0,5
		ВКС - 4- 10	1					
31	Котельная школы №16	МГ-2	0,32	0,64	уголь	ДТ	16	0,5
		МГ-2	0,32					
33	Котельная ст. Полосухино	КВр-1,0	1	2,69	уголь	ДТ	23	0,5
		КВ-1,16- 95ОУР	1					
		КВм- 0,8ОУР	0,69					
35	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	н.д.	15,333	46	уголь	ДТ1	100	6
		н.д.	15,333				250	8
		н.д.	15,333			ДТ2		
36	Котельная ст. Новокузнецк- Восточный	НВР-23	0,55	1,1	уголь	ДТ	10	1
		НВР-23	0,55					

№ п/ п	Наименование котельной	Тип котла	Мощнос- ть котла, Гкал/ч	Мощность котельной, Гкал/ч	Топливо	Наиме- нование ИЗАВ	Высота ИЗАВ, м	Диаметр ИЗАВ, м
37	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк- Сортировочный (ДВТУ-3)	ДКВР- 6,5/13	4,227	12,68	уголь	ДТ	21	1,3
		ДКВР- 6,5/13	4,227					
		ДКВР- 6,5/13	4,227					
38	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2	«Промете- й- Автомат- 800»	0,69	1,38	уголь	ДТ	20	0,6
		«Промете- й- Автомат- 800»	0,69					
39	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино	Котел КВр-0,8	0,69	2,47	уголь	ДТ	22	0,5
		Котел КВр-0,8	0,69					
		Котел КВр-0,8	0,69					
		Котел КВр-0,47	0,4					
40	Котельная ООО ТК «Садовая»	КЕ-6,5-14 СО	3,465	6,93	уголь	ДТ	32	0,8
		КЕ-6,5-14 СО	3,465					
41	Котельная ООО «Разрез Бунгурский- Северный»	ДКВР-6,5	3	10	уголь	ДТ1	23,7	0,72
		ДКВР-6,5	3			ДТ2	17,9	
		ДКВР-6,5	3					
		ВКС-4-10	1					

2.4 Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 2.2.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначеннной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Войкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены

максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Расчет рассеивания выполнен для 8 ингредиентов и 1 группы суммации в прямоугольнике 62000 x 43000 с шагом 1000 м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) приведены в таблице 2.11.

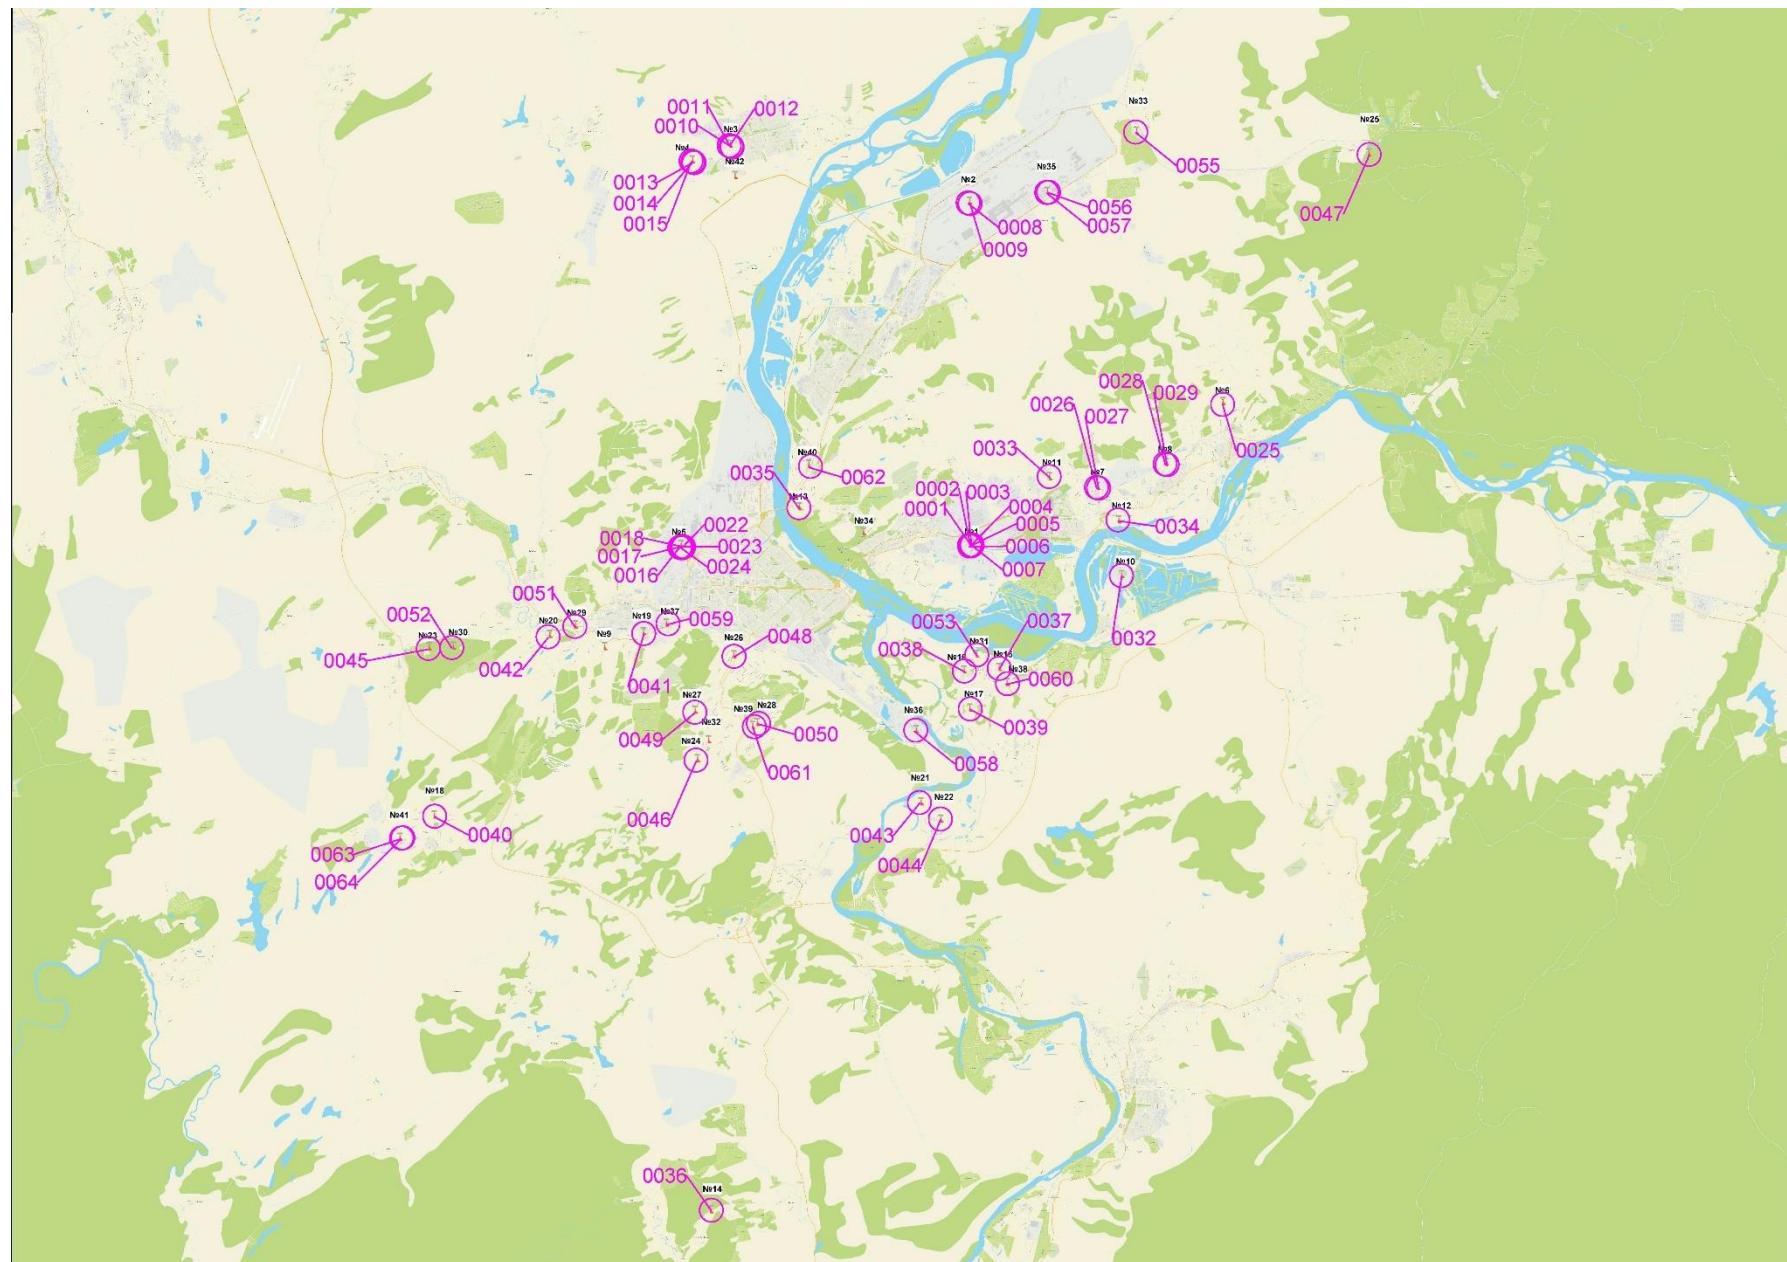


Рисунок 2.2 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение

Таблица 2.11 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
1	КТЭЦ	0001	ДТ1	0301	Азота диоксид	7,7460000	80,419122
				0304	Азота оксид	2,7490000	50,488246
				0328	Углерод (Сажа)	0,7140000	9,444864
				0330	Серы диоксид	10,4340000	134,132112
				0337	Углерода оксид	0,7290000	8,662578
				0703	Бензапирен	0,0000037	0,000046
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,0160000	0,002590
				3714	Зола твердого топлива	9,4170000	126,291422
		0002	ДТ2	0301	Азота диоксид	7,8750000	89,959331
				0304	Азота оксид	2,7840000	56,505311
				0328	Углерод (Сажа)	0,7780000	11,337534
				0330	Серы диоксид	12,0707000	176,127737
				0337	Углерода оксид	0,4720000	6,816023
				0703	Бензапирен	0,0000027	0,000039
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчетена ванадий)	0,0155300	0,002760
				3714	Зола твердого топлива	9,9640000	141,087807
		0003	ДТ3	0301	Азота диоксид	7,6990000	79,592410
				0304	Азота оксид	2,7250000	49,886579
				0328	Углерод (Сажа)	0,6920000	9,685775
				0330	Серы диоксид	11,2600000	147,877761
				0337	Углерода оксид	0,4900000	6,812662
				0703	Бензапирен	0,0000028	0,000036
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,0184000	0,002980
				3714	Зола твердого топлива	9,1120000	121,560696
		0004	ДТ4	0301	Азота диоксид	8,0813900	70,733782
				0304	Азота оксид	2,8710200	44,360042
				0328	Углерод (Сажа)	0,7443400	7,681969
				0330	Серы диоксид	11,7820000	132,183161
				0337	Углерода оксид	0,6040000	6,710324
				0703	Бензапирен	0,0000036	0,000040
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,0141400	0,002520
				3714	Зола твердого топлива	9,8050000	103,788288
		0005	ДТ5	0301	Азота диоксид	63,7327600	1080,858872
				0304	Азота оксид	22,5463900	678,859814
				0328	Углерод (Сажа)	4,7395000	103,969157
				0330	Серы диоксид	91,1414300	2063,767759
				0337	Углерода оксид	3,2798600	74,962245
				0703	Бензапирен	0,0000315	0,000642

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,1197900	0,010660
				3714	Зола твердого топлива	55,8560000	1275,085513
2	ЗСТЭЦ	0006	ДТ6	0301	Азота диоксид	42,7825000	712,928737
				0304	Азота оксид	15,1832800	447,147380
				0328	Углерод (Сажа)	6,8844200	152,506812
				0330	Серы диоксид	132,3197000	2900,765838
				0337	Углерода оксид	4,3007000	92,745436
				0703	Бензапирен	0,0000468	0,001002
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,1442200	0,044385
				3714	Зола твердого топлива	49,9030000	1026,134604
3	Новоильинская газовая котельная	0007	ДТ7	0301	Азота диоксид	47,4751500	333,892581
				0304	Азота оксид	16,8083600	209,345346
				0328	Углерод (Сажа)	2,7911400	23,956622
				0330	Серы диоксид	96,2343800	883,727446
				0337	Углерода оксид	2,2006400	31,697101
				0703	Бензапирен	0,0000271	0,000237
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,0774500	0,007070
				3714	Зола твердого топлива	30,8277900	270,147398
2	ЗСТЭЦ	0008	ДТ1	0301	Азота диоксид	59,3439000	1414,871534
				0304	Азота оксид	9,9753000	158,386186
				0328	Углерод (Сажа)	4,5163000	89,309015
				0330	Серы диоксид	24,1951000	563,636863
				0337	Углерода оксид	9,0810000	203,392080
				0703	Бензапирен	0,0000296	0,000438
				3714	Зола твердого топлива	73,2893500	1721,118078
				0301	Азота диоксид	124,8328000	2869,636484
3	Новоильинская газовая котельная	0009	ДТ2	0304	Азота оксид	13,5022000	269,864980
				0328	Углерод (Сажа)	10,0923000	188,755003
				0330	Серы диоксид	77,5777000	1687,418027
				0337	Углерода оксид	6,9458000	141,483125
				0703	Бензапирен	0,0000556	0,000969
				3714	Зола твердого топлива	136,1520590	3181,782069
				301	Азота диоксид	0,3200000	4,338955
				304	Азота оксид	0,0500000	0,704913
3	Новоильинская газовая котельная	0010	ДТ1	330	Сера диоксид	0,4500000	0,316088
				337	Углерод оксид	1,9700000	9,725090
				703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003
				301	Азота диоксид	0,2810000	4,338955
				304	Азота оксид	0,0460000	0,704913

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
4	Котельная кв. 24	0012	ДТ3	330	Сера диоксид	0,3110000	0,316088
				337	Углерод оксид	2,1900000	9,725090
				703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003
				301	Азота диоксид	0,2130000	4,338955
				304	Азота оксид	0,0350000	0,704913
		0013	ДТ1	330	Сера диоксид	0,2370000	0,316088
				337	Углерод оксид	2,1200000	9,725090
				703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003
				301	Азота диоксид	0,1700000	1,954390
5	ЦТЭЦ	0014	ДТ2	304	Азота оксид	0,0300000	0,317513
				330	Сера диоксид	0,0900000	0,142375
				337	Углерод оксид	0,6300000	4,380460
				301	Азота диоксид	0,0800000	1,604350
				304	Азота оксид	0,0100000	0,485612
		0015	ДТ3	330	Сера диоксид	0,0700000	0,217752
				337	Углерод оксид	0,7300000	6,699582
				301	Азота диоксид	0,1100000	1,954390
				304	Азота оксид	0,0200000	0,317513
				330	Сера диоксид	0,1200000	0,142375
		0016	ДТ1	337	Углерод оксид	0,7900000	4,380460
				301	Азота диоксид	7,6450000	208,070478
				304	Азота оксид	1,2423000	33,811307
				328	Углерод	5,2780000	16,687858
				330	Сера диоксид	15,8332000	76,282534
				337	Углерод оксид	1,1237000	30,006187
				703	Бенз/а/пирен	0,0000128	0,000347
				2904	Зола ТЭС мазутная	0,0177000	0,027579
		0017	ДТ2	3714	Зола твердого топлива	25,3162000	84,387662
				301	Азота диоксид	7,7461000	210,031910
				304	Азота оксид	1,2587000	34,130141
				328	Углерод	4,6573000	15,121008
				330	Сера диоксид	12,1503000	67,365300
				337	Углерод оксид	1,2467000	33,661130
				703	Бенз/а/пирен	0,0000195	0,000318
				2904	Зола ТЭС мазутная	0,0172000	0,026806
		0018	ДТ3	3714	Зола твердого топлива	25,7684000	85,576811
				301	Азота диоксид	7,9467000	213,921218
				304	Азота оксид	1,2933000	34,810411
				328	Углерод	4,6977000	14,995807
				330	Сера диоксид	14,5582000	72,349916
				337	Углерод оксид	1,2137000	29,526768
				703	Бенз/а/пирен	0,0000138	0,000373

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
				2904	Зола ТЭС мазутная	0,0157000	0,024422
				3714	Зола твердого топлива	26,1362000	87,013324
		0022	ДТ4	301	Азота диоксид	8,0253000	220,497638
				304	Азота оксид	1,3041000	35,831324
				330	Сера диоксид	1,1374000	31,251208
				337	Углерод оксид	1,0477000	28,784851
				703	Бенз/а/пирен	0,0000177	0,000486
		0023	ДТ5	301	Азота диоксид	9,4089000	251,815944
				304	Азота оксид	1,5289000	40,919942
				328	Углерод	4,6093333	13,955645
				330	Сера диоксид	13,9913333	69,113358
				337	Углерод оксид	1,2640000	30,645583
				703	Бенз/а/пирен	0,0000178	0,000481
				2904	Зола ТЭС мазутная	0,0159000	0,024681
				3714	Зола твердого топлива	26,0268000	84,879203
		0024	ДТ6	301	Азота диоксид	22,1255000	204,551998
				304	Азота оксид	3,5954000	33,239798
				330	Сера диоксид	0,5041300	4,652358
				337	Углерод оксид	2,0483300	18,896580
				703	Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000058
6	Абашевская районная котельная	0025	ДТ	0301	Азота диоксид	6,0971203	155,918194
				0304	Азота оксид	0,9907820	25,336705
				0328	Углерод (Сажа)	5,0329535	130,060574
				0330	Серы диоксид	9,6081559	219,710879
				0337	Углерода оксид	13,9511841	334,454806
				0703	Бензапирен	0,0000843	0,002000
				3714	Зола твердого топлива	9,6796612	305,437064
				0301	Азота диоксид	5,1347942	80,227976
7	Байдаевская центральная котельная №2	0026	ДТ1	0304	Азота оксид	0,8344041	13,037047
				0328	Углерод (Сажа)	7,1965670	126,464207
				0330	Серы диоксид	7,6284635	135,662419
				0337	Углерода оксид	11,9542030	215,186182
				0703	Бензапирен	0,0000714	0,001132
				3714	Зола твердого топлива	7,6977783	136,001148
		0027	ДТ2	0301	Азота диоксид	4,6585648	55,302701
				0304	Азота оксид	0,7570168	8,986689
				0328	Углерод (Сажа)	5,3830648	63,616909
				0330	Серы диоксид	6,1894800	70,829970
				0337	Углерода оксид	13,4835788	162,736665
				0703	Бензапирен	0,0000288	0,000341
				3714	Зола твердого топлива	5,0621628	57,863210

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
8	Зыряновская районная котельная	0028	ДТ1	0301	Азота диоксид	5,1924611	70,876111
				0304	Азота оксид	0,8437749	11,517368
				0328	Углерод (Сажа)	4,4735231	65,327709
				0330	Серы диоксид	6,7714031	97,004105
				0337	Углерода оксид	19,7092984	267,762561
				0703	Бензапирен	0,0000448	0,000646
				3714	Зола твердого топлива	5,5443249	77,914766
		0029	ДТ2	0301	Азота диоксид	6,8959347	106,685631
				0304	Азота оксид	1,1205894	17,336414
				0328	Углерод (Сажа)	4,1643871	70,489838
				0330	Серы диоксид	8,9407702	147,206097
				0337	Углерода оксид	13,7461952	291,383703
				0703	Бензапирен	0,0000505	0,000859
				3714	Зола твердого топлива	5,8083260	103,771188
10	Котельная пос. Притомский	0032	ДТ	0301	Азота диоксид	2,3366625	62,400271
				0304	Азота оксид	0,3797077	10,139997
				0328	Углерод (Сажа)	7,1138406	184,178008
				0330	Серы диоксид	4,1264993	107,487141
				0337	Углерода оксид	12,1231072	311,640413
				0703	Бензапирен	0,0001475	0,003747
				3714	Зола твердого топлива	11,7444189	309,918464
11	Котельная №19	0033	ДТ	0301	Азота диоксид	0,1049177	3,137040
				0304	Азота оксид	0,0170491	0,509769
				0328	Углерод (Сажа)	0,2935197	7,717867
				0330	Серы диоксид	0,2997648	8,433784
				0337	Углерода оксид	0,3705426	12,414798
				0703	Бензапирен	0,0000010	0,000035
				3714	Зола твердого топлива	0,4538106	13,468146
12	Котельная №72	0034	ДТ	0301	Азота диоксид	0,0540280	1,611374
				0304	Азота оксид	0,0087796	0,261848
				0328	Углерод (Сажа)	0,4934968	14,719695
				0330	Серы диоксид	0,2502000	7,462800
				0337	Углерода оксид	0,7691565	22,941892
				0703	Бензапирен	0,0000009	0,000028
				3714	Зола твердого топлива	0,5108250	15,236550
13	Котельная УПК	0035	ДТ	0301	Азота диоксид	0,0877668	3,776292
				0304	Азота оксид	0,0142621	0,613647
				0328	Углерод (Сажа)	0,1962675	9,583496
				0330	Серы диоксид	0,2153910	9,238799
				0337	Углерода оксид	0,4851330	20,924734
				0703	Бензапирен	0,0000006	0,000024

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
				3714	Зола твердого топлива	0,5445165	20,197805
14	Котельная ОРК «Таргай»	0036	ДТ	0301	Азота диоксид	0,2602320	6,260784
				0304	Азота оксид	0,0422877	1,017377
				0328	Углерод (Сажа)	0,5643309	13,087517
				0330	Серы диоксид	0,6785184	16,368845
				0337	Углерода оксид	1,5788661	36,617797
				0703	Бензапирен	0,0000021	0,000051
				3714	Зола твердого топлива	1,0223220	24,169430
				301	Азота диоксид	1,2129016	25,547152
15	Котельная №1 п. Абагур-Лесной	0037	ДТ	0304	Азота оксид	0,1970965	4,151413
				0328	Углерод (Сажа)	1,1177908	25,330901
				0330	Серы диоксид	1,1502196	24,611290
				0337	Углерода оксид	3,1859759	72,093858
				0703	Бензапирен	0,0000070	0,000172
				3714	Зола твердого топлива	3,5917511	73,749297
				0301	Азота диоксид	0,6548327	12,352432
				0304	Азота оксид	0,1064103	2,007270
16	Котельная №2 п. Абагур-Лесной	0038	ДТ	0328	Углерод (Сажа)	1,2876078	25,996711
				0330	Серы диоксид	1,1188160	20,081460
				0337	Углерода оксид	2,9547428	49,126693
				0703	Бензапирен	0,0000104	0,000190
				3714	Зола твердого топлива	1,4868782	22,292860
				0301	Азота диоксид	0,3316356	5,415994
				0304	Азота оксид	0,0538908	0,880099
				0328	Углерод (Сажа)	0,3643056	5,462961
17	Котельная №3 п. Абагур-Лесной	0039	ДТ	0330	Серы диоксид	0,3685393	5,565596
				0337	Углерода оксид	0,7177687	11,037373
				0703	Бензапирен	0,0000007	0,000012
				3714	Зола твердого топлива	1,0568303	18,248672
				0301	Азота диоксид	3,6925504	47,549710
				0304	Азота оксид	0,5456963	7,013151
				0328	Углерод (Сажа)	3,9356743	50,678657
				0330	Серы диоксид	7,4470058	95,955391
18	Котельная пос. Листвяги	0040	ДТ	0337	Углерода оксид	6,9486332	89,435365
				0703	Бензапирен	0,0000337	0,000434
				3714	Зола твердого топлива	4,0061792	66,063260
				0301	Азота диоксид	0,6800894	13,599562
				0304	Азота оксид	0,1105146	2,209930
				0328	Углерод (Сажа)	0,6248049	13,226730
				0330	Серы диоксид	1,4703091	30,110900

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
20	Котельная №32 (БПОУ)	0042	ДТ	0337	Углерода оксид	2,6637140	57,833352
				0703	Бензапирен	0,0000033	0,0000063
				3714	Зола твердого топлива	0,6694342	14,641236
21	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский	0043	ДТ	0301	Азота диоксид	0,4816656	9,787318
				0304	Азота оксид	0,0782707	1,590440
				0328	Углерод (Сажа)	0,9802288	19,877953
				0330	Серы диоксид	0,9177304	18,668947
				0337	Углерода оксид	2,7778748	56,530799
				0703	Бензапирен	0,0000021	0,000042
				3714	Зола твердого топлива	2,0220844	41,431871
22	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский	0044	ДТ	0301	Азота диоксид	0,2646394	5,996187
				0304	Азота оксид	0,0430039	0,974380
				0328	Углерод (Сажа)	0,7082197	15,771863
				0330	Серы диоксид	0,5523824	13,179457
				0337	Углерода оксид	1,0128743	24,302052
				0703	Бензапирен	0,0000016	0,000036
				3714	Зола твердого топлива	2,7060061	48,473706
23	Котельная проф. «Бунгурский»	0045	ДТ	0301	Азота диоксид	0,4113437	10,176972
				0304	Азота оксид	0,0668433	1,653757
				0328	Углерод (Сажа)	0,5957326	15,389662
				0330	Серы диоксид	0,8618168	20,718935
				0337	Углерода оксид	1,3179724	30,424079
				0703	Бензапирен	0,0000037	0,000094
				3714	Зола твердого топлива	1,3397698	33,446198
24	Котельная «РТРС»	0046	ДТ	0301	Азота диоксид	0,1565111	2,823064
				0304	Азота оксид	0,0254331	0,458749
				0328	Углерод (Сажа)	0,8417684	18,238481
				0330	Серы диоксид	0,4216391	7,651187
				0337	Углерода оксид	0,2956375	7,911740
				0703	Бензапирен	0,0000012	0,000022
				3714	Зола твердого топлива	1,3662092	29,745676
25	Котельная ОЦ «Голубь»	0047	ДТ	0301	Азота диоксид	0,1891584	4,232959
				0304	Азота оксид	0,0343238	0,687857

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
26	Котельная школы №1	0048	ДТ	0328	Углерод (Сажа)	0,9357296	19,218568
				0330	Серы диоксид	0,5845967	12,563043
				0337	Углерода оксид	1,2385407	28,588665
				0703	Бензапирен	0,0000013	0,000030
				3714	Зола твердого топлива	1,4793068	30,166777
27	Котельная школы №23	0049	ДТ	0301	Азота диоксид	0,2166568	3,275348
				0304	Азота оксид	0,0352068	0,532244
				0328	Углерод (Сажа)	1,8874970	27,483155
				0330	Серы диоксид	0,9569500	13,933800
				0337	Углерода оксид	2,9418239	42,834824
				0703	Бензапирен	0,0000066	0,000093
				3714	Зола твердого топлива	1,9537730	28,448175
28	Котельная школы №37	0050	ДТ	0301	Азота диоксид	0,3225976	3,418311
				0304	Азота оксид	0,0524221	0,555475
				0328	Углерод (Сажа)	2,0569269	19,697268
				0330	Серы диоксид	1,0428499	9,986400
				0337	Углерода оксид	3,2058946	30,699858
				0703	Бензапирен	0,0000064	0,000061
				3714	Зола твердого топлива	2,1291521	20,388900
29	Котельная школы №43	0051	ДТ	0301	Азота диоксид	0,2022107	3,495430
				0304	Азота оксид	0,0328593	0,568008
				0328	Углерод (Сажа)	0,6698720	7,133664
				0330	Серы диоксид	0,1717807	3,131115
				0337	Углерода оксид	0,6232720	13,625269
				0703	Бензапирен	0,0000011	0,000018
				3714	Зола твердого топлива	1,6299930	22,676649
30	Котельная интерната №66 (Монтажник)	0052	ДТ	0301	Азота диоксид	0,1753623	2,498160
				0304	Азота оксид	0,0284964	0,405951
				0328	Углерод (Сажа)	1,7692513	25,189638
				0330	Серы диоксид	0,8970001	12,771000
				0337	Углерода оксид	2,7575279	39,260183
				0703	Бензапирен	0,0000057	0,000081
				3714	Зола твердого топлива	1,8313752	26,074125

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
31	Котельная школы №16	0053	ДТ	0301	Азота диоксид	0,1444764	1,903447
				0304	Азота оксид	0,0234774	0,309310
				0328	Углерод (Сажа)	1,2472531	17,251085
				0330	Серы диоксид	0,6323500	8,746200
				0337	Углерода оксид	1,9439496	26,887277
				0703	Бензапирен	0,0000038	0,000053
				3714	Зола твердого топлива	1,2910481	17,856825
33	Котельная ст. Полосухино	0055	ДТ	0301	Азота диоксид	0,5688235	16,009939
				0304	Азота оксид	0,0924338	2,601615
				0328	Углерод (Сажа)	4,2320012	118,787162
				0330	Серы диоксид	2,1456000	60,224400
				0337	Углерода оксид	6,5959320	185,139843
				0703	Бензапирен	0,0000090	0,000251
				3714	Зола твердого топлива	4,3806000	122,958150
35	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	0056	ДТ1	0301	Азота диоксид	55,9980000	1331,308000
				0304	Азота оксид	8,4840000	184,729000
				0328	Углерод (Сажа)	28,9400000	346,838000
				0330	Серы диоксид	36,5834000	718,811000
				0337	Углерода оксид	10,9786000	240,526000
				0703	Бензапирен	0,0000320	0,000691
				3714	Зола твердого топлива	80,9950000	184,031000
36	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный	0058	ДТ	0301	Азота диоксид	2,1079104	33,920494
				304	Азота оксид	0,3288883	5,512163
				328	Углерод (Сажа)	0,2935197	7,717867
				330	Сера диоксид	0,0795072	1,254404
				337	Углерод оксид	7,5109094	29,955197
				703	Бенз/а/пирен	0,0000027	0,000016
				3714	Зола твердого топлива	0,4538106	13,468146
37	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)	0059	ДТ	301	Азота диоксид	0,1863212	2,517467
				304	Азота оксид	0,0302772	0,409742
				0328	Углерод (Сажа)	0,0270000	0,516672
				330	Сера диоксид	0,0176949	0,042155
				337	Углерод оксид	0,5498385	8,000924

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
38	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2	0060		703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,000002
				3714	Зола твердого топлива	0,0580000	1,132704
39	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино	0061	ДТ	301	Азота диоксид	0,1522925	2,325849
				304	Азота оксид	0,0247176	0,377861
				0328	Углерод (Сажа)	0,0250000	0,734789
				330	Сера диоксид	0,0107641	0,169435
				337	Углерод оксид	0,3368774	5,213028
				703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000002
				3714	Зола твердого топлива	0,0390000	1,103760
				0301	Азота диоксид	0,5552855	15,628902
40	Котельная ООО ТК «Садовая»	0062	ДТ	0304	Азота оксид	0,0902339	2,539697
				0328	Углерод (Сажа)	4,1312796	115,960028
				0330	Серы диоксид	2,0945347	58,791059
				0337	Углерода оксид	6,4389488	180,733515
				0703	Бензапирен	0,0000088	0,000245
				3714	Зола твердого топлива	4,2763417	120,031746
				0301	Азота диоксид	2,3116444	24,560383
41	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	0063	ДТ1	0304	Азота оксид	0,3756421	3,991063
				0328	Углерод (Сажа)	1,8730710	26,663168
				0330	Серы диоксид	6,6408120	94,531968
				0337	Углерода оксид	20,4149629	290,607027
				0703	Бензапирен	0,0000121	0,000196
				3714	Зола твердого топлива	1,9388404	27,599396
				0301	Азота диоксид	0,0260000	0,429235
		0064	ДТ2	0304	Азота оксид	0,0043000	0,069751
				0328	Углерод (Сажа)	0,0270000	0,516672
				0330	Серы диоксид	0,0061000	0,119232
				0337	Углерода оксид	0,2350000	4,556650
				0703	Бензапирен	0,0000003	0,000006
				3714	Зола твердого топлива	0,0580000	1,132704
				0301	Азота диоксид	0,0136000	0,411229

Основным видом топлива на котельных г. Новокузнецка, является уголь. На Западно-Сибирской ТЭЦ в существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами коксохимического производства. Основным топливом Центральной ТЭЦ является природный газ. Природный газ служит основным топливом также для:

- водогрейных котлов, установленных на водогрейной котельной Кузнецкой ТЭЦ;
- Новоильинская газовая котельная;
- Котельная кв. 24;
- На котельной Кузнецкая крепость и Котельной детского сада №123 в качестве топлива используется электроэнергия.

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 [5] нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах

- при сжигании газа и угля: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, без(а)пирен, зола твердого топлива.

Исходные данные для расчетов выбросов загрязняющих веществ источников теплоснабжения приняты по данным отчетов по инвентаризации и проектов ПДВ.

В таблице 2.12 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Новокузнецк от дымовых труб источников теплоснабжения на существующее положение.

Таблица 2.12 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасности	Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2025 год)	
код	наименование				г/с	т/г
1	2	3	4	5	1	7
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,20000	3	960,6739602	12479,826909
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,40000	3	186,6485305	2899,277428
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15000	3	343,2187877	3923,849120
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,50000	3	910,8047210	13079,789407
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,00000	4	233,6468611	4198,146455
0703	Бенз/а/пирен	ПДК с/с	1,00e-06	1	0,0009382	0,018139
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)	ПДК с/с	0,00200	2	0,7128300	0,191855
3714	Угольная зола (20<SiO2<70)	ОБУВ	0,30000		1014,3263269	17333,794913
Всего веществ : 8					3650,0329556	53914,894226
в том числе твердых : 4					1358,2588828	21257,854028
жидких/газообразных : 4					2291,7740728	32657,040199
	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):					

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасности	Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2025 год)	
код	наименование				г/с	т/г
6006	(4) 301 304 330 2904 Группа сумм. (4) 301 304 330 2904					
6204	(2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид					

2.5 Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк

Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк приведены в таблице ниже.

Таблица 2.13 - Расчеты вкладов выбросов

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
1	КТЭЦ	0001	ДТ1	0301	Азота диоксид	0,64
				0304	Азота оксид	1,74
				0328	Углерод (Сажа)	0,24
				0330	Серы диоксид	1,03
				0337	Углерода оксид	0,21
				0703	Бензапирен	0,25
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	1,35
				3714	Зола твердого топлива	0,73
		0002	ДТ2	0301	Азота диоксид	0,72
				0304	Азота оксид	1,95
				0328	Углерод (Сажа)	0,29
				0330	Серы диоксид	1,35
				0337	Углерода оксид	0,16
				0703	Бензапирен	0,21
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	1,44
				3714	Зола твердого топлива	0,81
		0003	ДТ3	0301	Азота диоксид	0,64
				0304	Азота оксид	1,72
				0328	Углерод (Сажа)	0,25
				0330	Серы диоксид	1,13
				0337	Углерода оксид	0,16
				0703	Бензапирен	0,20
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	1,55
				3714	Зола твердого топлива	0,70
		0004	ДТ4	0301	Азота диоксид	0,57
				0304	Азота оксид	1,53
				0328	Углерод (Сажа)	0,20
				0330	Серы диоксид	1,01
				0337	Углерода оксид	0,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %		
				0703	Бензапирен	0,22		
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	1,31		
				3714	Зола твердого топлива	0,60		
				0301	Азота диоксид	8,66		
				0304	Азота оксид	23,41		
				0328	Углерод (Сажа)	2,65		
				0330	Серы диоксид	15,78		
				0337	Углерода оксид	1,79		
				0703	Бензапирен	3,54		
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	5,56		
				3714	Зола твердого топлива	7,36		
				0301	Азота диоксид	5,71		
				0304	Азота оксид	15,42		
				0328	Углерод (Сажа)	3,89		
				0330	Серы диоксид	22,18		
				0337	Углерода оксид	2,21		
				0703	Бензапирен	5,52		
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	23,13		
				3714	Зола твердого топлива	5,92		
				0301	Азота диоксид	2,68		
				0304	Азота оксид	7,22		
				0328	Углерод (Сажа)	0,61		
				0330	Серы диоксид	6,76		
				0337	Углерода оксид	0,76		
				0703	Бензапирен	1,31		
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	3,69		
				3714	Зола твердого топлива	1,56		
				0301	Азота диоксид	11,34		
				0304	Азота оксид	5,46		
				0328	Углерод (Сажа)	2,28		
				0330	Серы диоксид	4,31		
				0337	Углерода оксид	4,84		
				0703	Бензапирен	2,42		
				3714	Зола твердого топлива	9,93		
				0301	Азота диоксид	22,99		
				0304	Азота оксид	9,31		
				0328	Углерод (Сажа)	4,81		
				0330	Серы диоксид	12,90		
				0337	Углерода оксид	3,37		
				0703	Бензапирен	5,34		
				3714	Зола твердого топлива	18,36		
2	ЗСТЭЦ	0008	ДТ1	0010	ДТ1	301	Азота диоксид	0,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
4	Новоильинская газовая котельная	0011	ДТ2	304	Азота оксид	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,23
				703	Бенз/а/пирен	0,02
			ДТ3	301	Азота диоксид	0,03
				304	Азота оксид	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,23
		0012	ДТ3	703	Бенз/а/пирен	0,02
				301	Азота диоксид	0,03
				304	Азота оксид	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,23
				703	Бенз/а/пирен	0,02
				301	Азота диоксид	0,02
5	Котельная кв. 24	0013	ДТ1	304	Азота оксид	0,01
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,10
		0014	ДТ2	301	Азота диоксид	0,01
				304	Азота оксид	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,16
		0015	ДТ3	301	Азота диоксид	0,02
				304	Азота оксид	0,01
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,10
				301	Азота диоксид	1,67
5	ЦТЭЦ	0016	ДТ1	304	Азота оксид	1,17
				328	Углерод	0,43
				330	Сера диоксид	0,58
				337	Углерод оксид	0,71
				703	Бенз/а/пирен	1,91
				2904	Зола ТЭС мазутная	14,37
				3714	Зола твердого топлива	0,49
		0017	ДТ2	301	Азота диоксид	1,68
				304	Азота оксид	1,18
				328	Углерод	0,39
				330	Сера диоксид	0,52
				337	Углерод оксид	0,80
				703	Бенз/а/пирен	1,75
				2904	Зола ТЭС мазутная	13,97
5	ЦТЭЦ	0018	ДТ3	3714	Зола твердого топлива	0,49
				301	Азота диоксид	1,71
				304	Азота оксид	1,20
				328	Углерод	0,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
				330	Сера диоксид	0,55
				337	Углерод оксид	0,70
				703	Бенз/а/пирен	2,05
				2904	Зола ТЭС мазутная	12,73
				3714	Зола твердого топлива	0,50
		0022	ДТ4	301	Азота диоксид	1,77
				304	Азота оксид	1,24
				330	Сера диоксид	0,24
				337	Углерод оксид	0,69
				703	Бенз/а/пирен	2,68
		0023	ДТ5	301	Азота диоксид	2,02
				304	Азота оксид	1,41
				328	Углерод	0,36
				330	Сера диоксид	0,53
				337	Углерод оксид	0,73
				703	Бенз/а/пирен	2,65
				2904	Зола ТЭС мазутная	12,86
		0024	ДТ6	3714	Зола твердого топлива	0,49
				301	Азота диоксид	1,64
				304	Азота оксид	1,15
				330	Сера диоксид	0,04
				337	Углерод оксид	0,45
6	Абашевская районная котельная	0025	ДТ	703	Бенз/а/пирен	0,32
				0301	Азота диоксид	1,25
				0304	Азота оксид	0,87
				0328	Углерод (Сажа)	3,31
				0330	Серы диоксид	1,68
				0337	Углерода оксид	7,97
				0703	Бензапирен	11,03
				3714	Зола твердого топлива	1,76
7	Байдаевская центральная котельная №2	0026	ДТ1	0301	Азота диоксид	0,64
				0304	Азота оксид	0,45
				0328	Углерод (Сажа)	3,22
				0330	Серы диоксид	1,04
				0337	Углерода оксид	5,13
				0703	Бензапирен	6,24
				3714	Зола твердого топлива	0,78
		0027	ДТ2	0301	Азота диоксид	0,44
				0304	Азота оксид	0,31
				0328	Углерод (Сажа)	1,62
				0330	Серы диоксид	0,54
				0337	Углерода оксид	3,88
				0703	Бензапирен	1,88
				3714	Зола твердого топлива	0,33
8		0028	ДТ1	0301	Азота диоксид	0,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
1	Зыряновская районная котельная	0029	ДТ2	0304	Азота оксид	0,40
				0328	Углерод (Сажа)	1,66
				0330	Серы диоксид	0,74
				0337	Углерода оксид	6,38
				0703	Бензапирен	3,56
				3714	Зола твердого топлива	0,45
				0301	Азота диоксид	0,85
				0304	Азота оксид	0,60
				0328	Углерод (Сажа)	1,80
				0330	Серы диоксид	1,13
				0337	Углерода оксид	6,94
				0703	Бензапирен	4,74
				3714	Зола твердого топлива	0,60
10	Котельная пос. Притомский	0032	ДТ	0301	Азота диоксид	0,50
				0304	Азота оксид	0,35
				0328	Углерод (Сажа)	4,69
				0330	Серы диоксид	0,82
				0337	Углерода оксид	7,42
				0703	Бензапирен	20,66
				3714	Зола твердого топлива	1,79
11	Котельная №19	0033	ДТ	0301	Азота диоксид	0,03
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,20
				0330	Серы диоксид	0,06
				0337	Углерода оксид	0,30
				0703	Бензапирен	0,19
				3714	Зола твердого топлива	0,08
12	Котельная №72	0034	ДТ	0301	Азота диоксид	0,01
				0304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,38
				0330	Серы диоксид	0,06
				0337	Углерода оксид	0,55
				0703	Бензапирен	0,15
				3714	Зола твердого топлива	0,09
13	Котельная УПК	0035	ДТ	0301	Азота диоксид	0,03
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,24
				0330	Серы диоксид	0,07
				0337	Углерода оксид	0,50
				0703	Бензапирен	0,13
				3714	Зола твердого топлива	0,12
14	Котельная ОРК «Таргай»	0036	ДТ	0301	Азота диоксид	0,05
				0304	Азота оксид	0,04
				0328	Углерод (Сажа)	0,33
				0330	Серы диоксид	0,13

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
				0337	Углерода оксид	0,87
				0703	Бензапирен	0,28
				3714	Зола твердого топлива	0,14
15	Котельная №1 п. Абагур-Лесной	0037	ДТ	301	Азота диоксид	0,20
				0304	Азота оксид	0,14
				0328	Углерод (Сажа)	0,65
				0330	Серы диоксид	0,19
				0337	Углерода оксид	1,72
				0703	Бензапирен	0,95
				3714	Зола твердого топлива	0,43
				0301	Азота диоксид	0,10
16	Котельная №2 п. Абагур-Лесной	0038	ДТ	0304	Азота оксид	0,07
				0328	Углерод (Сажа)	0,66
				0330	Серы диоксид	0,15
				0337	Углерода оксид	1,17
				0703	Бензапирен	1,05
				3714	Зола твердого топлива	0,13
				0301	Азота диоксид	0,04
				0304	Азота оксид	0,03
17	Котельная №3 п. Абагур-Лесной	0039	ДТ	0328	Углерод (Сажа)	0,14
				0330	Серы диоксид	0,04
				0337	Углерода оксид	0,26
				0703	Бензапирен	0,07
				3714	Зола твердого топлива	0,11
				0301	Азота диоксид	0,38
				0304	Азота оксид	0,24
				0328	Углерод (Сажа)	1,29
18	Котельная пос. Листвяги	0040	ДТ	0330	Серы диоксид	0,73
				0337	Углерода оксид	2,13
				0703	Бензапирен	2,39
				3714	Зола твердого топлива	0,38
				0301	Азота диоксид	0,11
				0304	Азота оксид	0,08
				0328	Углерод (Сажа)	0,34
				0330	Серы диоксид	0,23
19	Котельная №6	0041	ДТ	0337	Углерода оксид	1,38
				0703	Бензапирен	0,35
				3714	Зола твердого топлива	0,08
				0301	Азота диоксид	0,08
				0304	Азота оксид	0,05
				0328	Углерод (Сажа)	0,51
				0330	Серы диоксид	0,14
				0337	Углерода оксид	1,35
20	Котельная №32 (БПОУ)	0042	ДТ	0703	Бензапирен	0,23
				3714	Зола твердого топлива	0,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
21	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский	0043	ДТ	0301	Азота диоксид	0,05
				0304	Азота оксид	0,03
				0328	Углерод (Сажа)	0,40
				0330	Серы диоксид	0,10
				0337	Углерода оксид	0,58
				0703	Бензапирен	0,20
				3714	Зола твердого топлива	0,28
22	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский	0044	ДТ	0301	Азота диоксид	0,08
				0304	Азота оксид	0,06
				0328	Углерод (Сажа)	0,39
				0330	Серы диоксид	0,16
				0337	Углерода оксид	0,72
				0703	Бензапирен	0,52
				3714	Зола твердого топлива	0,19
23	Котельная проф. «Бунгурский»	0045	ДТ	0301	Азота диоксид	0,02
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,46
				0330	Серы диоксид	0,06
				0337	Углерода оксид	0,19
				0703	Бензапирен	0,12
				3714	Зола твердого топлива	0,17
24	Котельная «РТРС»	0046	ДТ	0301	Азота диоксид	0,02
				0304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,60
				0330	Серы диоксид	0,11
				0337	Углерода оксид	0,21
				0703	Бензапирен	0,10
				3714	Зола твердого топлива	0,23
25	Котельная ОЦ «Голубь»	0047	ДТ	0301	Азота диоксид	0,03
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,49
				0330	Серы диоксид	0,10
				0337	Углерода оксид	0,68
				0703	Бензапирен	0,17
				3714	Зола твердого топлива	0,17
26	Котельная школы №1	0048	ДТ	0301	Азота диоксид	0,03
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,70
				0330	Серы диоксид	0,11
				0337	Углерода оксид	1,02
				0703	Бензапирен	0,51
				3714	Зола твердого топлива	0,16
27	Котельная школы №23	0049	ДТ	0301	Азота диоксид	0,03
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
28	Котельная школы №37	0050	ДТ	0330	Серы диоксид	0,08
				0337	Углерода оксид	0,73
				0703	Бензапирен	0,34
				3714	Зола твердого топлива	0,12
29	Котельная школы №43	0051	ДТ	0301	Азота диоксид	0,03
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,18
				0330	Серы диоксид	0,02
				0337	Углерода оксид	0,32
				0703	Бензапирен	0,10
				3714	Зола твердого топлива	0,13
30	Котельная интерната №66 (Монтажник)	0052	ДТ	0301	Азота диоксид	0,02
				0304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,64
				0330	Серы диоксид	0,10
				0337	Углерода оксид	0,94
				0703	Бензапирен	0,45
				3714	Зола твердого топлива	0,15
31	Котельная школы №16	0053	ДТ	0301	Азота диоксид	0,02
				0304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,44
				0330	Серы диоксид	0,07
				0337	Углерода оксид	0,64
				0703	Бензапирен	0,29
				3714	Зола твердого топлива	0,10
33	Котельная ст. Полосухино	0055	ДТ	0301	Азота диоксид	0,13
				0304	Азота оксид	0,09
				0328	Углерод (Сажа)	3,03
				0330	Серы диоксид	0,46
				0337	Углерода оксид	4,41
				0703	Бензапирен	1,38
				3714	Зола твердого топлива	0,71
35	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	0056	ДТ1	0301	Азота диоксид	10,67
				0304	Азота оксид	6,37
				0328	Углерод (Сажа)	8,84
				0330	Серы диоксид	5,50
				0337	Углерода оксид	5,73
				0703	Бензапирен	3,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
		0057	ДТ2	3714	Зола твердого топлива	1,06
				0301	Азота диоксид	18,34
				0304	Азота оксид	13,95
				0328	Углерод (Сажа)	41,32
				0330	Серы диоксид	15,27
				0337	Углерода оксид	4,21
				0703	Бензапирен	4,99
				2904	Зола ТЭС мазутная	8,03
				3714	Зола твердого топлива	40,06
36	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный	0058	ДТ	301	Азота диоксид	0,27
				304	Азота оксид	0,19
				328	Углерод (Сажа)	0,20
				330	Сера диоксид	0,01
				337	Углерод оксид	0,71
				703	Бенз/а/пирен	0,09
				3714	Зола твердого топлива	0,08
37	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)	0059	ДТ	301	Азота диоксид	0,02
				304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,01
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,19
				703	Бенз/а/пирен	0,01
				3714	Зола твердого топлива	0,01
38	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2	0060	ДТ	301	Азота диоксид	0,02
				304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,12
				703	Бенз/а/пирен	0,01
				3714	Зола твердого топлива	0,01
39	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино	0061	ДТ	0301	Азота диоксид	0,13
				0304	Азота оксид	0,09
				0328	Углерод (Сажа)	2,96
				0330	Серы диоксид	0,45
				0337	Углерода оксид	4,31
				0703	Бензапирен	1,35
				3714	Зола твердого топлива	0,69
40	Котельная ООО ТК «Садовая»	0062	ДТ	0301	Азота диоксид	0,20
				0304	Азота оксид	0,14
				0328	Углерод (Сажа)	0,68
				0330	Серы диоксид	0,72
				0337	Углерода оксид	6,92
				0703	Бензапирен	1,08
				3714	Зола твердого топлива	0,16
41		0063	ДТ1	0301	Азота диоксид	0,00

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»				0304	Азота оксид	0,00
				0328	Углерод (Сажа)	0,01
				0330	Серы диоксид	0,00
				0337	Углерода оксид	0,11
				0703	Бензапирен	0,03
				3714	Зола твердого топлива	0,01
		0064	ДТ2	0301	Азота диоксид	0,00
				0304	Азота оксид	0,00
				0328	Углерод (Сажа)	0,02
				0330	Серы диоксид	0,00
				0337	Углерода оксид	0,09
				0703	Бензапирен	0,02
				3714	Зола твердого топлива	0,01

2.6 Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение

Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились на летний период, когда наблюдаются максимальные тепловые нагрузки на ТЭС и котельных для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Азот (4) оксид) (код 301);
- Азот (2) оксид (Азота оксид) (код 304);
- Углерод (Сажа) (код 328);
- Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (код 330);
- Углерод оксид (код 337);
- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчетена ванадий) (код 2904);
- Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (код 703);
- Угольная зола ($20 < \text{SiO}_2 < 70$) (код 3714).

Эффектом суммации вредного действия обладают: Азота диоксид и оксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), диоксида серы, угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.

Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций, создают загрязнение не превышающее 1 ПДК.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 1,66 ПДК.

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на существующее положение без учета фона приведены в Приложении 1. Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 2.3 – 2.12.

Цветовая схема (ПДК)

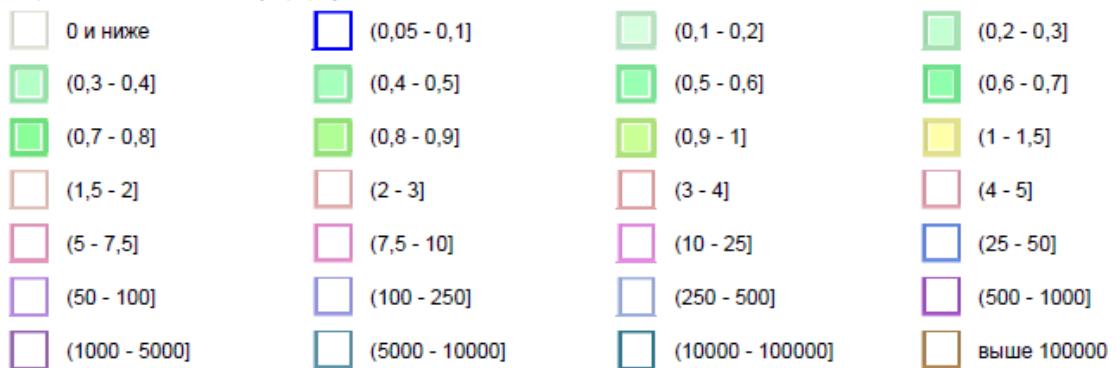


Рисунок 2.3 - Условные обозначения

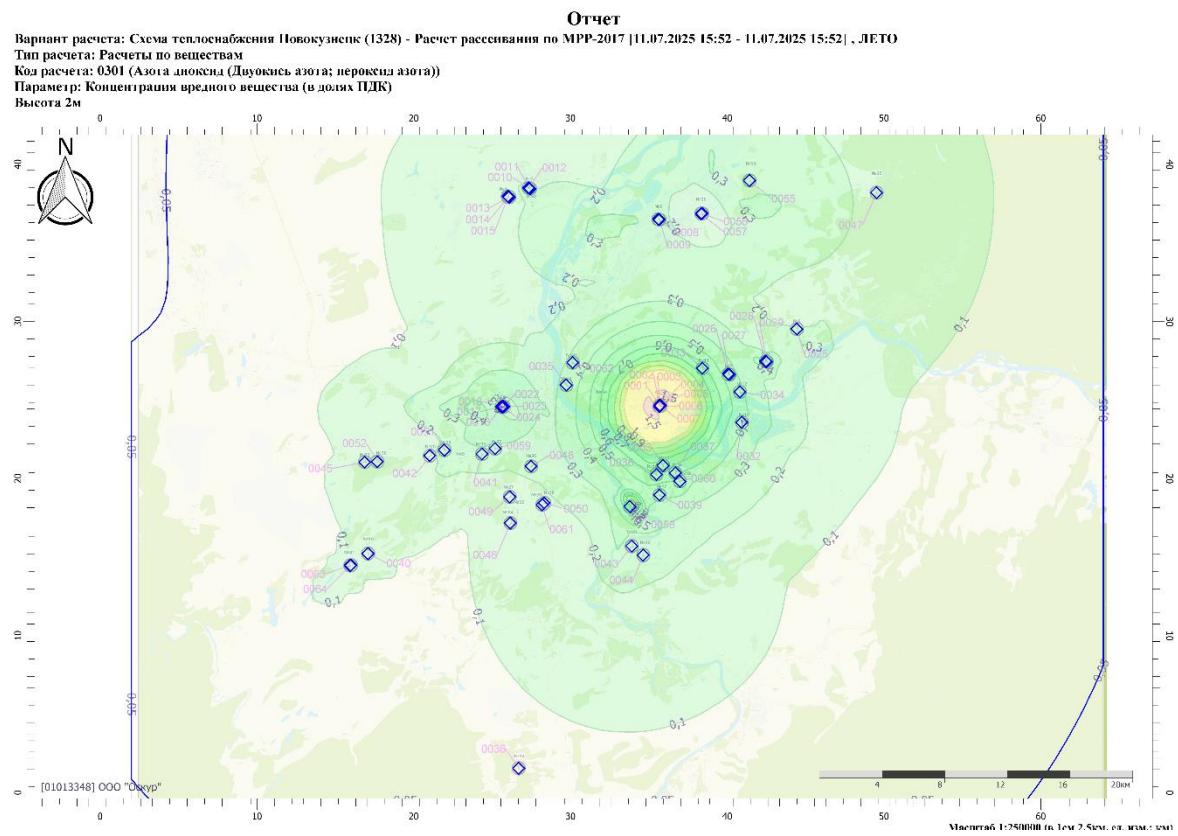


Рисунок 2.4 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на существующее положение

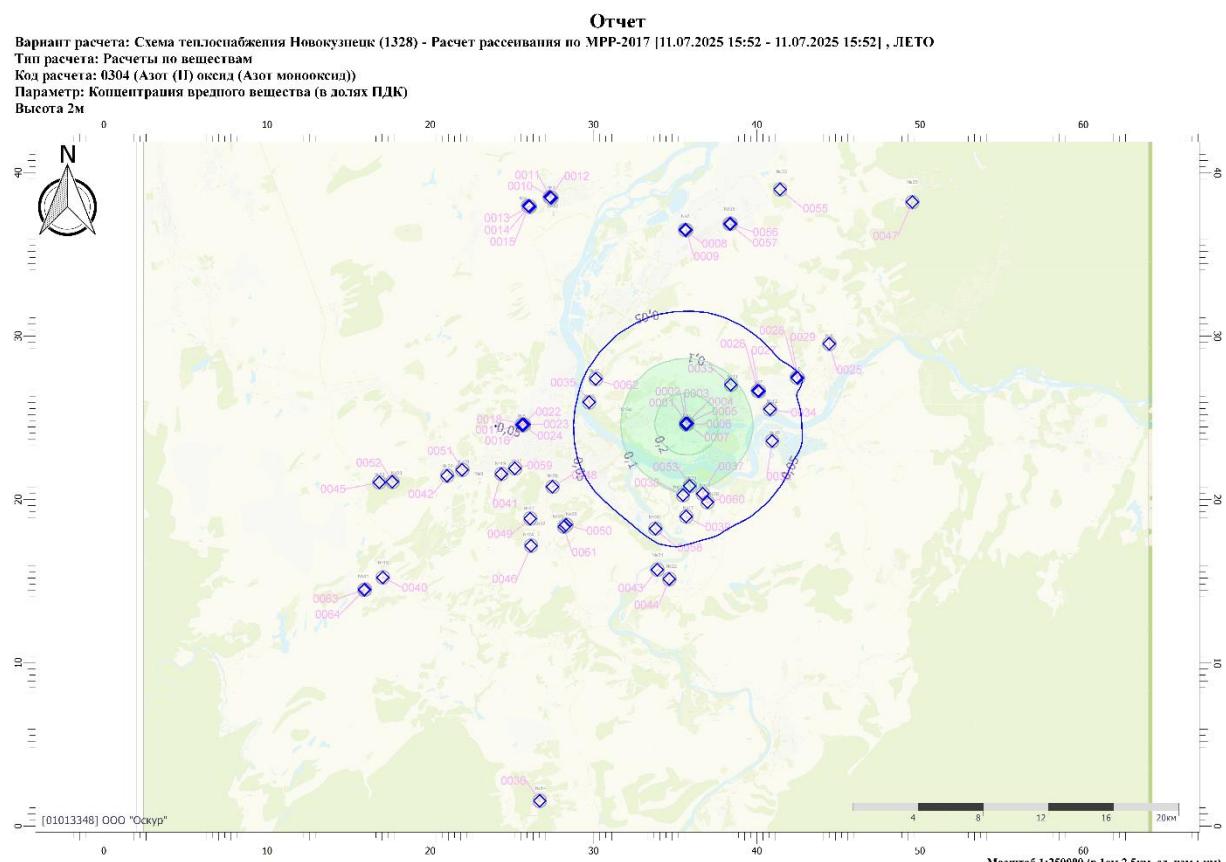


Рисунок 2.5 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на существующее положение

Отчет


Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [11.07.2025 15:52 - 11.07.2025 15:52], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Улерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

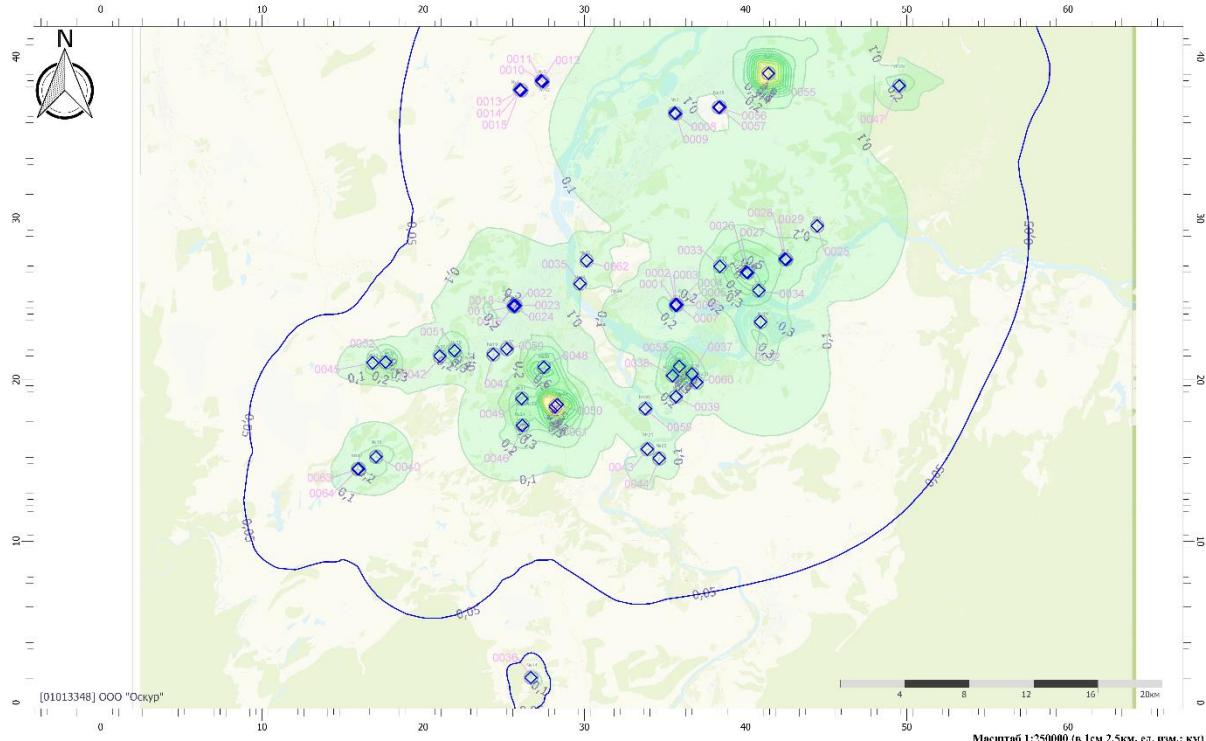**Рисунок 2.6 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на существующее положение****Отчет**


Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [11.07.2025 15:52 - 11.07.2025 15:52], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

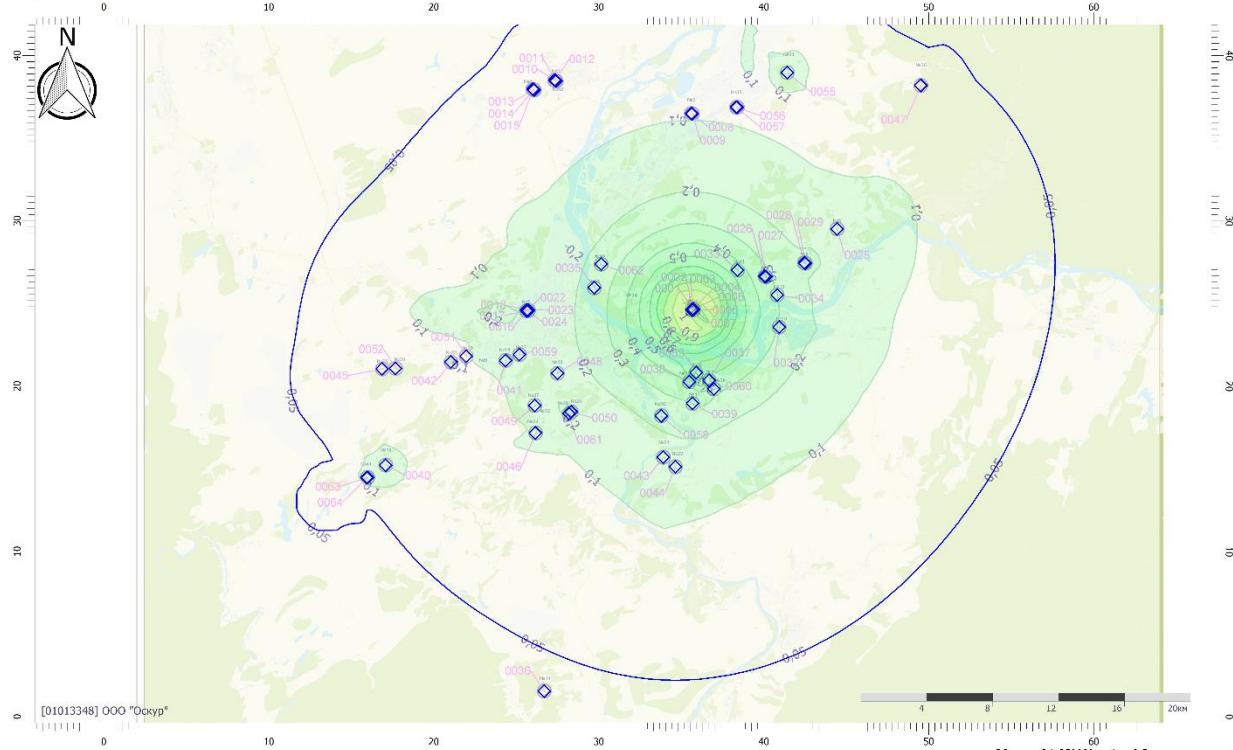**Рисунок 2.7 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на существующее положение**

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по MPP-2017 [11.07.2025 15:52 - 11.07.2025 15:52], ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксида (Углерод окиси; углерод монооксид; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

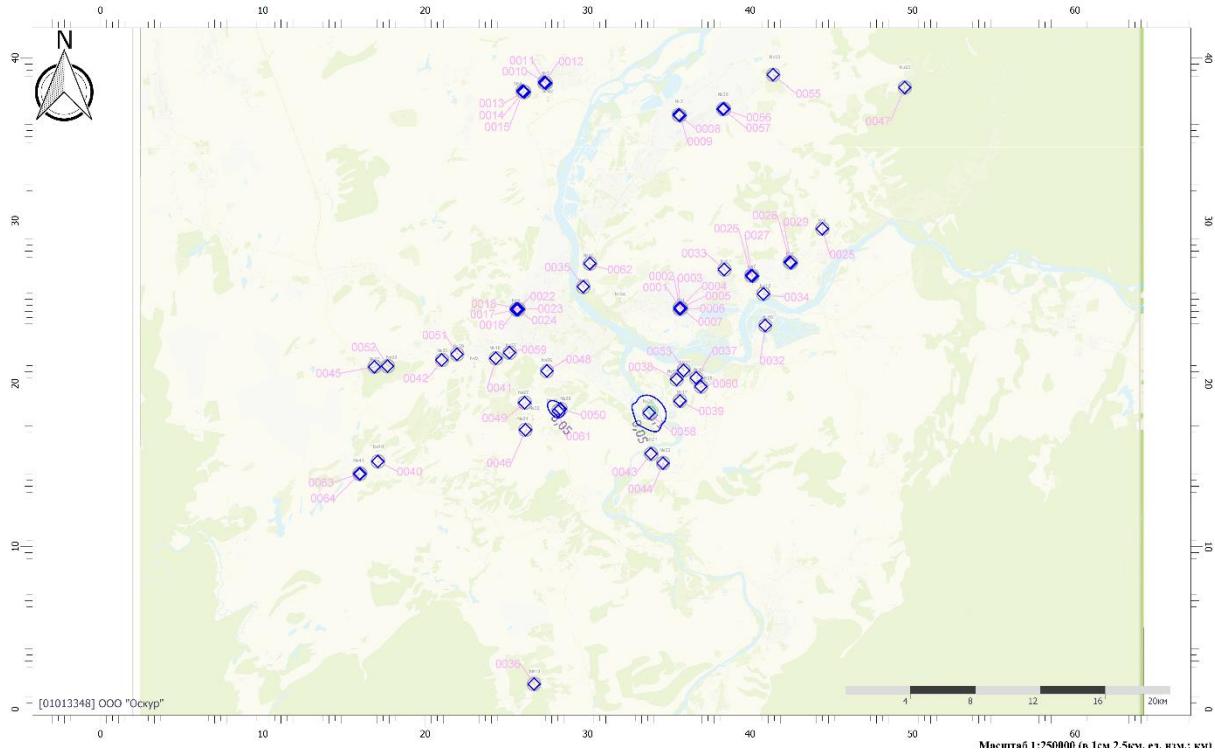


Рисунок 2.8 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на существующее положение

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по MPP-2017 [11.07.2025 15:52 - 11.07.2025 15:52], ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 3714 (Угольная зола (20<SiO2<70))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

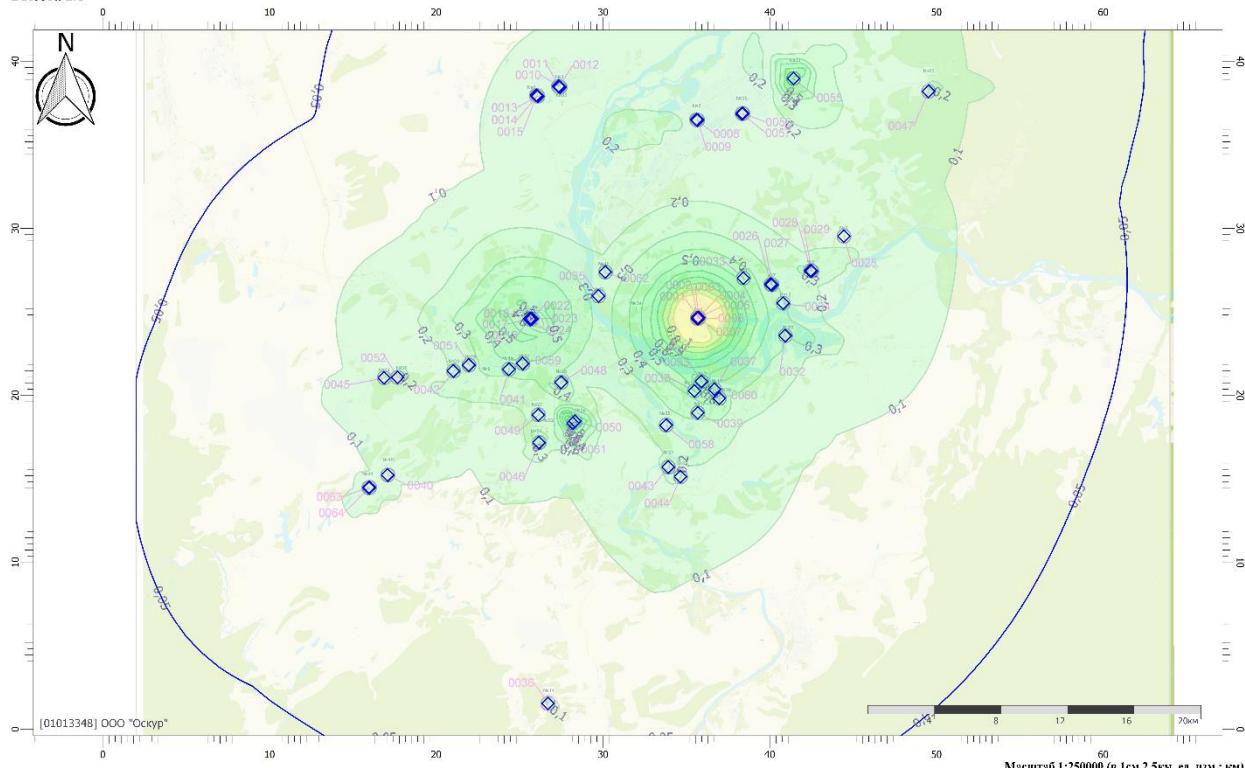


Рисунок 2.9 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на существующее положение

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [11.07.2025 15:52 - 11.07.2025 15:52], ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

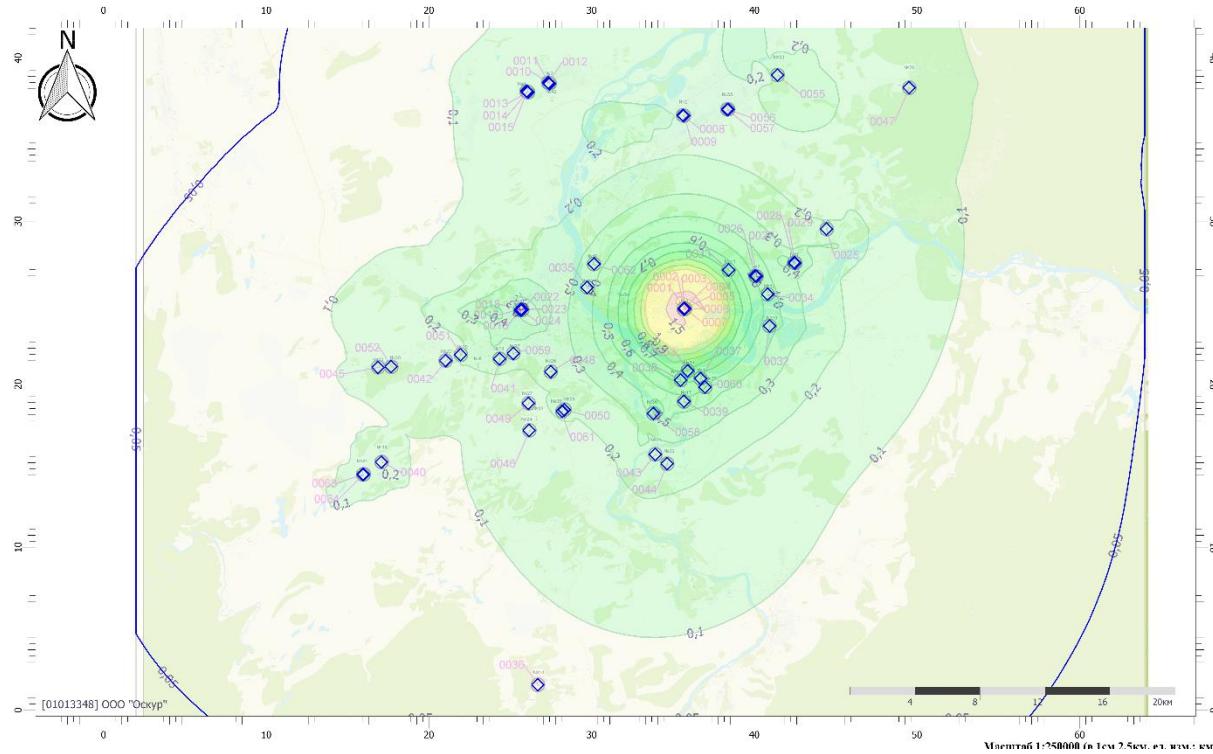


Рисунок 2.10 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации (диоксид азота, диоксид серы) на существующее положение

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [11.07.2025 15:55 - 11.07.2025 15:55]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/a/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

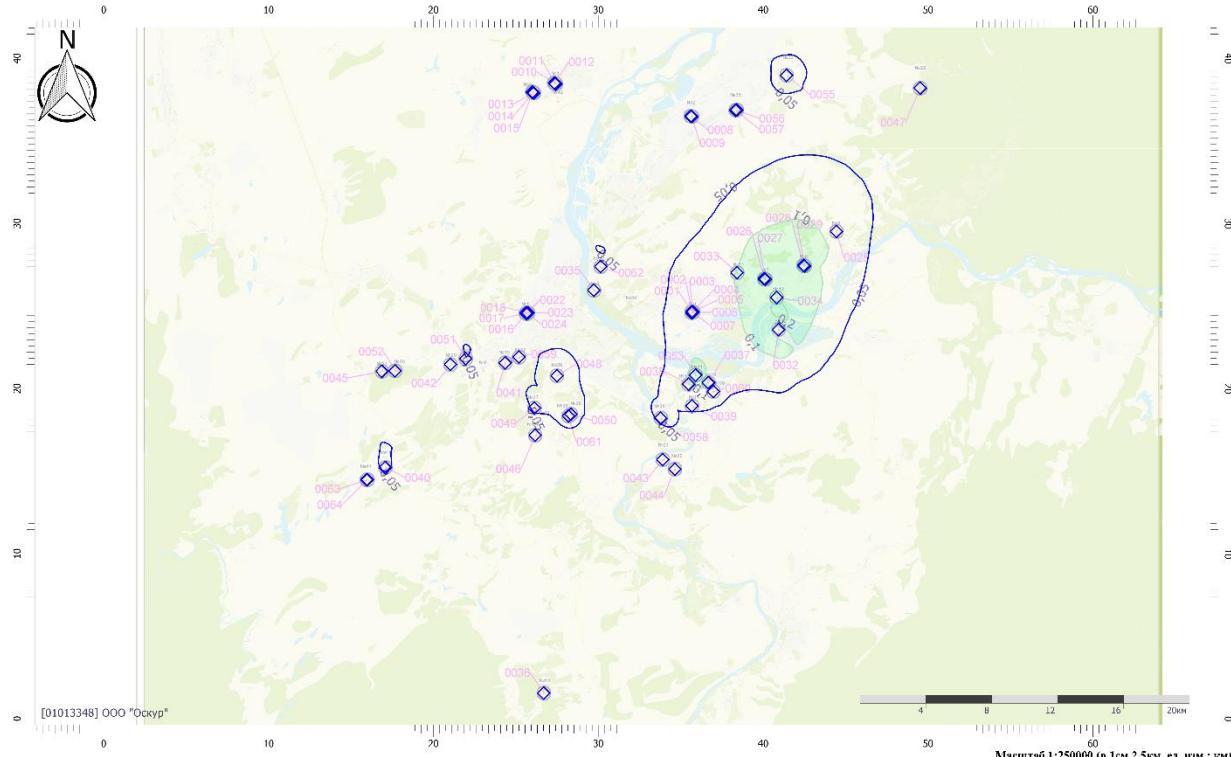


Рисунок 2.11 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/a/пирена на существующее положение

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [11.07.2025 15:55 - 11.07.2025 15:55]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2904 (Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванилий))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в единицах ПДК)

Высота 2м

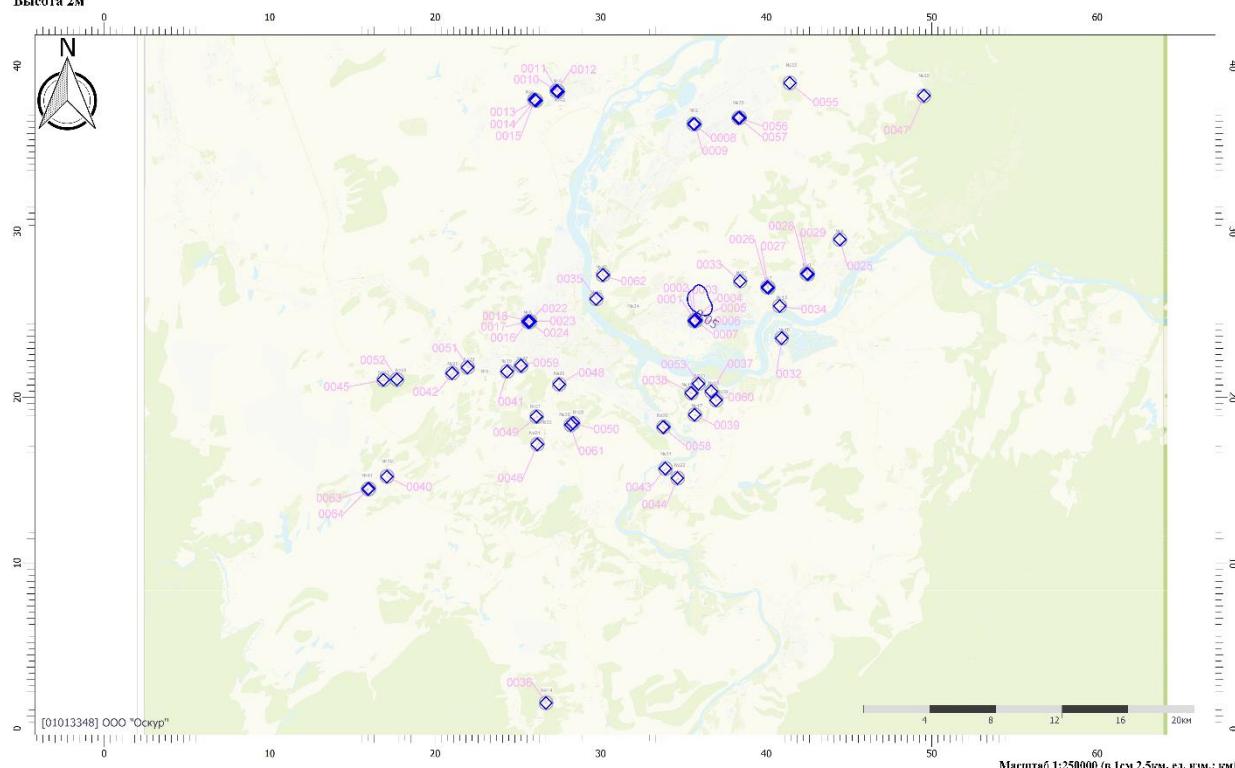


Рисунок 2.12 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на существующее положение

3 ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА

3.1 Краткое описание вариантов развития системы теплоснабжения на перспективу

Энергосистема Кемеровской области является в настоящее время профицитной по электрической мощности и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. Положительное сальдо перетоков связано с тем, что в соседних энергосистемах расположены крупнейшие электростанции, например, такие как Саяно-Шушенская ГЭС.

В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны как с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Кемеровской области, так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Кемеровской области и связанных узлов энергосистемы. Однако предпосылки для такого сценария в настоящее время отсутствуют.

В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.

Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.

Ниже рассмотрены мероприятия по реконструкции каждой ТЭЦ.

Кузнецкая ТЭЦ

С 2022 г. оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано на КОМ, ранее источник функционировал в вынужденном режиме.

Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2033 до 2048 гг., т.е. могут работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения.

В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2026-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. Удовлетворительное состояние энергетических котлов позволяет предполагать, что в расчетный период Схемы теплоснабжения их эксплуатация не будет запрещена, а выявляемые по результатам ЭПБ замечания могут быть устранены при проведении капитальных и текущих ремонтов.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования, зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

Существующий и перспективный состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 - Существующий и перспективный состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ

Ст. №	Существующее положение			Перспективное положение на расчётный срок		
	Оборудование	Год ввода	Производительность	Оборудование	Год ввода	Производительность
Паровые турбины						
3	P-12-3,4/0,1	2008	12 МВт / 41 Гкал/ч	P-12-3,4/0,1	2008	12 МВт / 41 Гкал/ч
4	P-12-35/5м	1993	12 МВт / 60 Гкал/ч	P-12-35/5м	1993	12 МВт / 60 Гкал/ч
6	ПТР-30-2,9/0,6	2000	30 МВт / 130 Гкал/ч	ПТР-30-2,9/0,6	2000	30 МВт / 130 Гкал/ч
9	P-12-90/18м-1	1996	10 МВт / 81 Гкал/ч	P-12-90/18м-1	1996	10 МВт / 81 Гкал/ч
11	T-20-90	1954	20 МВт/ 85 Гкал/ч	T-20-90	1954	20 МВт/ 85 Гкал/ч
12	P-12-8,8/3,1м-1	2006	12 МВт/ -	P-12-8,8/3,1м-1	2006	12 МВт/ -
13	P-12-90/31м-1	2003	12 МВт/ -	P-12-90/31м-1	2003	12 МВт/ -
Энергетические котлы						
КА 05	Лопулько	1947	68 т/ч	Лопулько	1947	68 т/ч
КА 06	Лопулько	1947	68 т/ч	Лопулько	1947	68 т/ч
КА 07	Лопулько	1947	68 т/ч	Лопулько	1947	68 т/ч
КА 08	Лопулько	1948	68 т/ч	Лопулько	1948	68 т/ч
КА 15	ТП-170	1954	170 т/ч	ТП-170	1954	170 т/ч
КА 16	ТП-170	1954	170 т/ч	ТП-170	1954	170 т/ч
КА 17	БКЗ-220-100Ф	1966	220 т/ч	БКЗ-220-100Ф	1966	220 т/ч
КА 18	БКЗ-220-100Ф	1969	220 т/ч	БКЗ-220-100Ф	1969	220 т/ч
Паровые котлы						
ПК 03	E-160-1,4-250 КБТ	1999	160 т/ч	E-160-1,4-250 КБТ	1999	160 т/ч
ПК 04	E-160-1,4-250 КБТ	2003	160 т/ч	E-160-1,4-250 КБТ	2003	160 т/ч
Водогрейные котлы						
КВ 01	КВТК-100-150	1989	100,0 Гкал/ч	КВТК-100-150	1989	100,0 Гкал/ч
КВ 02	КВТК-100-150	1990	100,0 Гкал/ч	КВТК-100-150	1990	100,0 Гкал/ч
Всего по источнику			108 МВт / 890 Гкал/ч			108 МВт / 890 Гкал/ч

Западно-Сибирская ТЭЦ

Западно-Сибирская ТЭЦ является объектом регулирования ГТП (группа точек поставки) потребления с регулируемой нагрузкой: продажа электрической энергии и мощности генерирующим оборудованием станций на оптовом рынке (ОРЭМ) не осуществляется, оборудование не проходило конкурентный отбор мощности (КОМ), в связи с чем обновление ее оборудования в рамках модернизации тепловых электростанций до 2044 года маловероятно.

Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции и модернизации существующего оборудования источника в целях снижения уровня износа и мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых показателей надежности и повышение эффективности работы.

Затраты на реализацию мероприятий Западно-Сибирской ТЭЦ представлены в разделе 17.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования, зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

Существующий и перспективный состав оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2 - Существующий и перспективный состав оборудования ЗС ТЭЦ

Ст. №	Существующее положение			Перспективное положение на расчётный срок		
	Оборудование	Год ввода	Производительность	Оборудование	Год ввода	Производительность
Паровые турбины						
1	ПТ-60/75-130/13	1993	60 МВт / 144 Гкал/ч	ПТ-60/75-130/13	1993	60 МВт / 144 Гкал/ч
2	Т-50-130	1963	50 МВт / 92,5 Гкал/ч	Т-50-130	1963	50 МВт / 92,5 Гкал/ч
3	Т-60-130	1996	60 МВт / 100 Гкал/ч	Т-60-130	1996	60 МВт / 100 Гкал/ч
4	Т-100/120-130-2	1972	100 МВт / 160 Гкал/ч	Т-100/120-130-2	1972 (2028*)	100 МВт / 160 Гкал/ч
5	Т-110/120-130-3	1974	110 МВт / 175 Гкал/ч	Т-110/120-130-3	1974 (2028*)	110 МВт / 175 Гкал/ч
6	Т-110/120-130-4	1983	110 МВт / 175 Гкал/ч	Т-110/120-130-4	1983 (2028*)	110 МВт / 175 Гкал/ч
7	Т-110/120-130-4	1987	110 МВт / 175 Гкал/ч	Т-110/120-130-4	1987 (2028*)	110 МВт / 175 Гкал/ч
Энергетические котлы						
1	БКЗ-210-140 ФД	1963	210 т/ч	БКЗ-210-140 ФД	1963	210 т/ч
2	БКЗ-210-140 ФД	1963	210 т/ч	БКЗ-210-140 ФД	1963	210 т/ч
3	БКЗ-210-140 ФД	1964	210 т/ч	БКЗ-210-140 ФД	1964	210 т/ч
4	БКЗ-210-140 ФД	1964	210 т/ч	БКЗ-210-140 ФД	1964	210 т/ч
5	БКЗ-210-140 ФД	1966	210 т/ч	БКЗ-210-140 ФД	1966	210 т/ч
6	БКЗ-210-140 ФД	1967	210 т/ч	БКЗ-210-140 ФД	1967	210 т/ч
7	ТП-87-1	1972	420 т/ч	ТП-87-1	1972	420 т/ч
8	ТП-87-1	1974	420 т/ч	ТП-87-1	1974	420 т/ч
9	ТП-87-1	1977	420 т/ч	ТП-87-1	1977	420 т/ч
10	ТП-87-1	1980	420 т/ч	ТП-87-1	1980 (2026**)	420 т/ч
11	ТП-87-1	1983	420 т/ч	ТП-87-1	1983 (2027***)	420 т/ч
Всего по источнику			600 МВт / 1307,5 Гкал/ч			600 МВт / 1307,5 Гкал/ч
			modернизация оборудования (в скобках указан год завершения мероприятий по модернизации оборудования)			

* - Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»

** - Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»

*** - Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»

Центральная ТЭЦ

Реализация мероприятий, запланированных на Центральной ТЭЦ, требуется по соображениям надежности или повышения экономической эффективности. Мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы. К ним относятся:

- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №1;
- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №2;

- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №4;
- Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10;
- Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1,2;
- Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ;
- Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов;
- Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ;
- Модернизация коммутационной аппаратуры;
- Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО);
- Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления;
- Модернизация СОТИАССО;
- Перевод хозяйственных стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК";
- Строительство резервного топливного хозяйства.

Существующий и перспективный состав оборудования Центральной ТЭЦ, изменения в составе оборудования Центральной ТЭЦ, а также структуры тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования, зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

Таблица 3.3 - Существующий и перспективный состав оборудования ЦТЭЦ

Ст. №	Существующее положение			Перспективное положение на расчётный срок		
	Оборудование	Год ввода	Производительность	Оборудование	Год ввода	Производительность
Паровые турбины						
6	ПР-24,8-2,9-2	2001	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч	ПР-24,8-2,9-2	2001	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч
Энергетические котлы						
1	Стерлинг	1932	150 т/ч	Стерлинг	1932	150 т/ч
2	Стерлинг	1932	150 т/ч	Стерлинг	1932	150 т/ч
3	Стерлинг	1932	150 т/ч	Стерлинг	1932	150 т/ч
7	КО-Ш-200	1941	200 т/ч	КО-Ш-200	1941	200 т/ч
8	ТО-3-200	1949	200 т/ч	ТО-3-200	1949	200 т/ч
Водогрейные котлы						
1	ПТВМ-100	1974	100 Гкал/ч	ПТВМ-100	1974 (2026)	100 Гкал/ч
2	ПТВМ-100	1974	100 Гкал/ч	ПТВМ-100	1974 (2029)	100 Гкал/ч
3	ПТВМ-100	1980	100 Гкал/ч	ПТВМ-100	1980	100 Гкал/ч
4	ПТВМ-100	1981	100 Гкал/ч	ПТВМ-100	1974 (2024)	100 Гкал/ч

Ст. №	Существующее положение			Перспективное положение на расчётный срок		
	Оборудование	Год ввода	Производительность	Оборудование	Год ввода	Производительность
Всего по источнику		24,8 МВт / 802,8 Гкал/ч			24,8 МВт / 802,8 Гкал/ч	
			реконструкция поверхностей нагрева (в скобках указан год завершения мероприятий по реконструкции оборудования)			

Настоящая Схема теплоснабжения предусматривает вывод из эксплуатации котельных, существующие нагрузки которых планируется переключить на более эффективные источники.

Перечень выводимых из эксплуатации котельных с передачей существующих нагрузок на другие источники представлен в таблице ниже.

Большинство выводимых источников имеют температурный график 95/70 °C, тогда как переключения планируется осуществлять, в том числе на ТЭЦ, имеющих по температурный график 150-70°C со срезкой на 125°C. В связи с чем БЦК переоборудуется в ЦТП, а для потребителей в зоны КЦК предусматривается оснащение ИТП теплообменниками ГВС.

Вывод данных котельных из эксплуатации при передаче тепловых нагрузок на более эффективные источники позволяет сэкономить на их реконструкции и снижает постоянные расходы ТСО в части оплаты труда, расходах на текущий ремонт и обслуживание и пр.

Таблица 3.4 - Перечень источников, выводимых из эксплуатации

№ п/п	Источник, выводимый из эксплуатации		Источник - реципиент	Переключаемая нагрузка (расчетная на коллекторах), Гкал/ч	Год переключения
	Наименование	Установленн ая тепловая мощность, Гкал/ч			
1	Куйбышевская центральная котельная по адресу: ул. Столовая, 9 - ООО «ЭнергоТранзит»	104,8	Центральная ТЭЦ по адресу: ул. Коммунальная, 25 - ООО «ЭнергоТранзит»	45,874	2024*
	Котельная №32 по адресу: ул. Садопарковая, 32 – ООО «Сибэнерго»	4,1		1,875	2027
	Котельная школа №43 по адресу: ул. Жасминная, 8 - ООО «Сибэнерго»	2,0		0,698	2027
	Котельная №6 по адресу: ул. 375 км, 34 - ООО «Сибэнерго»	2,58		0,459	2027
	Котельная Локомотивное депо ТЧ- 15 по адресу: ул. 375 км, 2А	12,68		8,236	2027
2	Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 - ООО «Сибэнерго»	0,64	Котельная №1 п. Абагур-Лесной по адресу: ул.	0,187	2030

№ п/п	Источник, выводимый из эксплуатации		Источник - реципиент	Переключаемая нагрузка (расчетная на коллекторах), Гкал/ч	Год переключения
	Наименование	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч			
			Земнухова, 43 - ООО «Сибэнерго»		
3	Котельная №3 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а - ООО «Сибэнерго»	0,7	Котельная №2 п. Абагур-Лесной по адресу: пр-д. Дагестанский, 14 - ООО «Сибэнерго»	0,178	2032
4	Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 - ООО «Сибэнерго»	72,0	Зыряновская районная котельная по адресу: ул. Пархоменко, 110 – ООО «ЭнергоТранзит»	19,661	2028
5	Котельная №72 - ООО «Сибэнерго»	0,3	Источник выводится из эксплуатации в связи с отсутствием потребителей тепловой энергии (признаны аварийными и отключены в 2025 году)	-	2025

В настоящей разработке схемы предусматривается строительство 4 новых котельных:

- Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району.

Проект схемы теплоснабжения не предусматривает использование возобновляемых источников энергии.

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и северных отрогах Алтайских гор. На территории области находится большая часть кузнецкого угольного бассейна - одного из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов России. Запасы каменного угля в Кузбассе оцениваются в 637 млрд. т, из них 207 млрд. т - коксующихся углей, что составляет 73% от общего объема запасов этих углей в стране.

Основным топливом источников тепловой и электрической энергии Кемеровской области является уголь. Область полностью обеспечивает себя топливно-энергетическими ресурсами, что обеспечивает высокий уровень энергетической безопасности.

В связи с вышеописанным, Схема теплоснабжения не предусматривает коренных изменений в топливном балансе источников. Основным топливом крупных котельных остается уголь. Перевод на газ котельных малой мощности связан в первую очередь с нерентабельностью эксплуатации угольных котельных малой мощности и их нагрузку на воздушный бассейн.

Таблица 3.5 - Данные перспективного развития существующих систем теплоснабжения

Источник тепловой энергии (мощности)	Установленная мощность на 2025 г.	Установленная мощность на 2044 г.
Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района	0	25
Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району	0	72
Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району	0	40
Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району	0	21

3.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизуемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2044 года

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 3.1.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначеннной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Войкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Расчет рассеивания выполнен для 8 ингредиентов и 1 группы суммации в прямоугольнике 62000 x 44000 с шагом 1000 м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу приведены в таблице 3.6.

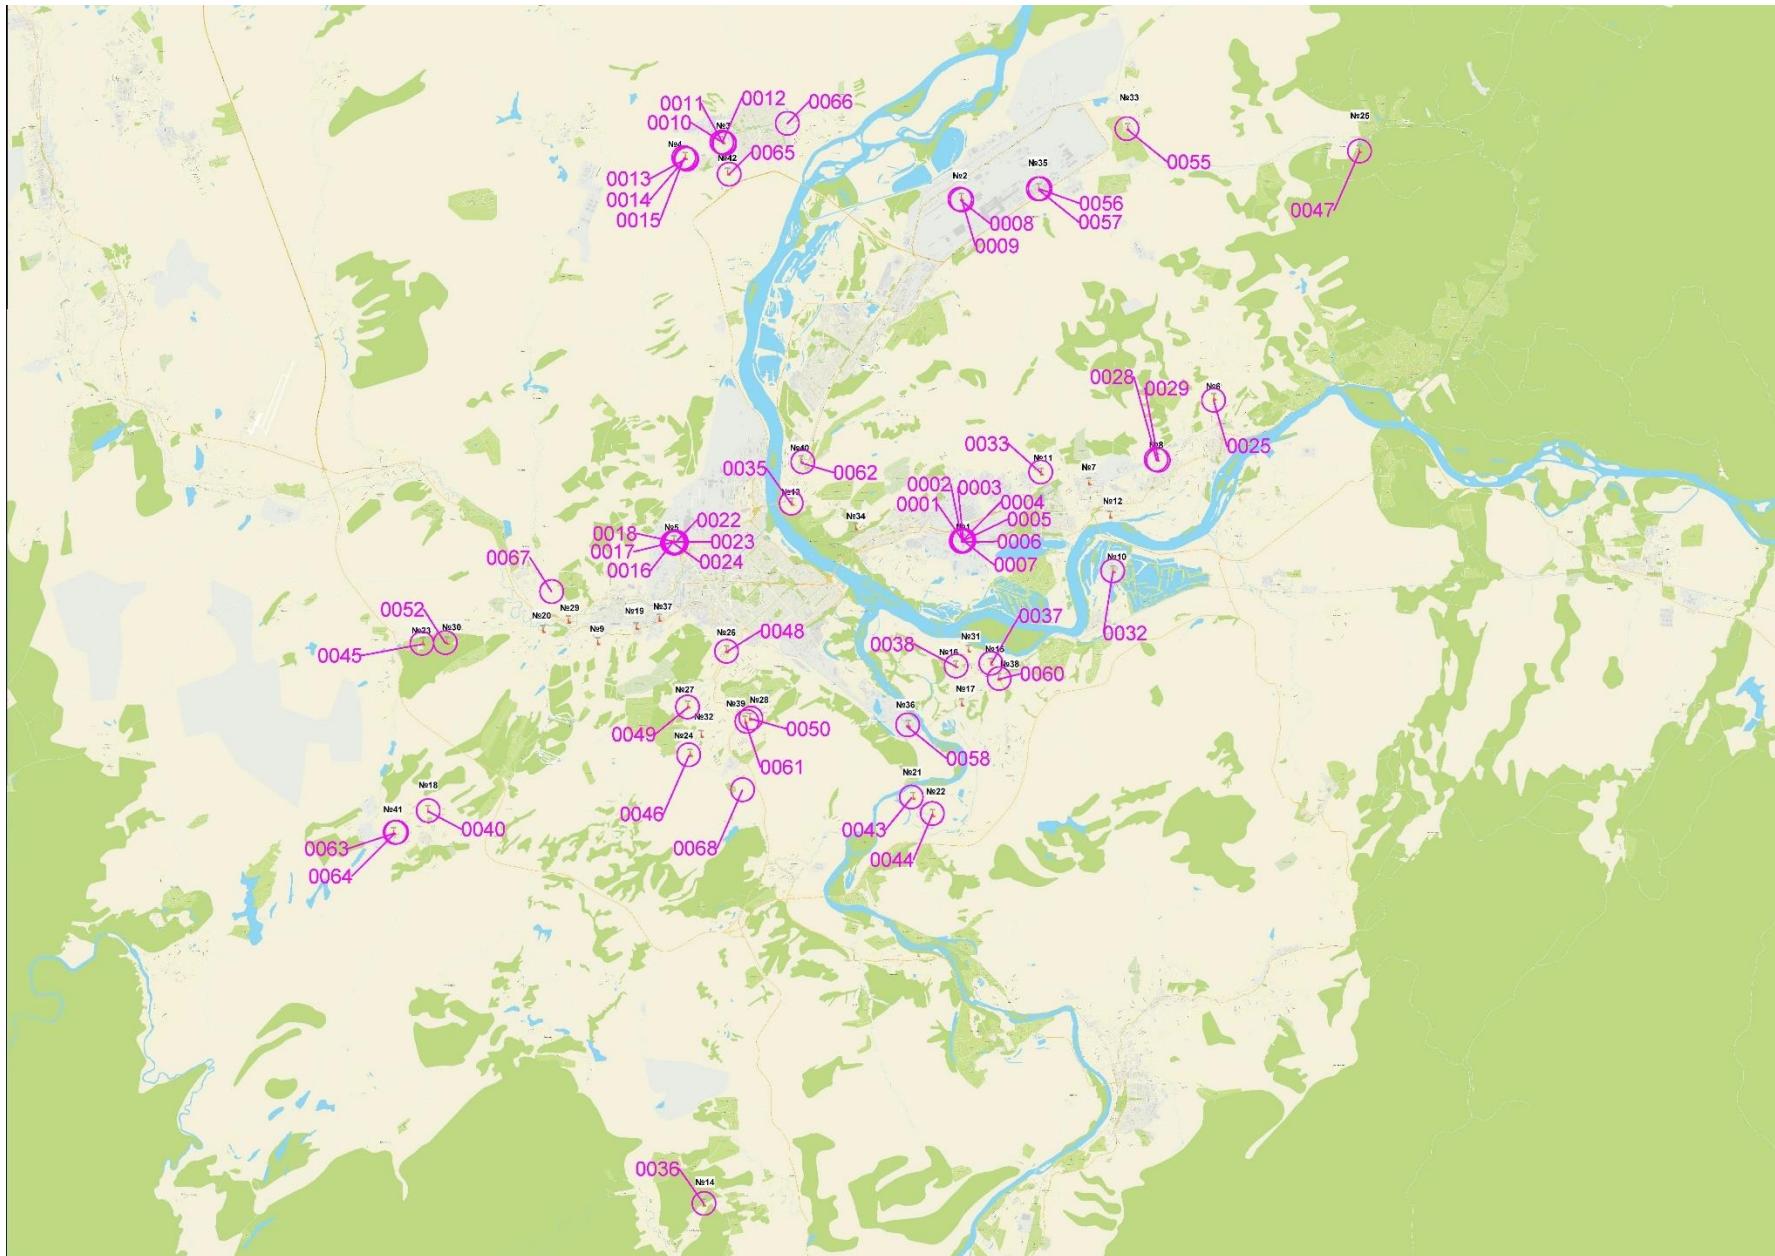


Рисунок 3.1 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу

Таблица 3.6 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
1	КТЭЦ	0001	ДТ1	0301	Азота диоксид	7,7460000	80,419122
				0304	Азота оксид	2,7490000	50,488246
				0328	Углерод (Сажа)	0,7140000	9,444864
				0330	Серы диоксид	10,4340000	134,132112
				0337	Углерода оксид	0,7290000	8,662578
				0703	Бензапирен	0,0000037	0,000046
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,0160000	0,002590
				3714	Зола твердого топлива	9,4170000	126,291422
		0002	ДТ2	0301	Азота диоксид	7,8750000	89,959331
				0304	Азота оксид	2,7840000	56,505311
				0328	Углерод (Сажа)	0,7780000	11,337534
				0330	Серы диоксид	12,0707000	176,127737
				0337	Углерода оксид	0,4720000	6,816023
				0703	Бензапирен	0,0000027	0,000039
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчетена ванадий)	0,0155300	0,002760
				3714	Зола твердого топлива	9,9640000	141,087807
		0003	ДТ3	0301	Азота диоксид	7,6990000	79,592410
				0304	Азота оксид	2,7250000	49,886579
				0328	Углерод (Сажа)	0,6920000	9,685775
				0330	Серы диоксид	11,2600000	147,877761
				0337	Углерода оксид	0,4900000	6,812662
				0703	Бензапирен	0,0000028	0,000036
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,0184000	0,002980
				3714	Зола твердого топлива	9,1120000	121,560696
		0004	ДТ4	0301	Азота диоксид	8,0813900	70,733782
				0304	Азота оксид	2,8710200	44,360042
				0328	Углерод (Сажа)	0,7443400	7,681969
				0330	Серы диоксид	11,7820000	132,183161
				0337	Углерода оксид	0,6040000	6,710324
				0703	Бензапирен	0,0000036	0,000040
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,0141400	0,002520
				3714	Зола твердого топлива	9,8050000	103,788288
		0005	ДТ5	0301	Азота диоксид	63,7327600	1080,858872
				0304	Азота оксид	22,5463900	678,859814
				0328	Углерод (Сажа)	4,7395000	103,969157
				0330	Серы диоксид	91,1414300	2063,767759
				0337	Углерода оксид	3,2798600	74,962245
				0703	Бензапирен	0,0000315	0,000642

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,1197900	0,010660
				3714	Зола твердого топлива	55,8560000	1275,085513
2	ЗСТЭЦ	0006	ДТ6	0301	Азота диоксид	42,7825000	712,928737
				0304	Азота оксид	15,1832800	447,147380
				0328	Углерод (Сажа)	6,8844200	152,506812
				0330	Серы диоксид	132,3197000	2900,765838
				0337	Углерода оксид	4,3007000	92,745436
				0703	Бензапирен	0,0000468	0,001002
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,1442200	0,044385
				3714	Зола твердого топлива	49,9030000	1026,134604
3	Новоильинская газовая котельная	0007	ДТ7	0301	Азота диоксид	47,4751500	333,892581
				0304	Азота оксид	16,8083600	209,345346
				0328	Углерод (Сажа)	2,7911400	23,956622
				0330	Серы диоксид	96,2343800	883,727446
				0337	Углерода оксид	2,2006400	31,697101
				0703	Бензапирен	0,0000271	0,000237
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,0774500	0,007070
				3714	Зола твердого топлива	30,8277900	270,147398
2	ЗСТЭЦ	0008	ДТ1	0301	Азота диоксид	59,3439000	1414,871534
				0304	Азота оксид	9,9753000	158,386186
				0328	Углерод (Сажа)	4,5163000	89,309015
				0330	Серы диоксид	24,1951000	563,636863
				0337	Углерода оксид	9,0810000	203,392080
				0703	Бензапирен	0,0000296	0,000438
				3714	Зола твердого топлива	73,2893500	1721,118078
				0301	Азота диоксид	124,8328000	2869,636484
3	Новоильинская газовая котельная	0009	ДТ2	0304	Азота оксид	13,5022000	269,864980
				0328	Углерод (Сажа)	10,0923000	188,755003
				0330	Серы диоксид	77,5777000	1687,418027
				0337	Углерода оксид	6,9458000	141,483125
				0703	Бензапирен	0,0000556	0,000969
				3714	Зола твердого топлива	136,1520590	3181,782069
				301	Азота диоксид	0,3200000	4,338955
				304	Азота оксид	0,0500000	0,704913
3	Новоильинская газовая котельная	0010	ДТ1	330	Сера диоксид	0,4500000	0,316088
				337	Углерод оксид	1,9700000	9,725090
				703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003
				301	Азота диоксид	0,2810000	4,338955
				304	Азота оксид	0,0460000	0,704913
		0011	ДТ2	330	Сера диоксид	0,3110000	0,316088

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
4	Котельная кв. 24	0012	ДТ3	337	Углерод оксид	2,1900000	9,725090
				703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003
				301	Азота диоксид	0,2130000	4,338955
				304	Азота оксид	0,0350000	0,704913
				330	Сера диоксид	0,2370000	0,316088
		0013	ДТ1	337	Углерод оксид	2,1200000	9,725090
				703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003
				301	Азота диоксид	0,1700000	1,954390
				304	Азота оксид	0,0300000	0,317513
5	ЦТЭЦ	0014	ДТ2	330	Сера диоксид	0,0900000	0,142375
				337	Углерод оксид	0,6300000	4,380460
				301	Азота диоксид	0,0800000	1,604350
				304	Азота оксид	0,0100000	0,485612
				330	Сера диоксид	0,0700000	0,217752
		0015	ДТ3	337	Углерод оксид	0,7300000	6,699582
				301	Азота диоксид	0,1100000	1,954390
				304	Азота оксид	0,0200000	0,317513
				330	Сера диоксид	0,1200000	0,142375
				337	Углерод оксид	0,7900000	4,380460
6	ТЭЦ	0016	ДТ1	301	Азота диоксид	7,6450000	208,070478
				304	Азота оксид	1,2423000	33,811307
				328	Углерод	5,2780000	16,687858
				330	Сера диоксид	15,8332000	76,282534
				337	Углерод оксид	1,1237000	30,006187
				703	Бенз/а/пирен	0,0000128	0,000347
				2904	Зола ТЭС мазутная	0,0177000	0,027579
				3714	Зола твердого топлива	25,3162000	84,387662
		0017	ДТ2	301	Азота диоксид	7,7461000	210,031910
				304	Азота оксид	1,2587000	34,130141
7	Горячая вода	0018	ДТ3	328	Углерод	4,6573000	15,121008
				330	Сера диоксид	12,1503000	67,365300
				337	Углерод оксид	1,2467000	33,661130
				703	Бенз/а/пирен	0,0000195	0,000318
				2904	Зола ТЭС мазутная	0,0172000	0,026806
				3714	Зола твердого топлива	25,7684000	85,576811
				301	Азота диоксид	7,9467000	213,921218
				304	Азота оксид	1,2933000	34,810411
8	Горячая вода	0019	ДТ4	328	Углерод	4,6977000	14,995807
				330	Сера диоксид	14,5582000	72,349916
				337	Углерод оксид	1,2137000	29,526768
				703	Бенз/а/пирен	0,0000138	0,000373
9	Горячая вода	0020	ДТ5	2904	Зола ТЭС мазутная	0,0157000	0,024422
				3714	Зола твердого топлива	26,1362000	87,013324

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
6	Абашевская районная котельная	0022	ДТ4	301	Азота диоксид	8,0253000	220,497638
				304	Азота оксид	1,3041000	35,831324
				330	Сера диоксид	1,1374000	31,251208
				337	Углерод оксид	1,0477000	28,784851
				703	Бенз/а/пирен	0,0000177	0,000486
8	Зыряновская районная котельная	0023	ДТ5	301	Азота диоксид	9,4089000	251,815944
				304	Азота оксид	1,5289000	40,919942
				328	Углерод	4,6093333	13,955645
				330	Сера диоксид	13,9913333	69,113358
				337	Углерод оксид	1,2640000	30,645583
				703	Бенз/а/пирен	0,0000178	0,000481
				2904	Зола ТЭС мазутная	0,0159000	0,024681
				3714	Зола твердого топлива	26,0268000	84,879203
10	Котельная пос. Притомский	0024	ДТ6	301	Азота диоксид	22,1255000	204,551998
				304	Азота оксид	3,5954000	33,239798
				330	Сера диоксид	0,5041300	4,652358
				337	Углерод оксид	2,0483300	18,896580
				703	Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000058
				0301	Азота диоксид	6,0971203	155,918194
				0304	Азота оксид	0,9907820	25,336705
				0328	Углерод (Сажа)	5,0329535	130,060574
8	Зыряновская районная котельная	0025	ДТ	0330	Серы диоксид	9,6081559	219,710879
				0337	Углерода оксид	13,9511841	334,454806
				0703	Бензапирен	0,0000843	0,002000
				3714	Зола твердого топлива	9,6796612	305,437064
				0301	Азота диоксид	5,1924611	70,876111
				0304	Азота оксид	0,8437749	11,517368
				0328	Углерод (Сажа)	4,4735231	65,327709
				0330	Серы диоксид	6,7714031	97,004105
8	Зыряновская районная котельная	0028	ДТ1	0337	Углерода оксид	19,7092984	267,762561
				0703	Бензапирен	0,0000448	0,000646
				3714	Зола твердого топлива	5,5443249	77,914766
				0301	Азота диоксид	6,8959347	106,685631
				0304	Азота оксид	1,1205894	17,336414
				0328	Углерод (Сажа)	4,1643871	70,489838
				0330	Серы диоксид	8,9407702	147,206097
				0337	Углерода оксид	13,7461952	291,383703
10	Котельная пос. Притомский	0029	ДТ2	0703	Бензапирен	0,0000505	0,000859
				3714	Зола твердого топлива	5,8083260	103,771188
				0301	Азота диоксид	2,3366625	62,400271
				0304	Азота оксид	0,3797077	10,139997
		0032	ДТ	0328	Углерод (Сажа)	7,1138406	184,178008

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
11	Котельная №19	0033	ДТ	0330	Серы диоксид	4,1264993	107,487141
				0337	Углерода оксид	12,1231072	311,640413
				0703	Бензапирен	0,0001475	0,003747
				3714	Зола твердого топлива	11,7444189	309,918464
				0301	Азота диоксид	0,1049177	3,137040
				0304	Азота оксид	0,0170491	0,509769
				0328	Углерод (Сажа)	0,2935197	7,717867
13	Котельная УПК	0035	ДТ	0330	Серы диоксид	0,2997648	8,433784
				0337	Углерода оксид	0,3705426	12,414798
				0703	Бензапирен	0,0000010	0,000035
				3714	Зола твердого топлива	0,4538106	13,468146
				0301	Азота диоксид	0,0877668	3,776292
				0304	Азота оксид	0,0142621	0,613647
				0328	Углерод (Сажа)	0,1962675	9,583496
14	Котельная ОРК «Таргай»	0036	ДТ	0330	Серы диоксид	0,2153910	9,238799
				0337	Углерода оксид	0,4851330	20,924734
				0703	Бензапирен	0,0000006	0,000024
				3714	Зола твердого топлива	0,5445165	20,197805
				0301	Азота диоксид	0,2602320	6,260784
				0304	Азота оксид	0,0422877	1,017377
				0328	Углерод (Сажа)	0,5643309	13,087517
15	Котельная №1 п. Абагур-Лесной	0037	ДТ	0330	Серы диоксид	0,6785184	16,368845
				0337	Углерода оксид	1,5788661	36,617797
				0703	Бензапирен	0,0000021	0,000051
				3714	Зола твердого топлива	1,0223220	24,169430
				301	Азота диоксид	1,2129016	25,547152
				0304	Азота оксид	0,1970965	4,151413
				0328	Углерод (Сажа)	1,1177908	25,330901
16	Котельная №2 п. Абагур-Лесной	0038	ДТ	0330	Серы диоксид	1,1502196	24,611290
				0337	Углерода оксид	3,1859759	72,093858
				0703	Бензапирен	0,0000070	0,000172
				3714	Зола твердого топлива	3,5917511	73,749297
				0301	Азота диоксид	0,6548327	12,352432
				0304	Азота оксид	0,1064103	2,007270
				0328	Углерод (Сажа)	1,2876078	25,996711
18	Котельная пос. Листвяги	0040	ДТ	0330	Серы диоксид	1,1188160	20,081460
				0337	Углерода оксид	2,9547428	49,126693
				0703	Бензапирен	0,0000104	0,000190
				3714	Зола твердого топлива	1,4868782	22,292860
				0301	Азота диоксид	3,6925504	47,549710
				0304	Азота оксид	0,5456963	7,013151

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
21	Котельная №1 п. Разъезд- Абагуровский	0043	ДТ	0328	Углерод (Сажа)	3,9356743	50,678657
				0330	Серы диоксид	7,4470058	95,955391
				0337	Углерода оксид	6,9486332	89,435365
				0703	Бензапирен	0,0000337	0,000434
				3714	Зола твердого топлива	4,0061792	66,063260
22	Котельная №2 п. Разъезд- Абагуровский	0044	ДТ	0301	Азота диоксид	0,2646394	5,996187
				0304	Азота оксид	0,0430039	0,974380
				0328	Углерод (Сажа)	0,7082197	15,771863
				0330	Серы диоксид	0,5523824	13,179457
				0337	Углерода оксид	1,0128743	24,302052
				0703	Бензапирен	0,0000016	0,000036
				3714	Зола твердого топлива	2,7060061	48,473706
23	Котельная проф. «Бунгурский»	0045	ДТ	0301	Азота диоксид	0,4113437	10,176972
				0304	Азота оксид	0,0668433	1,653757
				0328	Углерод (Сажа)	0,5957326	15,389662
				0330	Серы диоксид	0,8618168	20,718935
				0337	Углерода оксид	1,3179724	30,424079
				0703	Бензапирен	0,0000037	0,000094
				3714	Зола твердого топлива	1,3397698	33,446198
24	Котельная «РТРС»	0046	ДТ	0301	Азота диоксид	0,1565111	2,823064
				0304	Азота оксид	0,0254331	0,458749
				0328	Углерод (Сажа)	0,8417684	18,238481
				0330	Серы диоксид	0,4216391	7,651187
				0337	Углерода оксид	0,2956375	7,911740
				0703	Бензапирен	0,0000012	0,000022
				3714	Зола твердого топлива	1,3662092	29,745676
25	Котельная ОЦ «Голубь»	0047	ДТ	0301	Азота диоксид	0,1248156	2,595298
				0304	Азота оксид	0,0202826	0,421737
				0328	Углерод (Сажа)	1,1497070	23,728034
				0330	Серы диоксид	0,6601030	13,906520
				0337	Углерода оксид	0,4305390	8,835304
				0703	Бензапирен	0,0000009	0,000018
				3714	Зола твердого топлива	1,9042232	39,329047
26		0048	ДТ	0301	Азота диоксид	0,2166568	3,275348

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
26	Котельная школы №1			0304	Азота оксид	0,0352068	0,532244
				0328	Углерод (Сажа)	1,8874970	27,483155
				0330	Серы диоксид	0,9569500	13,933800
				0337	Углерода оксид	2,9418239	42,834824
				0703	Бензапирен	0,0000066	0,000093
				3714	Зола твердого топлива	1,9537730	28,448175
27	Котельная школы №23	0049	ДТ	0301	Азота диоксид	0,3225976	3,418311
				0304	Азота оксид	0,0524221	0,555475
				0328	Углерод (Сажа)	2,0569269	19,697268
				0330	Серы диоксид	1,0428499	9,986400
				0337	Углерода оксид	3,2058946	30,699858
				0703	Бензапирен	0,0000064	0,000061
				3714	Зола твердого топлива	2,1291521	20,388900
28	Котельная школы №37	0050	ДТ	0301	Азота диоксид	0,2022107	3,495430
				0304	Азота оксид	0,0328593	0,568008
				0328	Углерод (Сажа)	0,6698720	7,133664
				0330	Серы диоксид	0,1717807	3,131115
				0337	Углерода оксид	0,6232720	13,625269
				0703	Бензапирен	0,0000011	0,000018
				3714	Зола твердого топлива	1,6299930	22,676649
30	Котельная интерната №66 (Монтажник)	0052	ДТ	0301	Азота диоксид	0,2406533	2,547059
				0304	Азота оксид	0,0391062	0,413897
				0328	Углерод (Сажа)	1,1822621	11,627353
				0330	Серы диоксид	0,5994000	5,895000
				0337	Углерода оксид	1,8426555	18,122213
				0703	Бензапирен	0,0000022	0,000023
				3714	Зола твердого топлива	1,2237750	12,035625
33	Котельная ст. Полосухино	0055	ДТ	0301	Азота диоксид	0,5688235	16,009939
				0304	Азота оксид	0,0924338	2,601615
				0328	Углерод (Сажа)	4,2320012	118,787162
				0330	Серы диоксид	2,1456000	60,224400
				0337	Углерода оксид	6,5959320	185,139843
				0703	Бензапирен	0,0000090	0,000251
				3714	Зола твердого топлива	4,3806000	122,958150
35	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	0056	ДТ1	0301	Азота диоксид	55,9980000	1331,308000
				0304	Азота оксид	8,4840000	184,729000
				0328	Углерод (Сажа)	28,9400000	346,838000
				0330	Серы диоксид	36,5834000	718,811000
				0337	Углерода оксид	10,9786000	240,526000
				0703	Бензапирен	0,0000320	0,000691
				3714	Зола твердого топлива	80,9950000	184,031000

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
36	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный	0057	ДТ2	0301	Азота диоксид	424,7895000	2288,992600
				0304	Азота оксид	71,1556000	404,567000
				0328	Углерод (Сажа)	196,1840000	1621,424400
				0330	Серы диоксид	270,8812000	1996,749000
				0337	Углерода оксид	12,2636000	176,727270
				0703	Бензапирен	0,0000582	0,000905
				2904	Зола ТЭС мазутная	0,2408000	0,015402
				3714	Зола твердого топлива	354,7580000	6943,334000
38	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2	0058	ДТ	301	Азота диоксид	2,1079104	33,920494
				304	Азота оксид	0,3288883	5,512163
				328	Углерод (Сажа)	0,2935197	7,717867
				330	Сера диоксид	0,0795072	1,254404
				337	Углерод оксид	7,5109094	29,955197
				703	Бенз/а/пирен	0,0000027	0,000016
				3714	Зола твердого топлива	0,4538106	13,468146
				301	Азота диоксид	0,1522925	2,325849
39	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино	0060	ДТ	304	Азота оксид	0,0247176	0,377861
				0328	Углерод (Сажа)	0,0250000	0,734789
				330	Сера диоксид	0,0107641	0,169435
				337	Углерод оксид	0,3368774	5,213028
				703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000002
				3714	Зола твердого топлива	0,0390000	1,103760
				0301	Азота диоксид	0,5552855	15,628902
				0304	Азота оксид	0,0902339	2,539697
40	Котельная ООО ТК «Садовая»	0061	ДТ	0328	Углерод (Сажа)	4,1312796	115,960028
				0330	Серы диоксид	2,0945347	58,791059
				0337	Углерода оксид	6,4389488	180,733515
				0703	Бензапирен	0,0000088	0,000245
				3714	Зола твердого топлива	4,2763417	120,031746
				0301	Азота диоксид	2,3116444	24,560383
				0304	Азота оксид	0,3756421	3,991063
				0328	Углерод (Сажа)	1,8730710	26,663168
41	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	0062	ДТ	0330	Серы диоксид	6,6408120	94,531968
				0337	Углерода оксид	20,4149629	290,607027
				0703	Бензапирен	0,0000121	0,000196
				3714	Зола твердого топлива	1,9388404	27,599396
				0301	Азота диоксид	0,0260000	0,429235
				0304	Азота оксид	0,0043000	0,069751
				0328	Углерод (Сажа)	0,0270000	0,516672
				0330	Серы диоксид	0,0061000	0,119232

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы ЗВ	
						г/с	т/г
42	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района	0064	ДТ2	3714	Зола твердого топлива	0,0580000	1,132704
				0301	Азота диоксид	0,0136000	0,411229
				0304	Азота оксид	0,0022000	0,066825
				0328	Углерод (Сажа)	0,0250000	0,734789
				0330	Серы диоксид	0,0038000	0,113530
				0337	Углерода оксид	0,1260000	3,636101
				0703	Бензапирен	0,0000001	0,000004
				3714	Зола твердого топлива	0,0390000	1,103760
43	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району	0065	ДТ	0301	Азота диоксид	2,3116444	24,560383
				0304	Азота оксид	0,3756421	3,991063
				0328	Углерод (Сажа)	1,8730710	26,663168
				0330	Серы диоксид	6,6408120	94,531968
				0337	Углерода оксид	20,4149629	290,607027
				0703	Бензапирен	0,0000121	0,000196
				3714	Зола твердого топлива	1,9388404	27,599396
44	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району	0066	ДТ	0301	Азота диоксид	5,4874083	140,326375
				0304	Азота оксид	0,8917038	22,803035
				0328	Углерод (Сажа)	4,5296582	117,054517
				0330	Серы диоксид	8,6473403	197,739791
				0337	Углерода оксид	12,5560657	301,009325
				0703	Бензапирен	0,0000759	0,001800
				3714	Зола твердого топлива	8,7116951	274,893358
45	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району	0067	ДТ	0301	Азота диоксид	2,3366625	62,400271
				0304	Азота оксид	0,3797077	10,139997
				0328	Углерод (Сажа)	7,1138406	184,178008
				0330	Серы диоксид	4,1264993	107,487141
				0337	Углерода оксид	12,1231072	311,640413
				0703	Бензапирен	0,0001475	0,003747
				3714	Зола твердого топлива	11,7444189	309,918464

В таблице 3.7 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Новокузнецк от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу до 2044 г.

Таблица 3.7 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасности	Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2025 год)	
код	наименование				г/с	т/г
1	2	3	4	5	1	7
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,20000	3	962,8399157	12584,177125
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,40000	3	186,9434376	2915,484276
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15000	3	342,7818432	4018,631553
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,50000	3	918,3553618	13290,441481
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,00000	4	249,7310496	4594,895706
0703	Бенз/а/пирен	ПДК с/с	1,00e-06	1	0,0010923	0,022585
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)	ПДК с/с	0,00200	2	0,7128300	0,191855
3714	Угольная зола (20<SiO2<70)	ОБУВ	0,30000		1020,7282312	17687,086213
Всего веществ : 8					3682,0937613	55090,930795
в том числе твердых : 4					1364,2239967	21705,932206
жидких/газообразных : 4					2317,8697647	33384,998589
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):						
6006	(4) 301 304 330 2904 Группа сумм. (4) 301 304 330 2904					
6204	(2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид					

3.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Прогнозные расчеты вкладов выбросов

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
1	КТЭЦ	0001	ДТ1	0301	Азота диоксид	0,64
				0304	Азота оксид	1,73
				0328	Углерод (Сажа)	0,24
				0330	Серы диоксид	1,01
				0337	Углерода оксид	0,19
				0703	Бензапирен	0,20
		0002	ДТ2	2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	1,35
				3714	Зола твердого топлива	0,71
				0301	Азота диоксид	0,71
				0304	Азота оксид	1,94

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
				0328	Углерод (Сажа)	0,28
				0330	Серы диоксид	1,33
				0337	Углерода оксид	0,15
				0703	Бензапирен	0,17
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	1,44
				3714	Зола твердого топлива	0,80
				0301	Азота диоксид	0,63
				0304	Азота оксид	1,71
				0328	Углерод (Сажа)	0,24
				0330	Серы диоксид	1,11
				0337	Углерода оксид	0,15
				0703	Бензапирен	0,16
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	1,55
				3714	Зола твердого топлива	0,69
				0301	Азота диоксид	0,56
				0304	Азота оксид	1,52
				0328	Углерод (Сажа)	0,19
				0330	Серы диоксид	0,99
				0337	Углерода оксид	0,15
				0703	Бензапирен	0,18
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	1,31
				3714	Зола твердого топлива	0,59
				0301	Азота диоксид	8,59
				0304	Азота оксид	23,28
				0328	Углерод (Сажа)	2,59
				0330	Серы диоксид	15,53
				0337	Углерода оксид	1,63
				0703	Бензапирен	2,84
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	5,56
				3714	Зола твердого топлива	7,21
				0301	Азота диоксид	5,67
				0304	Азота оксид	15,34
				0328	Углерод (Сажа)	3,79
				0330	Серы диоксид	21,83
				0337	Углерода оксид	2,02
				0703	Бензапирен	4,43
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	23,13
				3714	Зола твердого топлива	5,80
				0301	Азота диоксид	2,65
				0304	Азота оксид	7,18
				0328	Углерод (Сажа)	0,60
				0330	Серы диоксид	6,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
				0337	Углерода оксид	0,69
				0703	Бензапирен	1,05
				2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	3,69
				3714	Зола твердого топлива	1,53
2	ЗСТЭЦ	0008	ДТ1	0301	Азота диоксид	11,24
				0304	Азота оксид	5,43
				0328	Углерод (Сажа)	2,22
				0330	Серы диоксид	4,24
				0337	Углерода оксид	4,43
				0703	Бензапирен	1,94
				3714	Зола твердого топлива	9,73
		0009	ДТ2	0301	Азота диоксид	22,80
				0304	Азота оксид	9,26
				0328	Углерод (Сажа)	4,70
				0330	Серы диоксид	12,70
				0337	Углерода оксид	3,08
				0703	Бензапирен	4,29
				3714	Зола твердого топлива	17,99
3	Новоильинская газовая котельная	0010	ДТ1	301	Азота диоксид	0,03
				304	Азота оксид	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,21
				703	Бенз/а/пирен	0,01
		0011	ДТ2	301	Азота диоксид	0,03
				304	Азота оксид	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,21
				703	Бенз/а/пирен	0,01
		0012	ДТ3	301	Азота диоксид	0,03
				304	Азота оксид	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,21
				703	Бенз/а/пирен	0,01
4	Котельная кв. 24	0013	ДТ1	301	Азота диоксид	0,02
				304	Азота оксид	0,01
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,10
		0014	ДТ2	301	Азота диоксид	0,01
				304	Азота оксид	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,15
		0015	ДТ3	301	Азота диоксид	0,02
				304	Азота оксид	0,01
				330	Сера диоксид	0,00
				337	Углерод оксид	0,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
5	ЦТЭЦ	0016	ДТ1	301	Азота диоксид	1,65
				304	Азота оксид	1,16
				328	Углерод	0,42
				330	Сера диоксид	0,57
				337	Углерод оксид	0,65
				703	Бенз/а/пирен	1,54
				2904	Зола ТЭС мазутная	14,37
				3714	Зола твердого топлива	0,48
		0017	ДТ2	301	Азота диоксид	1,67
				304	Азота оксид	1,17
				328	Углерод	0,38
				330	Сера диоксид	0,51
				337	Углерод оксид	0,73
				703	Бенз/а/пирен	1,41
				2904	Зола ТЭС мазутная	13,97
				3714	Зола твердого топлива	0,48
6	Абашевская районная котельная	0018	ДТ3	301	Азота диоксид	1,70
				304	Азота оксид	1,19
				328	Углерод	0,37
				330	Сера диоксид	0,54
				337	Углерод оксид	0,64
				703	Бенз/а/пирен	1,65
				2904	Зола ТЭС мазутная	12,73
				3714	Зола твердого топлива	0,49
		0022	ДТ4	301	Азота диоксид	1,75
				304	Азота оксид	1,23
				330	Сера диоксид	0,24
				337	Углерод оксид	0,63
				703	Бенз/а/пирен	2,15
7	Котельная №1	0023	ДТ5	301	Азота диоксид	2,00
				304	Азота оксид	1,40
				328	Углерод	0,35
				330	Сера диоксид	0,52
				337	Углерод оксид	0,67
				703	Бенз/а/пирен	2,13
				2904	Зола ТЭС мазутная	12,86
				3714	Зола твердого топлива	0,48
		0024	ДТ6	301	Азота диоксид	1,63
				304	Азота оксид	1,14
				330	Сера диоксид	0,04
				337	Углерод оксид	0,41
				703	Бенз/а/пирен	0,26
8	Котельная №2	0025	ДТ	0301	Азота диоксид	1,24
				0304	Азота оксид	0,87
				0328	Углерод (Сажа)	3,24
				0330	Серы диоксид	1,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
				0337	Углерода оксид	7,28
				0703	Бензапирен	8,86
				3714	Зола твердого топлива	1,73
8	Зыряновская районная котельная	0028	ДТ1	0301	Азота диоксид	0,56
				0304	Азота оксид	0,40
				0328	Углерод (Сажа)	1,63
				0330	Серы диоксид	0,73
				0337	Углерода оксид	5,83
				0703	Бензапирен	2,86
				3714	Зола твердого топлива	0,44
		0029	ДТ2	0301	Азота диоксид	0,85
				0304	Азота оксид	0,59
				0328	Углерод (Сажа)	1,75
				0330	Серы диоксид	1,11
				0337	Углерода оксид	6,34
				0703	Бензапирен	3,80
				3714	Зола твердого топлива	0,59
10	Котельная пос. Притомский	0032	ДТ	0301	Азота диоксид	0,50
				0304	Азота оксид	0,35
				0328	Углерод (Сажа)	4,58
				0330	Серы диоксид	0,81
				0337	Углерода оксид	6,78
				0703	Бензапирен	16,59
				3714	Зола твердого топлива	1,75
11	Котельная №19	0033	ДТ	0301	Азота диоксид	0,02
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,19
				0330	Серы диоксид	0,06
				0337	Углерода оксид	0,27
				0703	Бензапирен	0,15
				3714	Зола твердого топлива	0,08
13	Котельная УПК	0035	ДТ	0301	Азота диоксид	0,03
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,24
				0330	Серы диоксид	0,07
				0337	Углерода оксид	0,46
				0703	Бензапирен	0,11
				3714	Зола твердого топлива	0,11
14	Котельная ОРК «Таргай»	0036	ДТ	0301	Азота диоксид	0,05
				0304	Азота оксид	0,03
				0328	Углерод (Сажа)	0,33
				0330	Серы диоксид	0,12
				0337	Углерода оксид	0,80
				0703	Бензапирен	0,23
				3714	Зола твердого топлива	0,14
15		0037	ДТ	301	Азота диоксид	0,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
16	Котельная №1 п. Абагур-Лесной			0304	Азота оксид	0,14
				0328	Углерод (Сажа)	0,63
				0330	Серы диоксид	0,19
				0337	Углерода оксид	1,57
				0703	Бензапирен	0,76
				3714	Зола твердого топлива	0,42
16	Котельная №2 п. Абагур-Лесной	0038	ДТ	0301	Азота диоксид	0,10
				0304	Азота оксид	0,07
				0328	Углерод (Сажа)	0,65
				0330	Серы диоксид	0,15
				0337	Углерода оксид	1,07
				0703	Бензапирен	0,84
				3714	Зола твердого топлива	0,13
18	Котельная пос. Листвяги	0040	ДТ	0301	Азота диоксид	0,38
				0304	Азота оксид	0,24
				0328	Углерод (Сажа)	1,26
				0330	Серы диоксид	0,72
				0337	Углерода оксид	1,95
				0703	Бензапирен	1,92
				3714	Зола твердого топлива	0,37
21	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский	0043	ДТ	0301	Азота диоксид	0,05
				0304	Азота оксид	0,03
				0328	Углерод (Сажа)	0,39
				0330	Серы диоксид	0,10
				0337	Углерода оксид	0,53
				0703	Бензапирен	0,16
				3714	Зола твердого топлива	0,27
22	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский	0044	ДТ	0301	Азота диоксид	0,08
				0304	Азота оксид	0,06
				0328	Углерод (Сажа)	0,38
				0330	Серы диоксид	0,16
				0337	Углерода оксид	0,66
				0703	Бензапирен	0,42
				3714	Зола твердого топлива	0,19
23	Котельная проф. «Бунгурский»	0045	ДТ	0301	Азота диоксид	0,02
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,45
				0330	Серы диоксид	0,06
				0337	Углерода оксид	0,17
				0703	Бензапирен	0,10
				3714	Зола твердого топлива	0,17
24	Котельная «РТРС»	0046	ДТ	0301	Азота диоксид	0,02
				0304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,59
				0330	Серы диоксид	0,10
				0337	Углерода оксид	0,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
				0703	Бензапирен	0,08
				3714	Зола твердого топлива	0,22
25	Котельная ОЦ «Голубь»	0047	ДТ	0301	Азота диоксид	0,03
				0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,48
				0330	Серы диоксид	0,09
				0337	Углерода оксид	0,62
				0703	Бензапирен	0,13
				3714	Зола твердого топлива	0,17
				0301	Азота диоксид	0,03
26	Котельная школы №1	0048	ДТ	0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,68
				0330	Серы диоксид	0,10
				0337	Углерода оксид	0,93
				0703	Бензапирен	0,41
				3714	Зола твердого топлива	0,16
				0301	Азота диоксид	0,03
27	Котельная школы №23	0049	ДТ	0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,49
				0330	Серы диоксид	0,08
				0337	Углерода оксид	0,67
				0703	Бензапирен	0,27
				3714	Зола твердого топлива	0,12
				0301	Азота диоксид	0,03
28	Котельная школы №37	0050	ДТ	0304	Азота оксид	0,02
				0328	Углерод (Сажа)	0,18
				0330	Серы диоксид	0,02
				0337	Углерода оксид	0,30
				0703	Бензапирен	0,08
				3714	Зола твердого топлива	0,13
				0301	Азота диоксид	0,02
30	Котельная интерната №66 (Монтажник)	0052	ДТ	0304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,29
				0330	Серы диоксид	0,04
				0337	Углерода оксид	0,39
				0703	Бензапирен	0,10
				3714	Зола твердого топлива	0,07
				0301	Азота диоксид	0,13
33	Котельная ст. Полосухино	0055	ДТ	0304	Азота оксид	0,09
				0328	Углерод (Сажа)	2,96
				0330	Серы диоксид	0,45
				0337	Углерода оксид	4,03
				0703	Бензапирен	1,11
				3714	Зола твердого топлива	0,70
				0301	Азота диоксид	10,58
35	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	0056	ДТ1	0304	Азота оксид	6,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
36	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный	0057	ДТ2	0328	Углерод (Сажа)	8,63
				0330	Серы диоксид	5,41
				0337	Углерода оксид	5,23
				0703	Бензапирен	3,06
				3714	Зола твердого топлива	1,04
				0301	Азота диоксид	18,19
				0304	Азота оксид	13,88
				0328	Углерод (Сажа)	40,35
				0330	Серы диоксид	15,02
				0337	Углерода оксид	3,85
38	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2	0058	ДТ	0703	Бенз/а/пирен	4,01
				2904	Зола ТЭС мазутная	8,03
				3714	Зола твердого топлива	39,26
				301	Азота диоксид	0,27
				304	Азота оксид	0,19
				328	Углерод (Сажа)	0,19
				330	Сера диоксид	0,01
39	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино	0060	ДТ	337	Углерод оксид	0,65
				703	Бенз/а/пирен	0,07
				3714	Зола твердого топлива	0,08
				301	Азота диоксид	0,02
				304	Азота оксид	0,01
				0328	Углерод (Сажа)	0,02
				330	Сера диоксид	0,00
40	Котельная ООО ТК «Садовая»	0061	ДТ	337	Углерод оксид	0,11
				703	Бенз/а/пирен	0,01
				3714	Зола твердого топлива	0,01
				0301	Азота диоксид	0,12
				0304	Азота оксид	0,09
				0328	Углерод (Сажа)	2,89
				0330	Серы диоксид	0,44
41	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	0062	ДТ	0337	Углерода оксид	3,93
				0703	Бензапирен	1,08
				3714	Зола твердого топлива	0,68
				0301	Азота диоксид	0,20
				0304	Азота оксид	0,14
				0328	Углерод (Сажа)	0,66
				0330	Серы диоксид	0,71
42	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	0063	ДТ1	0337	Углерода оксид	6,32
				0703	Бензапирен	0,87
				3714	Зола твердого топлива	0,16
				0301	Азота диоксид	0,00
				0304	Азота оксид	0,00
43	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	0064	ДТ2	0328	Углерод (Сажа)	0,01
				0330	Серы диоксид	0,00
				0337	Углерода оксид	0,10
				0703	Бензапирен	0,00

№	Источник тепловой энергии (мощности)	№ ИЗАВ для раздела	Наименование ИЗАВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Вклад, %
41		0064	ДТ2	0703	Бензапирен	0,03
				3714	Зола твердого топлива	0,01
				0301	Азота диоксид	0,00
				0304	Азота оксид	0,00
				0328	Углерод (Сажа)	0,02
				0330	Серы диоксид	0,00
				0337	Углерода оксид	0,08
				0703	Бензапирен	0,02
				3714	Зола твердого топлива	0,01
				0301	Азота диоксид	0,20
42	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района	0065	ДТ	0304	Азота оксид	0,14
				0328	Углерод (Сажа)	0,66
				0330	Серы диоксид	0,71
				0337	Углерода оксид	6,32
				0703	Бензапирен	0,87
				3714	Зола твердого топлива	0,16
				0301	Азота диоксид	1,12
43	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району	0066	ДТ	0304	Азота оксид	0,78
				0328	Углерод (Сажа)	2,91
				0330	Серы диоксид	1,49
				0337	Углерода оксид	6,55
				0703	Бензапирен	7,97
				3714	Зола твердого топлива	1,55
				0301	Азота диоксид	0,50
44	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району	0067	ДТ	0304	Азота оксид	0,35
				0328	Углерод (Сажа)	4,58
				0330	Серы диоксид	0,81
				0337	Углерода оксид	6,78
				0703	Бензапирен	16,59
				3714	Зола твердого топлива	1,75
				0301	Азота диоксид	0,40
45	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району	0068	ДТ	0304	Азота оксид	0,25
				0328	Углерод (Сажа)	1,32
				0330	Серы диоксид	0,76
				0337	Углерода оксид	2,04
				0703	Бензапирен	2,02
				3714	Зола твердого топлива	0,39

3.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 3.9 - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ

Код ЗВ	Наименование	Удельный выброс, т/т.у.т*год
1	2	3
0301	Азота диоксид	0,081778956
0304	Азота оксид	0,018998651
0328	Углерод (Сажа)	0,025712559
0330	Серы диоксид	0,085710446
0337	Углерода оксид	0,027510000
0703	Бензапирен	0,000000119
2904	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)	0,000001257
3714	Зола твердого топлива	0,113586484

3.5 Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Азот (4) оксид) (код 301);
- Азот (2) оксид (Азота оксид) (код 304);
- Углерод (Сажа) (код 328);
- Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (код 330);
- Углерод оксид (код 337);
- Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (код 703);
- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904);
- Угольная зола (код 3714).

Эффектом суммации вредного действия обладают: азота диоксид и оксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.

Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций создают загрязнение не превышающее 1 ПДК.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами углерода (пигмент черный) – 1,63 ПДК.

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 3.3 – 3.11.

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу приведены в Приложении 2.


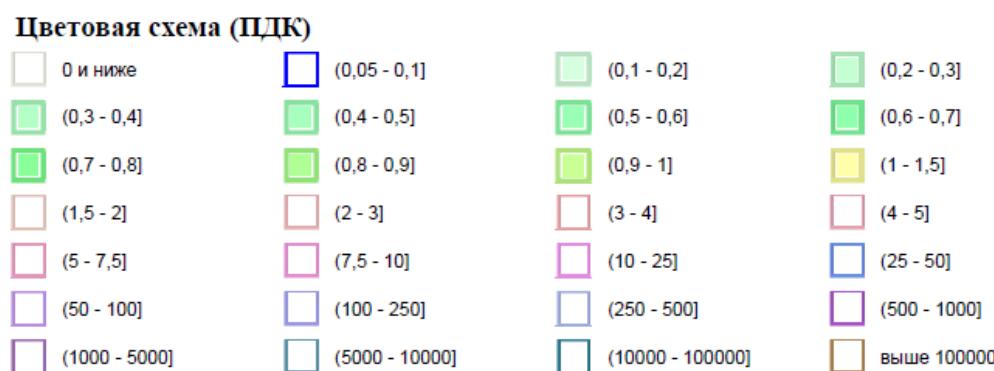


Рисунок 3.2 – Условные обозначения

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [14.07.2025 12:51 - 14.07.2025 12:52], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двукись азота; пероксид азота))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

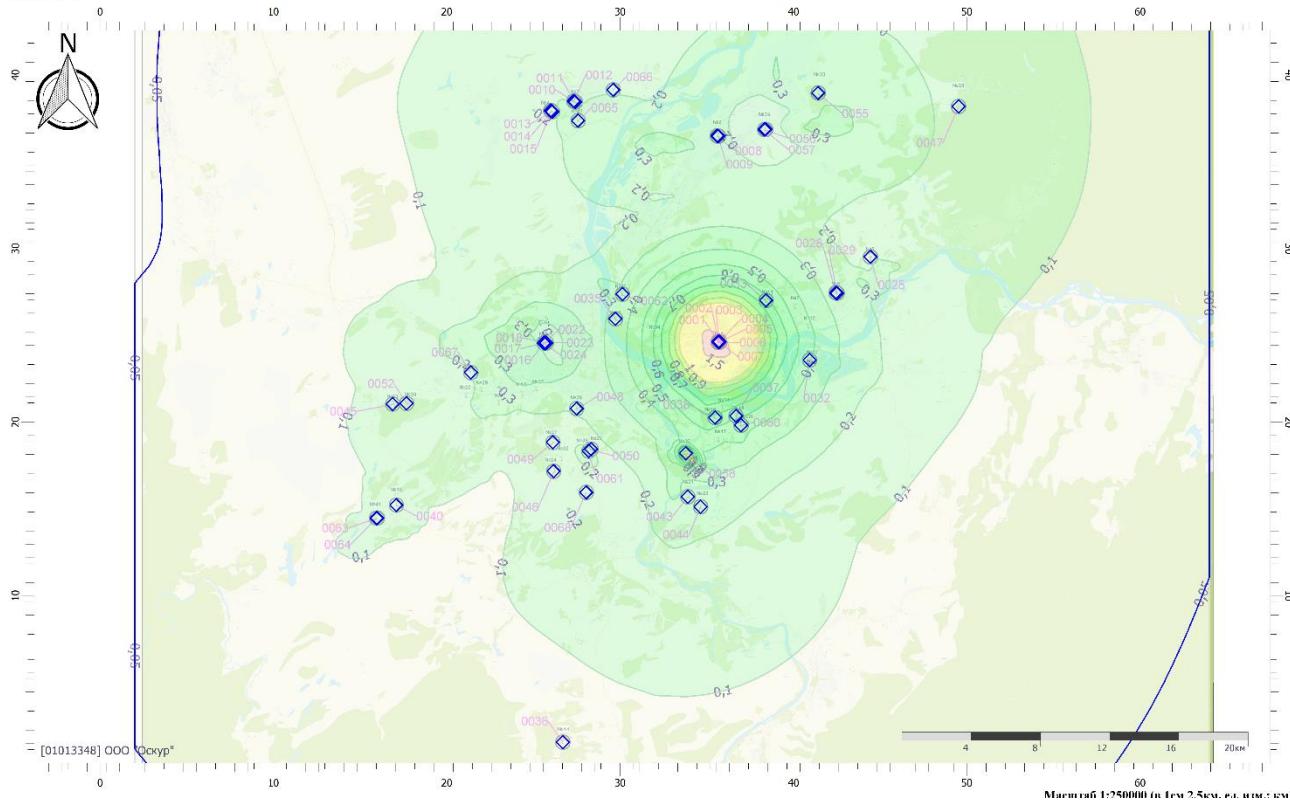

ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [14.07.2025 12:51 - 14.07.2025 12:52], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

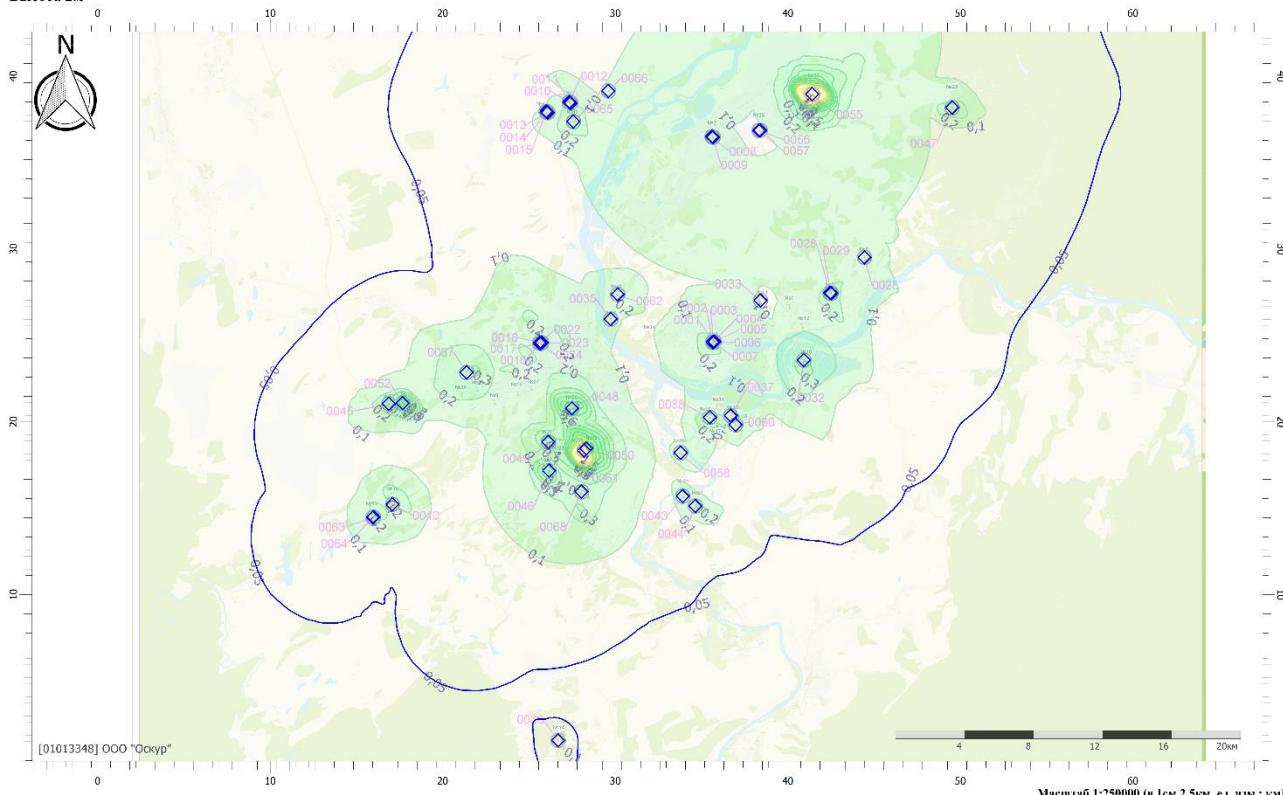


Рисунок 3.5 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на перспективу
Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [14.07.2025 12:51 - 14.07.2025 12:52], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

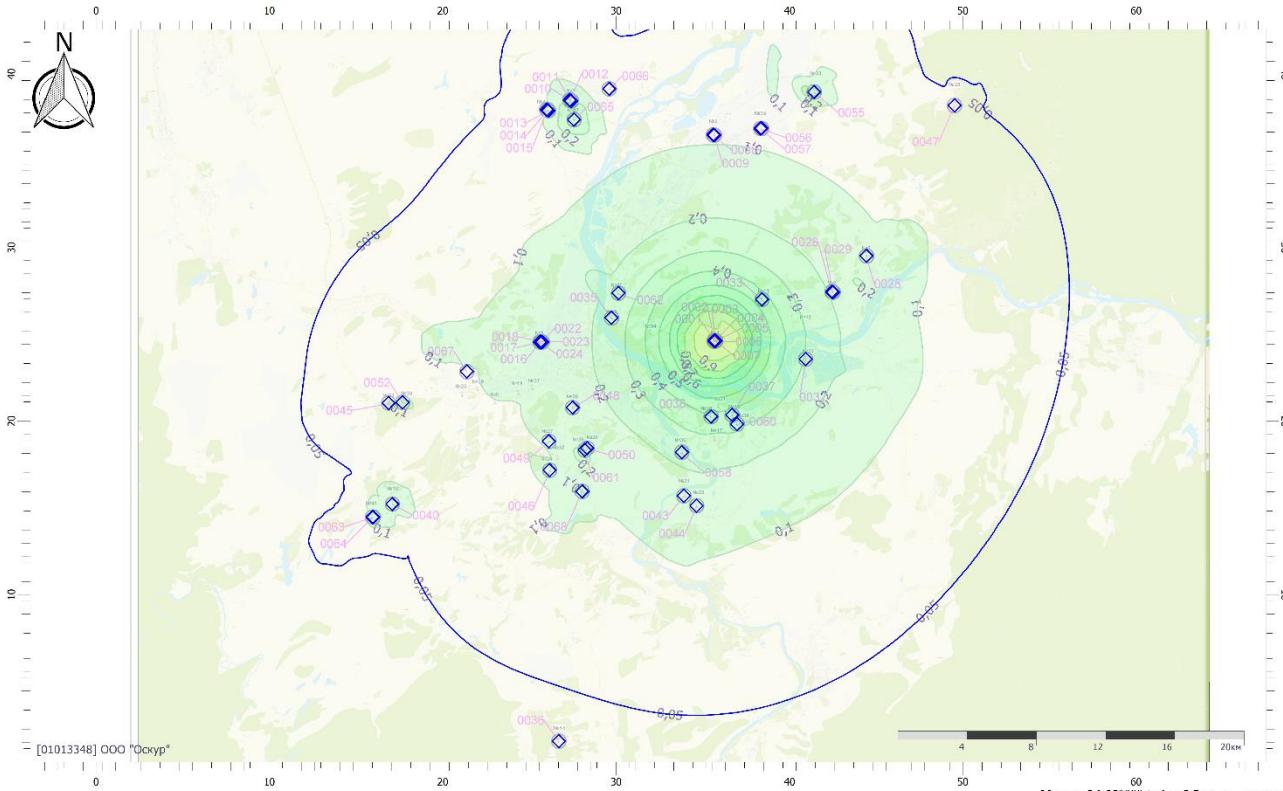


Рисунок 3.6 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на перспективу

ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [14.07.2025 12:51 - 14.07.2025 12:52], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

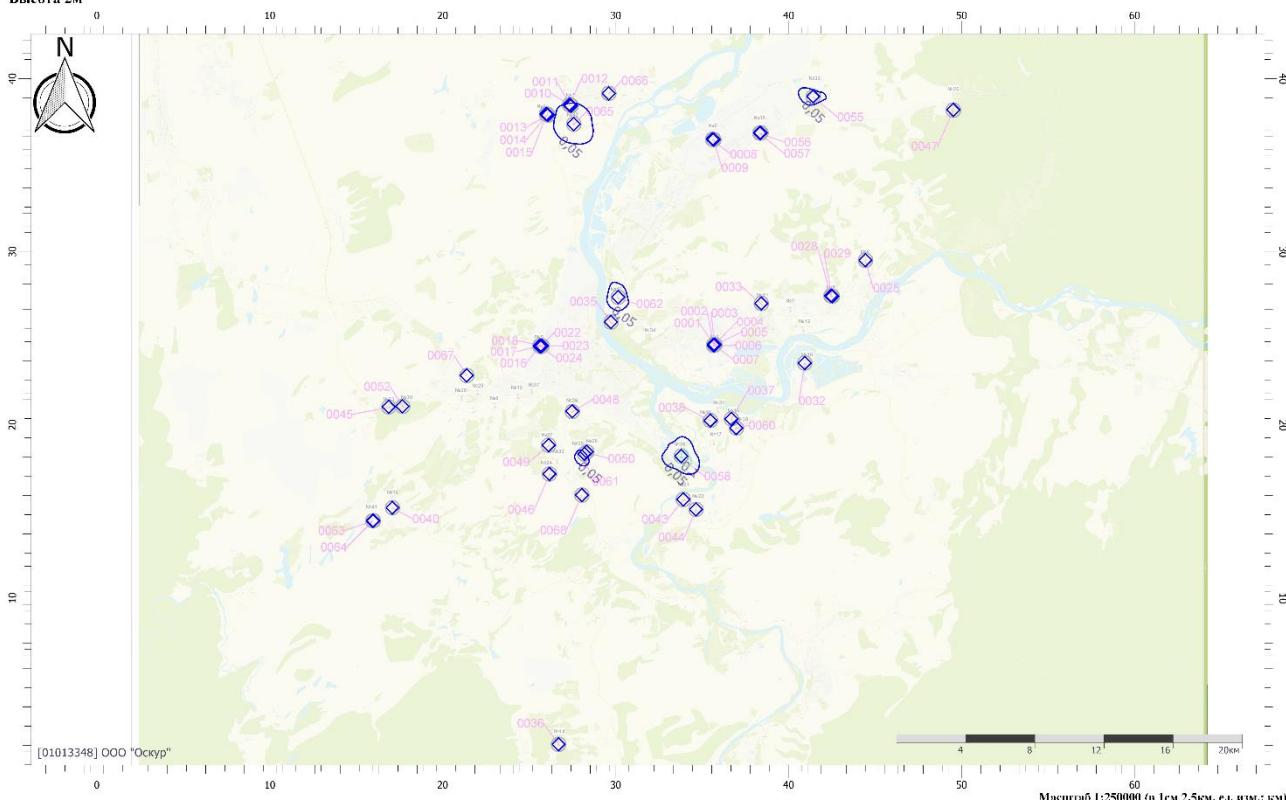


Рисунок 3.7 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на перспективу
Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [14.07.2025 12:51 - 14.07.2025 12:52], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3714 (Угольная зола (20<SiO2<70))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

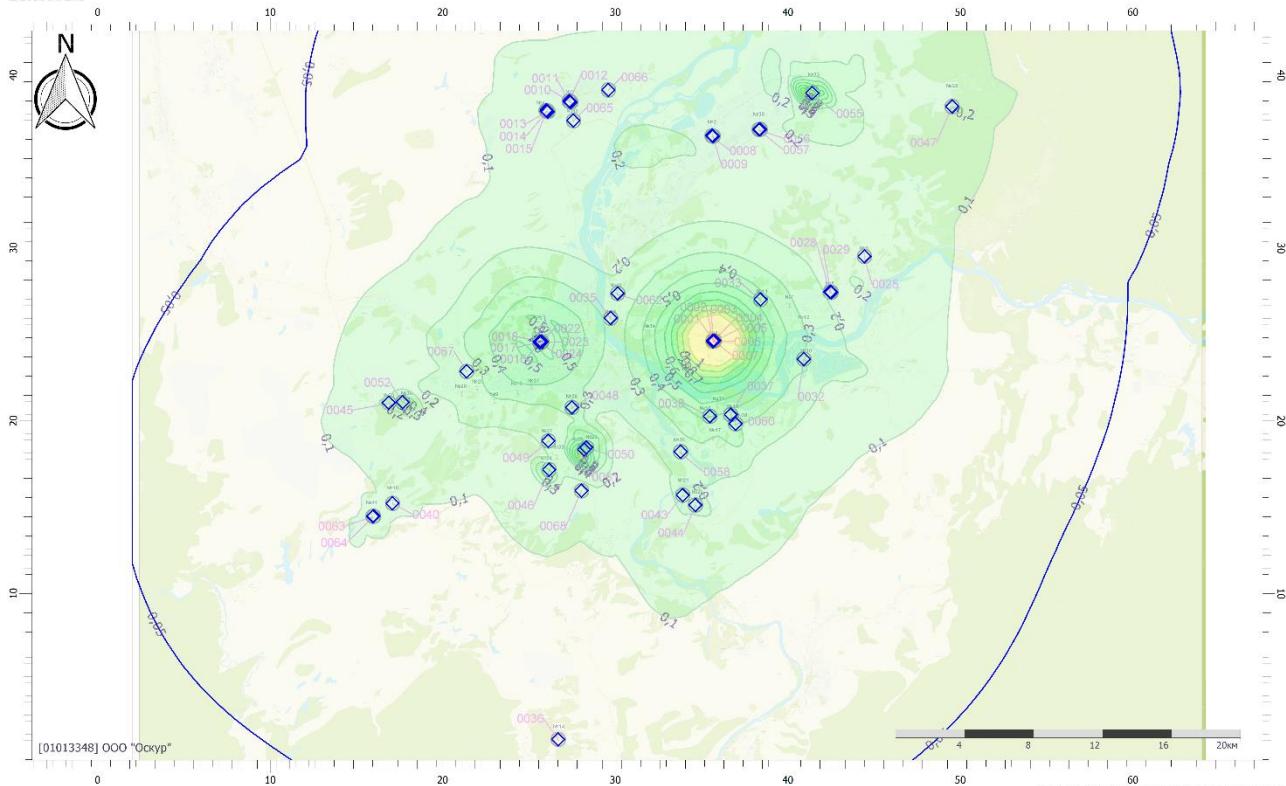


Рисунок 3.8 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на перспективу

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новоузенск (1328) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [14.07.2025 12:51 - 14.07.2025 12:52], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

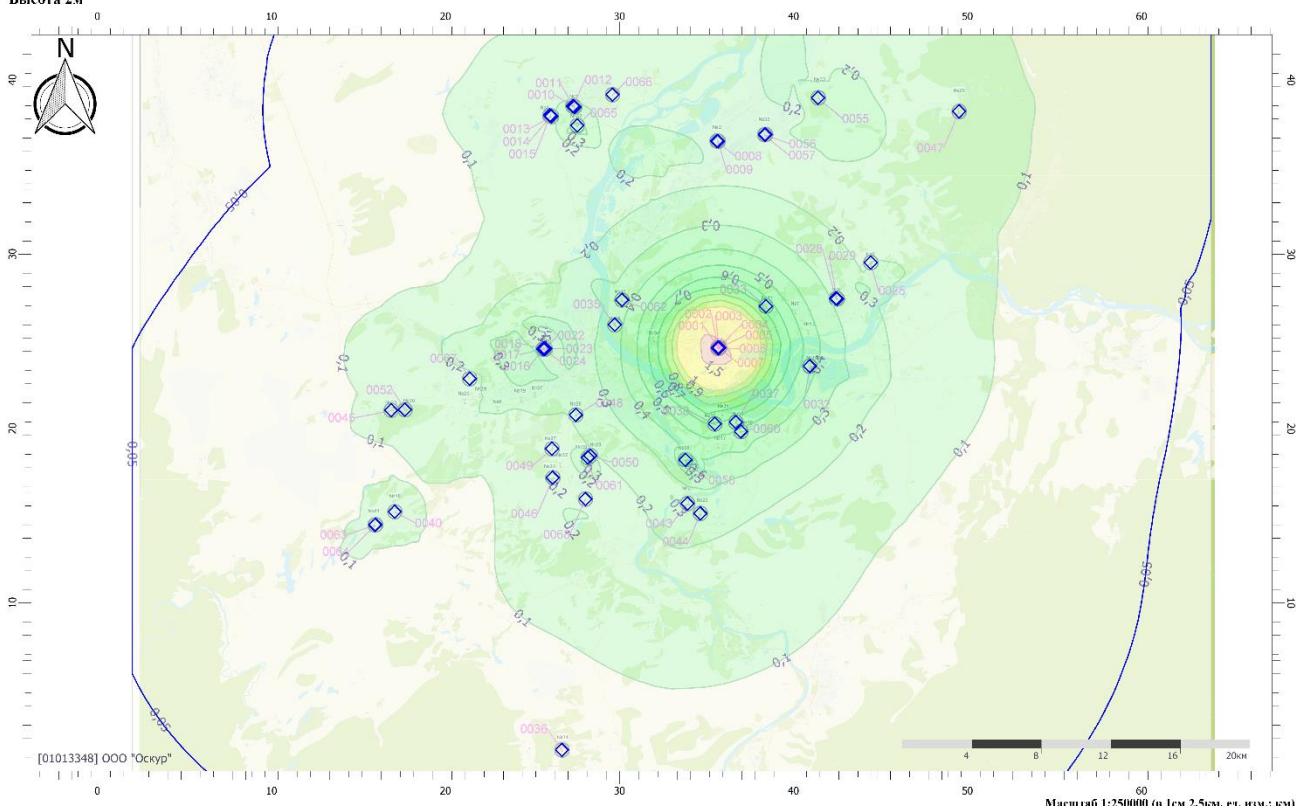


Рисунок 3.9 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации (диоксид азота, диоксид серы) на перспективу

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новоузенск (1328) - Упрощенный расчет среднеголовых концентраций по МРР-2017 [14.07.2025 12:52 - 14.07.2025 12:52]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

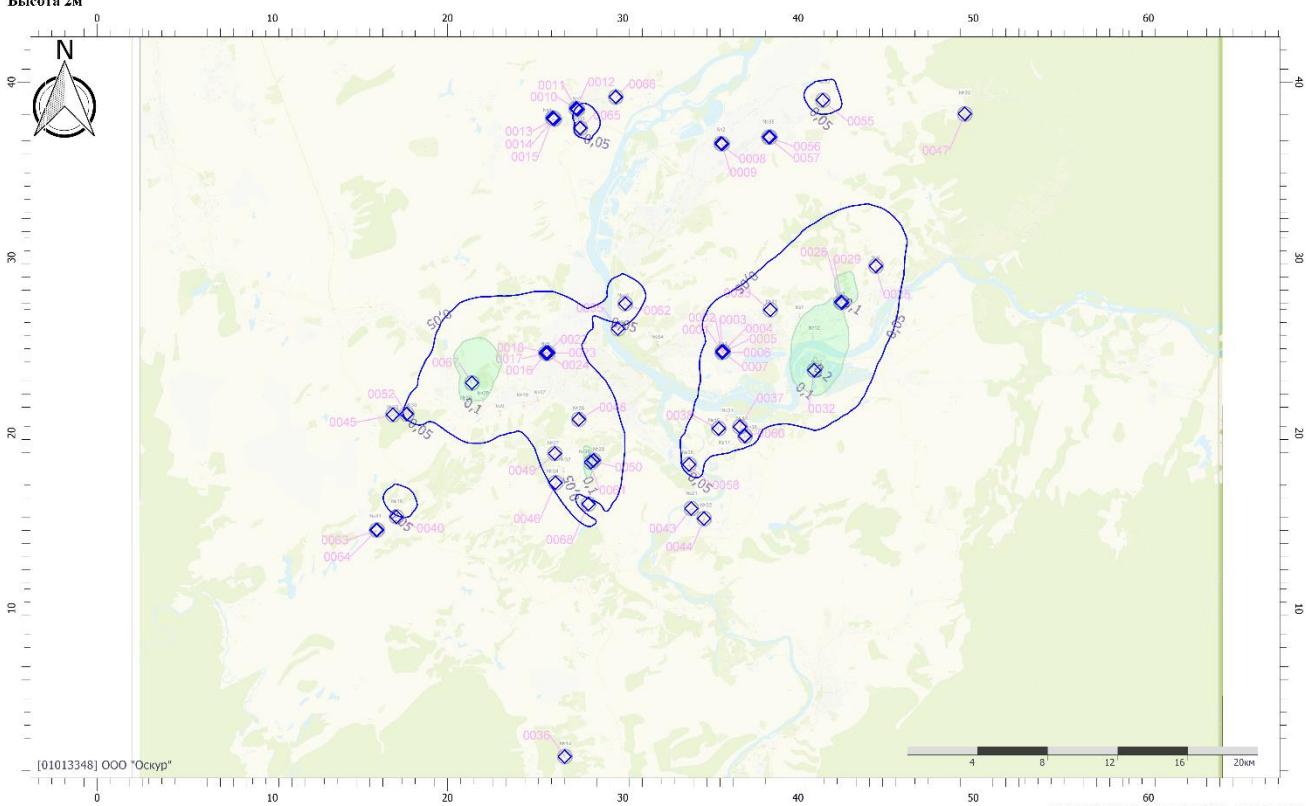


Рисунок 3.10 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на перспективу

ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Отчет

Вариант расчета: Схема теплоснабжения Новокузнецк (1328) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [14.07.2025 12:52 - 14.07.2025 12:52]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2904 (Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий))

Параметр: Концентрация вредного вещества (волях ПДК)

Высота 2м

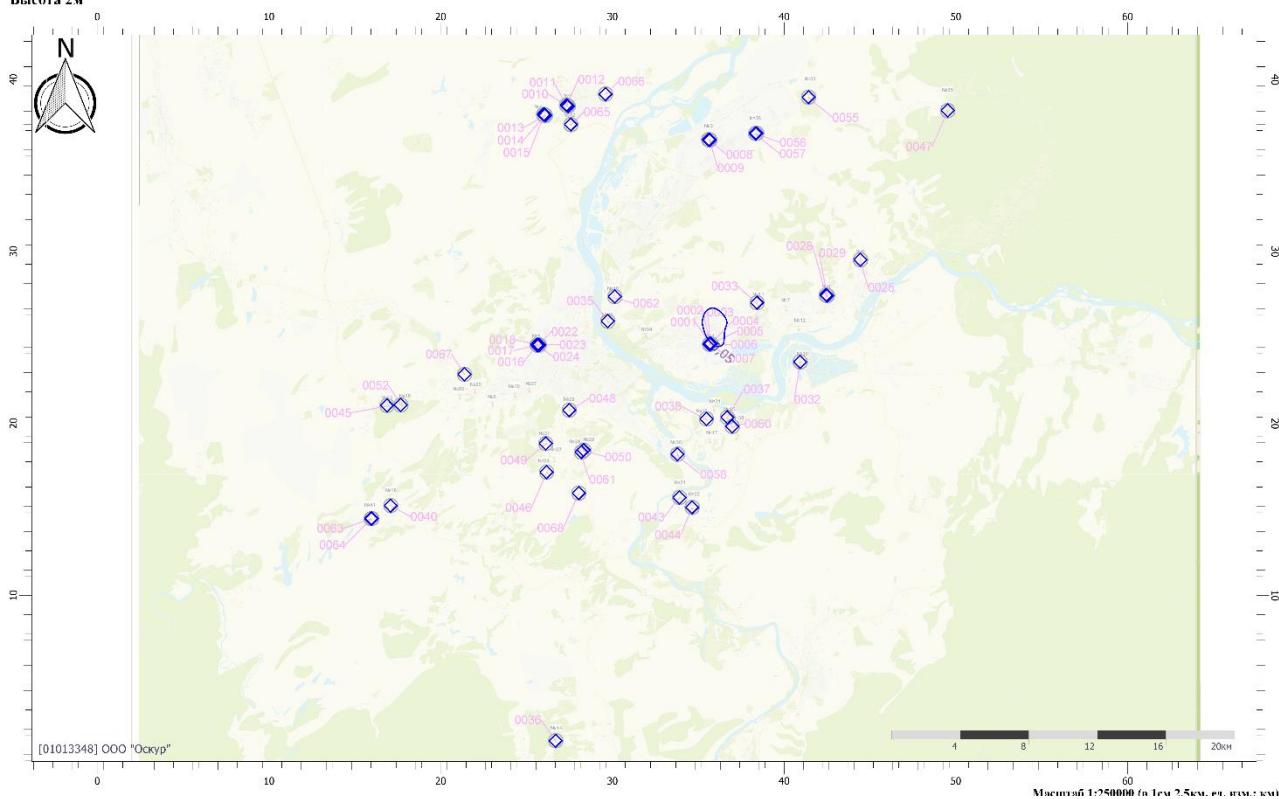


Рисунок 3.11 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на перспективу

4 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ НА 2044 ГОД

В выбранном предпочтительном варианте развития схемы теплоснабжения предусмотрен вывод из эксплуатации к 2044 г.: Куйбышевская центральная котельная по адресу: ул. Стволовая, 9 – ООО «ЭнергоТранзит», Котельная №32 по адресу: ул. Садопарковая, 32 – ООО «Сибэнерго», Котельная школа №43 по адресу: ул. Жасминная, 8 – ООО «Сибэнерго», Котельная №6 по адресу: ул. 375 км, 34 – ООО «Сибэнерго», Котельная Локомотивное депо ТЧ-15 по адресу: ул. 375 км, 2А, Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 – ООО «Сибэнерго», Котельная №3 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а – ООО «Сибэнерго», Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 – ООО «Сибэнерго», Котельная №72 по адресу: ул. Фесковская, 99 – ООО «Сибэнерго».

Предусмотрен ввод в эксплуатацию:

- Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району.

В результате проведенной оценки выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб источников теплоснабжения города Новокузнецк на существующее положение и перспективу – 2044 год, выявлено:

- Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), диоксида серы, угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.

Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций создают загрязнение не превышающее 1 ПДК.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 1,66 ПДК.

- Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на перспективу показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.

Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций создают загрязнение не превышающее 1 ПДК.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами углерода (пигмент черный) – 1,63 ПДК.

В таблице 4.1 произведено сравнение максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.1 - Сравнение максимальных приземных концентраций

Загрязняющее вещество		См/ПДК, доли ПДК	
код	наименование	существующее положение	перспектива
0301	Азота диоксид	1,66	1,61
0304	Азот (II) оксид	0,29	0,29
0328	Углерод (Пигмент черный)	1,65	1,63
0330	Сера диоксид	1,00	0,99
0337	Углерод оксид	0,13	0,14
0703	Бенз/а/пирен	0,25	0,22
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций	0,07	0,07
3714	Угольная зола	1,30	1,26

В таблице 4.2 произведено сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.2 - Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год)

Загрязняющее вещество		Суммарный выброс вещества, т/г	
код	наименование	существующее положение	перспектива
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	12479,826909	12584,177125
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	2899,277428	2915,484276
0328	Углерод (Пигмент черный)	3923,849120	4018,631553
0330	Сера диоксид	13079,789407	13290,441481
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	4198,146455	4594,895706
0703	Бенз/а/пирен	0,018139	0,022585
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций	0,191855	0,191855
3714	Угольная зола	17333,794913	17687,086213
Итого		53914,894226	55090,930795

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу увеличатся за счет ввода в эксплуатацию новых котельных.

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения к 2044 г. увеличатся на 2,18 %.

Предпочтительный вариант развития схемы теплоснабжения города Новокузнецк обеспечит увеличение тепловых нагрузок.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Охрана окружающей среды на современном этапе развития общества является одной из актуальнейших проблем.

Котельные оказывают существенное влияние на состояние воздушного бассейна в районе их расположения. Потребляя немалое количество топлива, котельная установка выбрасывает в атмосферу через дымовую трубу продукты сгорания, содержащие сажу, окись углерода CO, сернистый ангидрид SO₂, окислы азота NO и др.

Значительная доля вредных выбросов приходится на котельные, сжигающие именно твёрдое топливо, преимущественно уголь. Основная масса загрязнителей приходится на крупные котлы ТЭС, но котлы средней и малой мощности, расположенные в пределах городов, отличаются низкими экологическими показателями, оборудованы недостаточно высокими дымовыми трубами, в результате чего именно они во многом определяют уровень приземной концентрации токсичных веществ.

Твердые частицы, выбрасываемые топками котельных работающих на угле, представляют собой смесь сажи (несторевшие частички угля или других видов топлива; их размеры около 1 мм, они очень легки, но могут соединяться между собой в крупные конгломераты, видимые невооруженным глазом), дыма (аэродисперсные системы, состоящие из частичек размером от 0,1 до 10 мкм; плотность дымов очень низка, а составляющие их частицы почти всегда окислены) и пыли (состоит из частиц угля, золы или породы). Термином пыль обычно принято обозначать все три вышеперечисленных вида твердых частиц.

Природа углей и невозможность абсолютно полного их сжигания определяют неизбежность этих выбросов и необходимость использования специальной аппаратуры для улавливания твердых частиц.

Кроме этого, важным природоохранным мероприятием является повышение качества используемого топлива. С позиций охраны воздушного бассейна преимущества имеют те виды топлива, которые содержат меньше нежелательных примесей, в первую очередь золы, серы и азота. Поэтому во избежание излишнего загрязнения воздушного бассейна преимущество по возможности должно отдаваться малозольным и малосернистым топливам. Наиболее чистым органическим топливом является природный газ. При его сжигании не выделяются твердые частицы и практически отсутствуют выбросы сернистых соединений. В связи с этим переориентация угольных электростанций на сжигание преимущественно

природного газа или сокращение доли угля может привести к не менее ощутимому результату, чем установка, дорогостоящих очистных сооружений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ
2. Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране атмосферного воздуха»
3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.
5. РД 153-34.0-02.303-98 «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных»