



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД  
ДО 2032 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 15. ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ С АДРЕСНОЙ ПРИВЯЗКОЙ НА КАРТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ  
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

## ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии (рисунок ПП.1 МУ) .....	3
Рисунок 1.2 – Зона действия КТЭЦ.....	4
Рисунок 1.3 – Зона действия ЗСТЭЦ.....	4
Рисунок 1.4 – Зона действия Новоильинской газовой котельной.....	5
Рисунок 1.5 – Зона действия Котельная кв. 24 .....	5
Рисунок 1.6 – Зона действия ЦТЭЦ.....	6
Рисунок 1.7 – Зона действия Абашевской районной котельной.....	7
Рисунок 1.8 – Зона действия Байдаевской центральной котельной №2 .....	7
Рисунок 1.9 – Зона действия Зырянской районной котельной.....	8
Рисунок 1.10 – Зона действия котельной Куйбышевской центральной котельной .....	9
Рисунок 1.11 – Зона действия котельной пос. Притомский.....	10
Рисунок 1.12 – Зона действия котельной №19.....	10
Рисунок 1.13 – Зона действия котельной №72.....	11
Рисунок 1.14 – Зона действия котельной УПК.....	11
Рисунок 1.15 – Зона действия котельной ОРК «Таргай».....	12
Рисунок 1.16 – Зона действия котельной №1 п. Абагур-Лесной .....	13
Рисунок 1.17 – Зона действия котельной №2 п. Абагур-Лесной .....	14
Рисунок 1.18 – Зона действия котельной №3 п. Абагур-Лесной .....	15
Рисунок 1.19 – Зона действия котельной пос. Листвяги .....	16
Рисунок 1.20 – Зона действия котельной №6.....	17
Рисунок 1.21 – Зона действия котельной №32 (БПОУ) .....	17
Рисунок 1.22 – Зона действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский.....	18
Рисунок 1.23 – Зона действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский.....	19
Рисунок 1.24 – Зона действия котельной проф. «Бунгурский».....	19
Рисунок 1.25 – Зона действия котельной «РТРС».....	20
Рисунок 1.26 – Зона действия котельной ОЦ «Голубь» .....	21
Рисунок 1.27 – Зона действия котельной школы №1 .....	22
Рисунок 1.28 – Зона действия котельной школы №23 .....	23
Рисунок 1.29 – Зона действия котельной школы №37 .....	23
Рисунок 1.30 – Зона действия котельной школы №43 .....	24
Рисунок 1.31 – Зона действия котельной интерната №66 (Монтажник).....	24
Рисунок 1.32 – Зона действия котельной Школы №16 .....	25
Рисунок 1.33 – Зона действия котельной детского сада №123 .....	26
Рисунок 1.34 – Зона действия котельной ст. Полосухино.....	26
Рисунок 1.35 – Зона действия котельной «Кузнецкая крепость» .....	27
Рисунок 1.36 – Зона действия котельной АО «Евразруда».....	27
Рисунок 1.37 – Зона действия котельной ст. Новокузнецк-Восточный.....	28
Рисунок 1.38 – Зона действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) .....	28
Рисунок 1.39 – Зона действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 .....	29
Рисунок 1.40 – Зона действия котельной ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилюно .....	30
Рисунок 1.41 – Зона действия котельной ООО ТК «Садовая».....	30
Рисунок 1.42 – Зона действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный».....	31



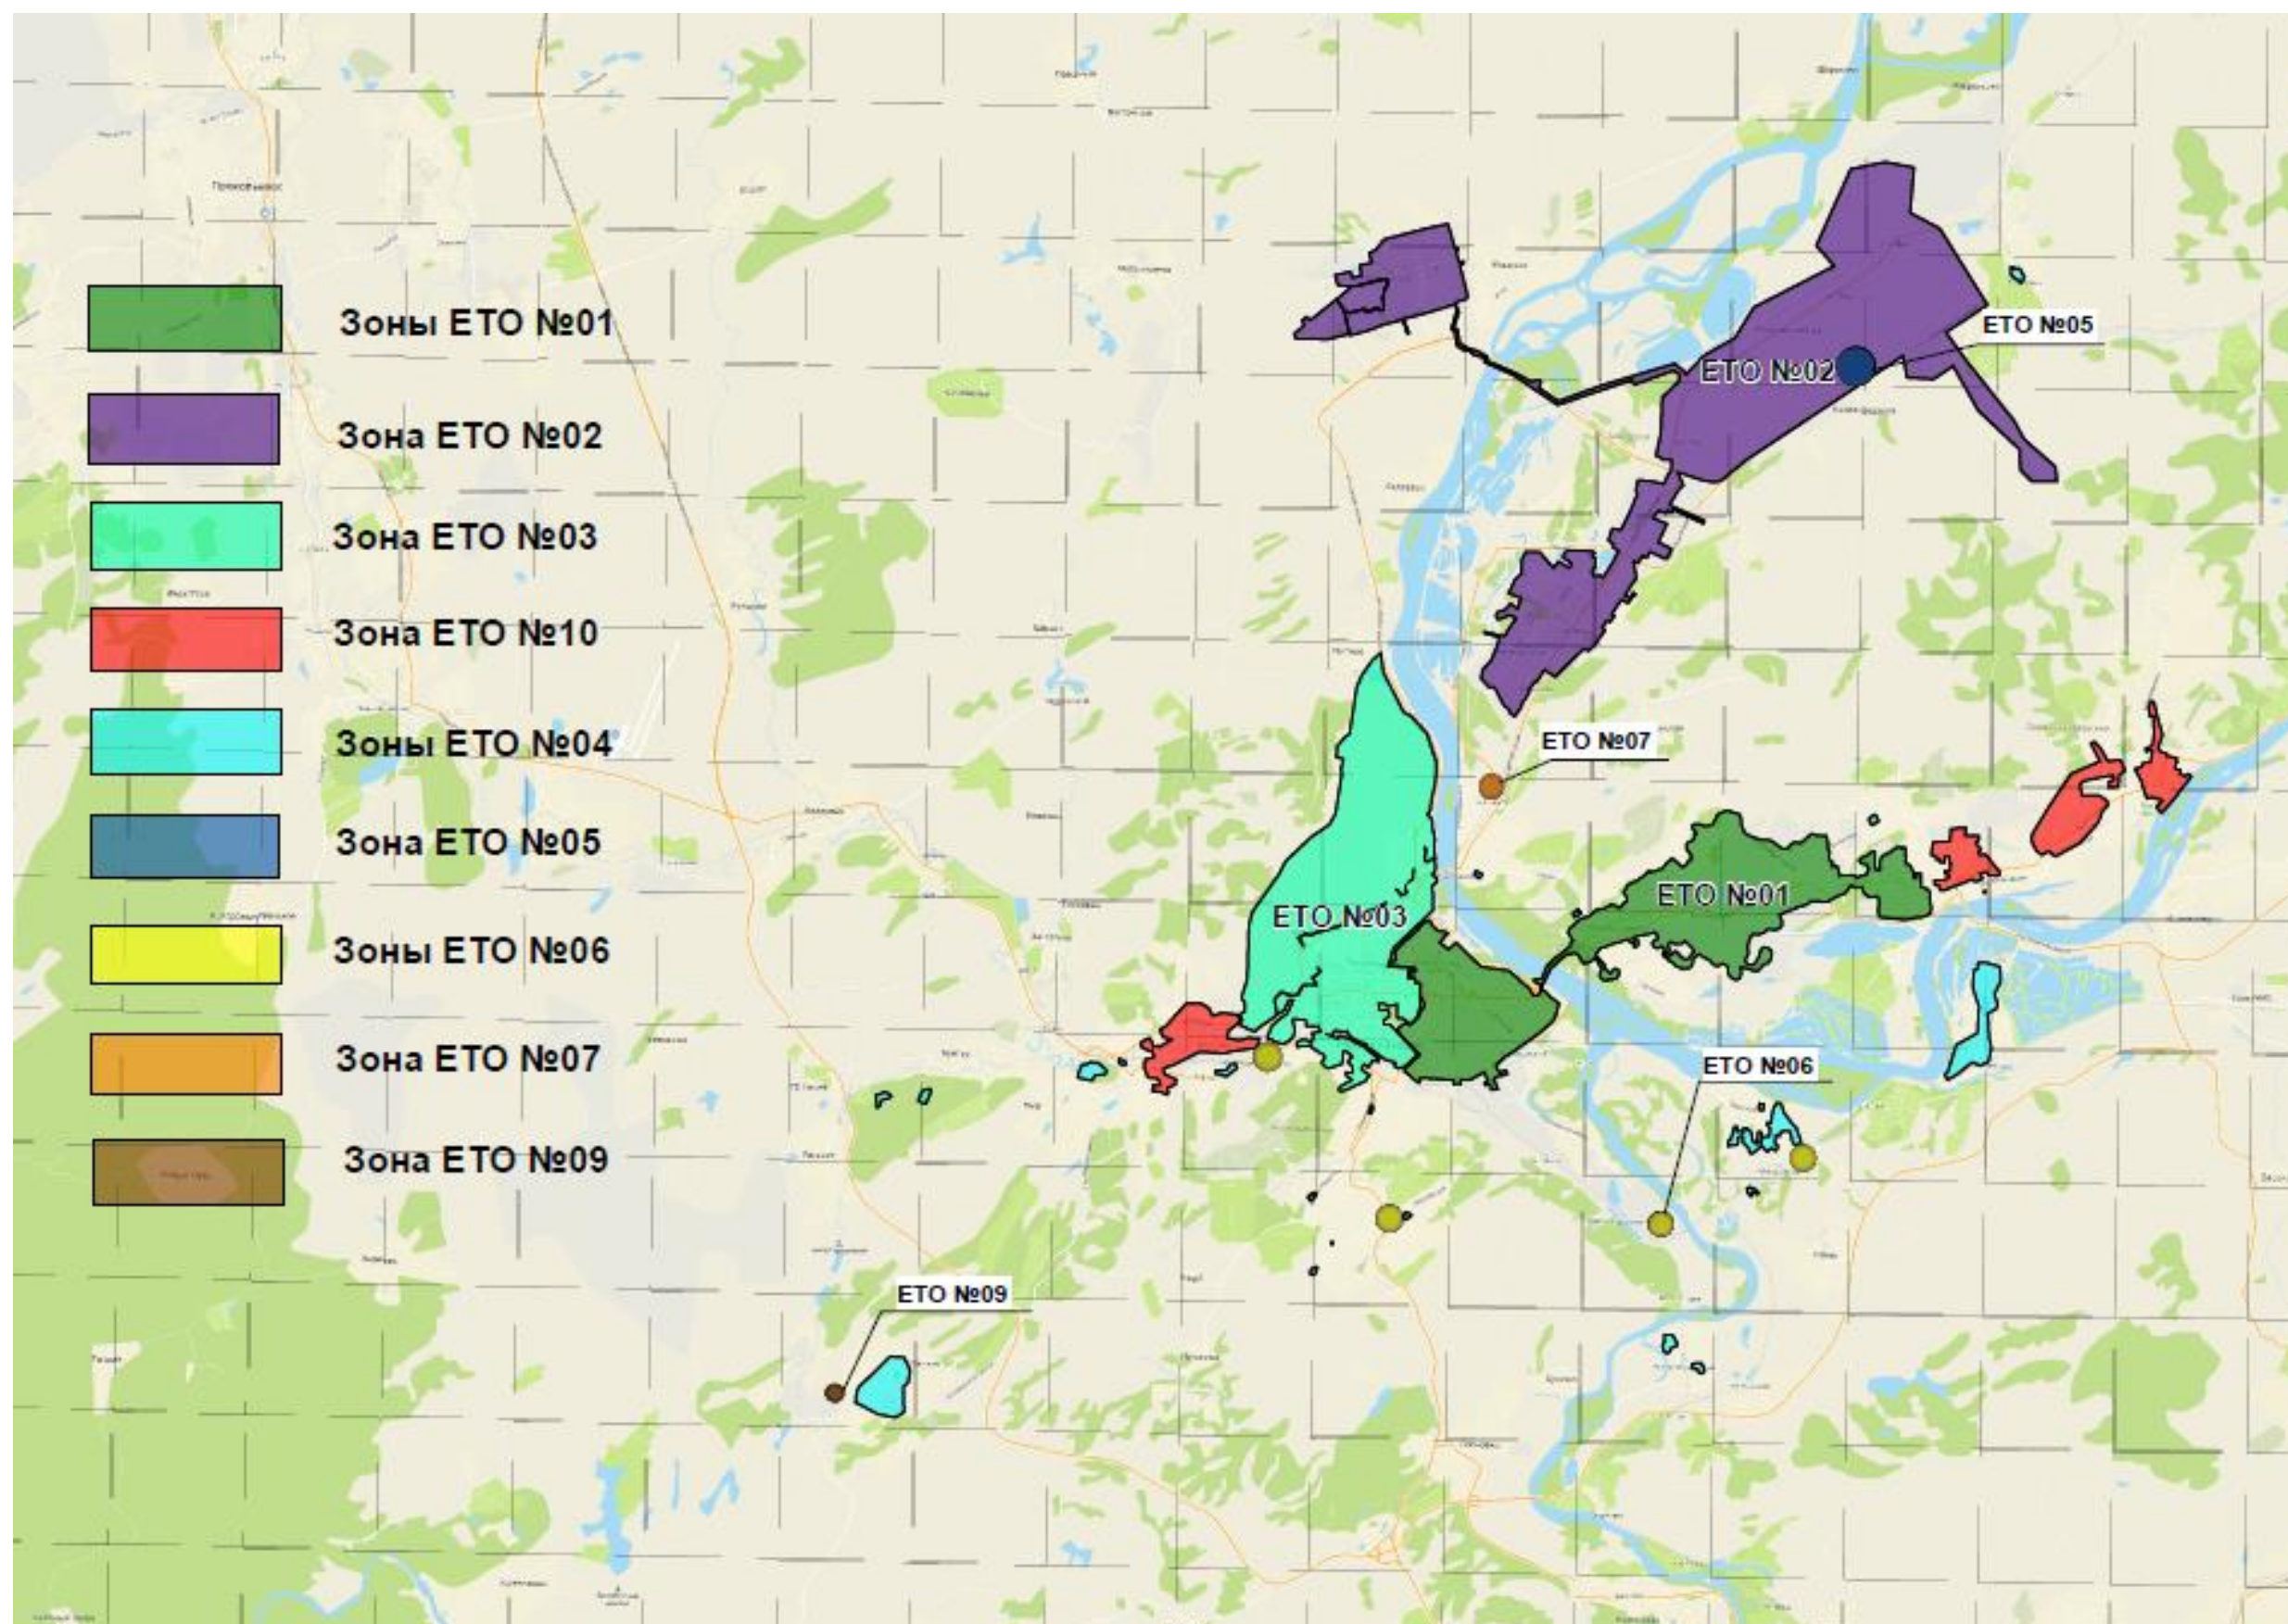



Рисунок 1.1 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии (рисунок П1.1 МУ)

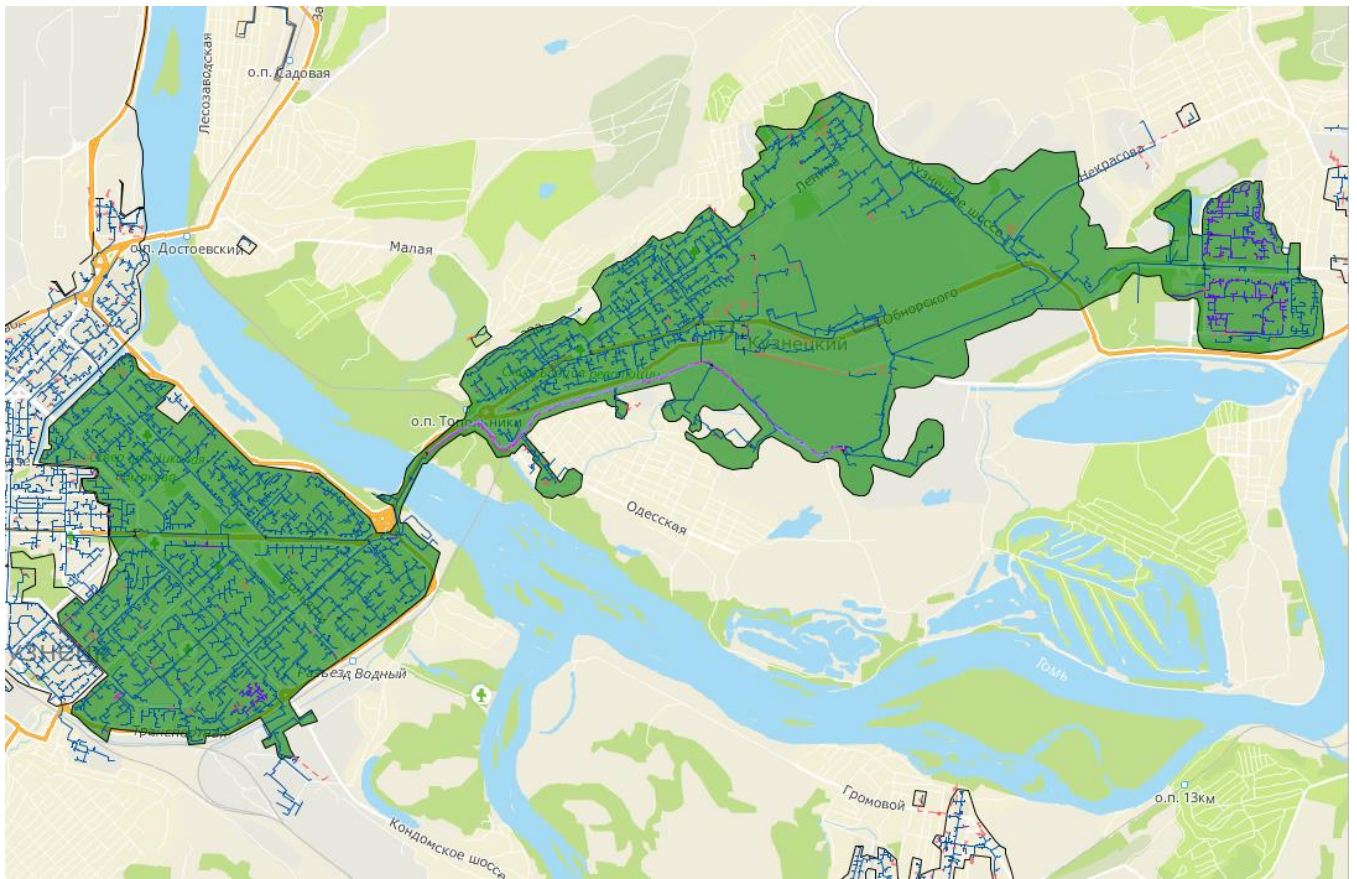


**Рисунок 1.2 – Зона действия КТЭЦ**

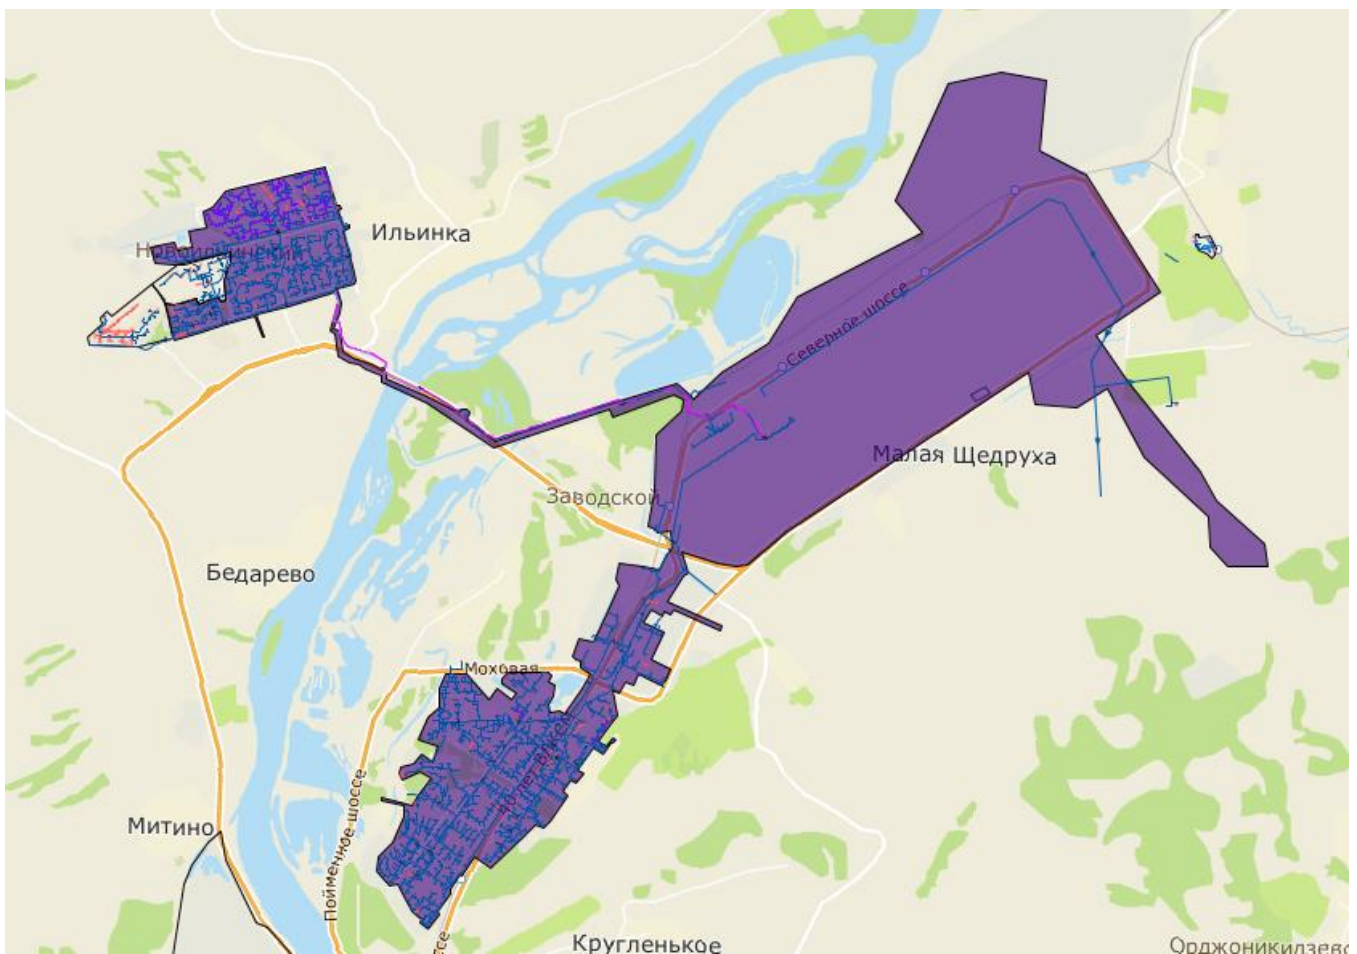

**Рисунок 1.3 – Зона действия ЗСТЭЦ**

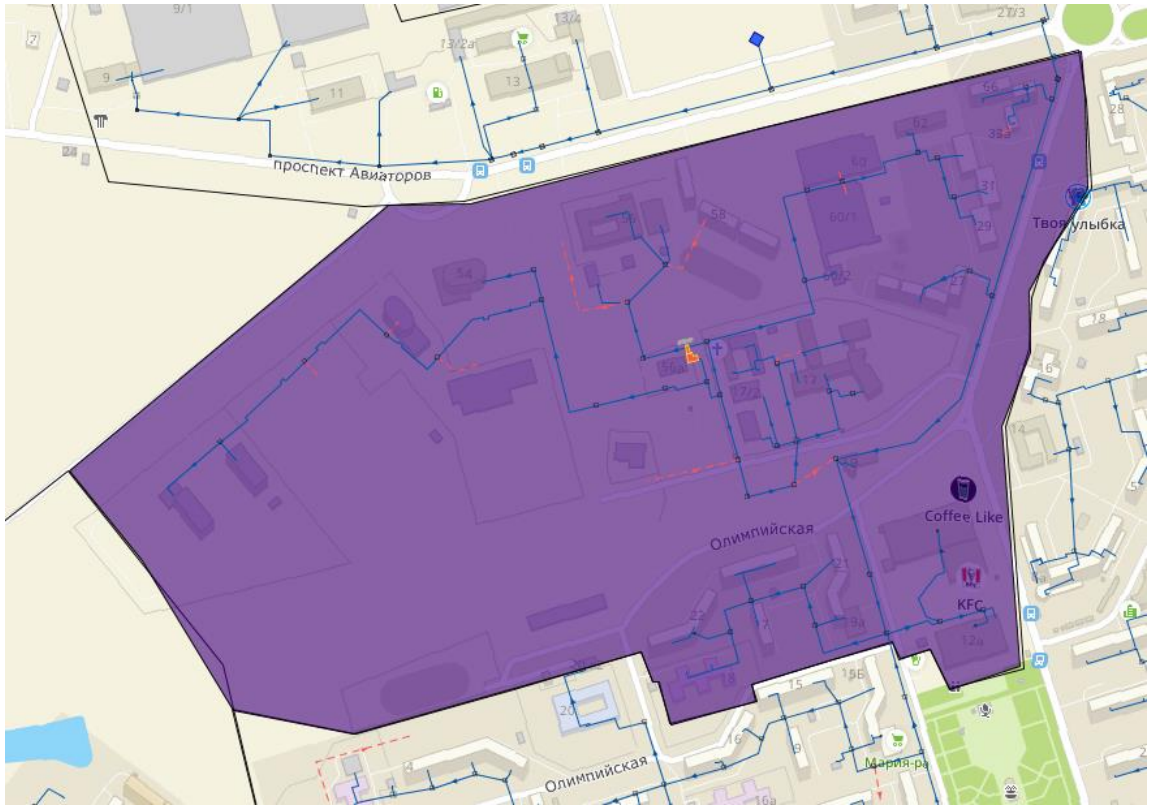

**Рисунок 1.4 – Зона действия Новоильинской газовой котельной**

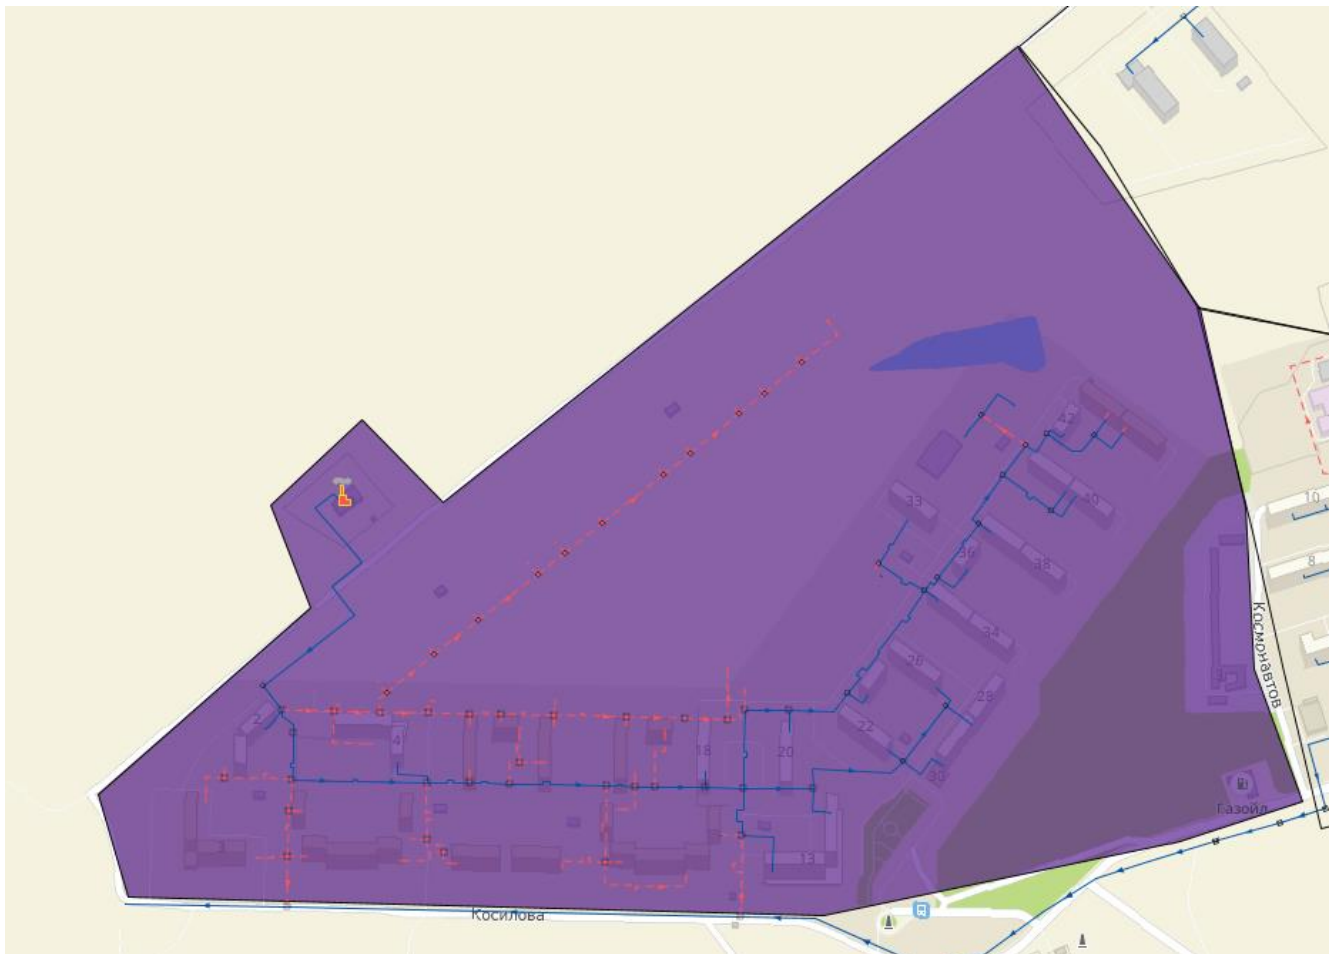

**Рисунок 1.5 – Зона действия Котельная кв. 24**



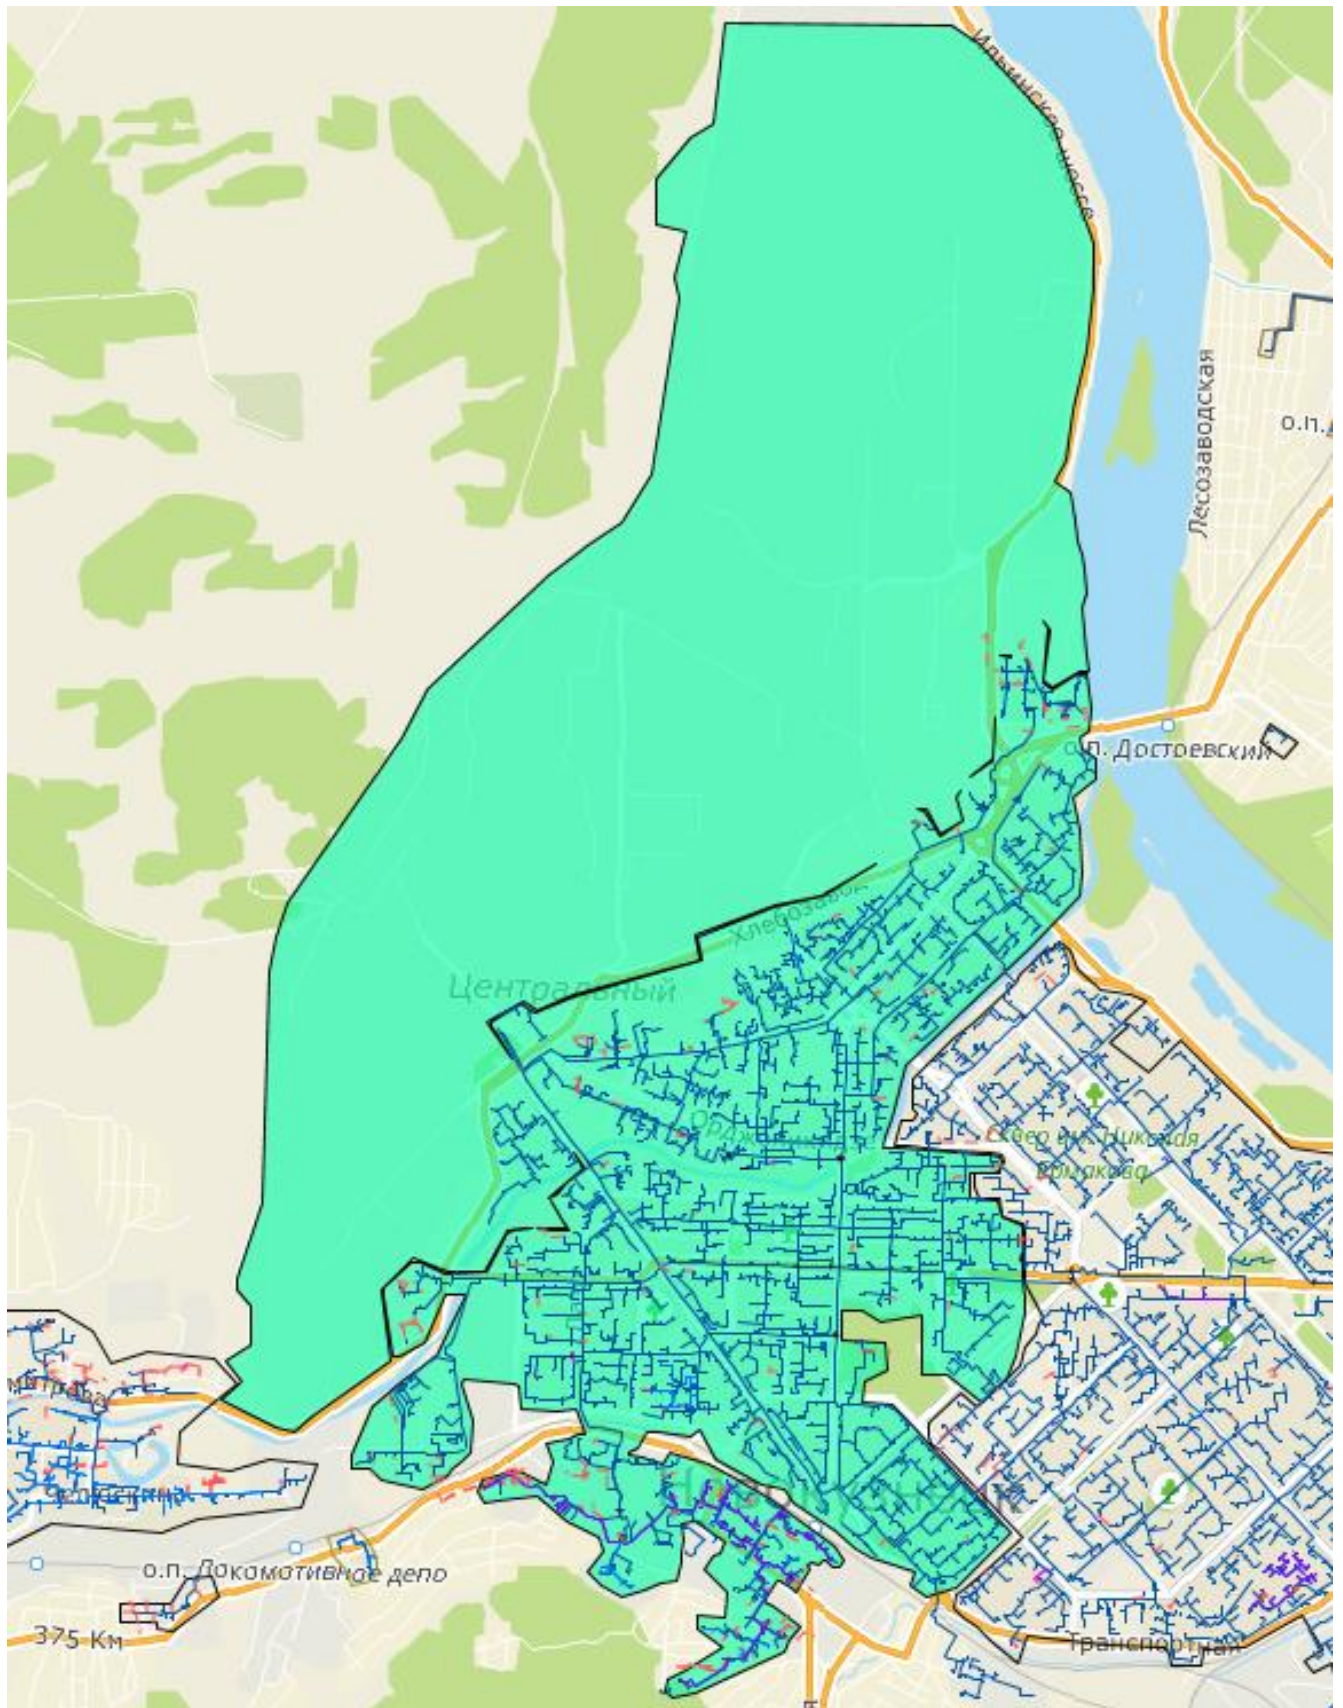



Рисунок 1.6 – Зона действия ЦТЭЦ

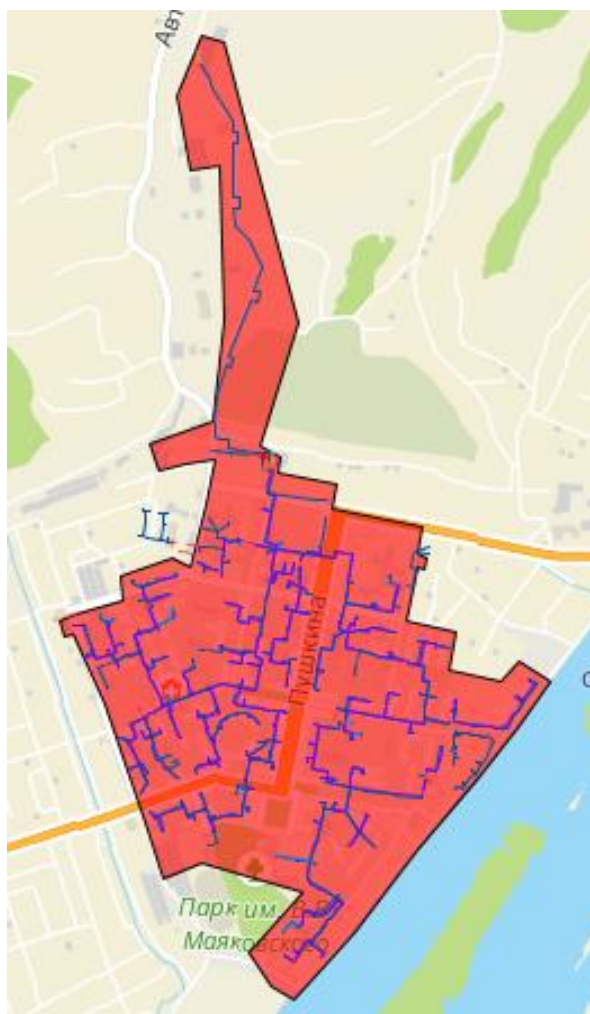

**Рисунок 1.7 – Зона действия Абашевской районной котельной**

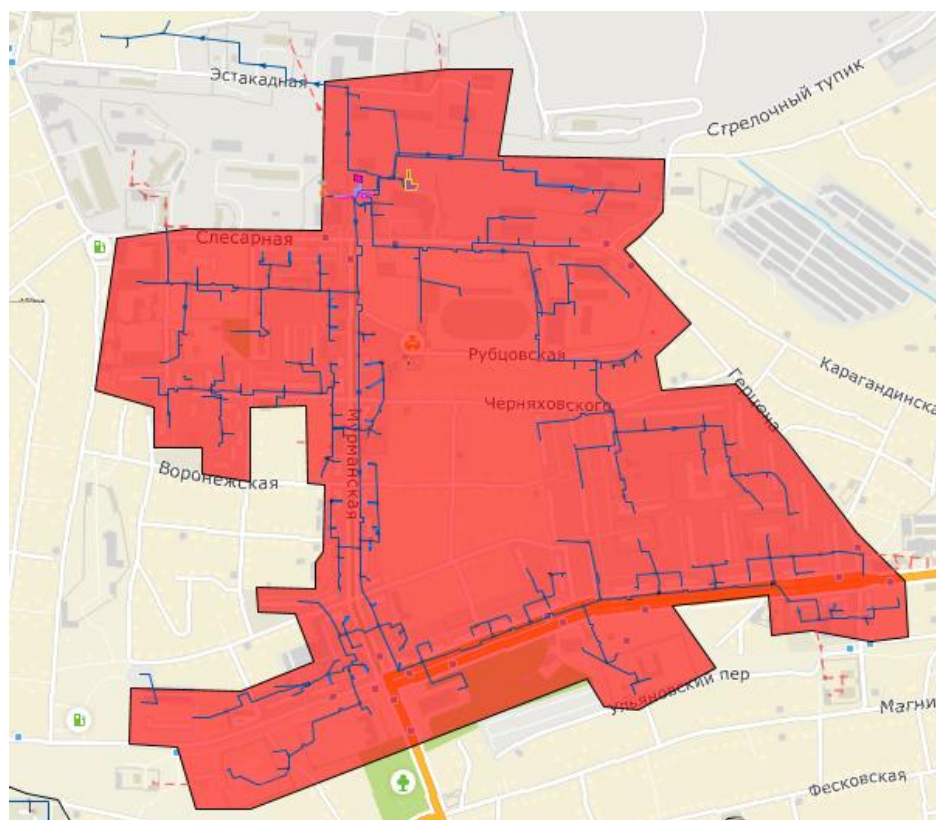


**Рисунок 1.8 – Зона действия Байдаевской центральной котельной №2**

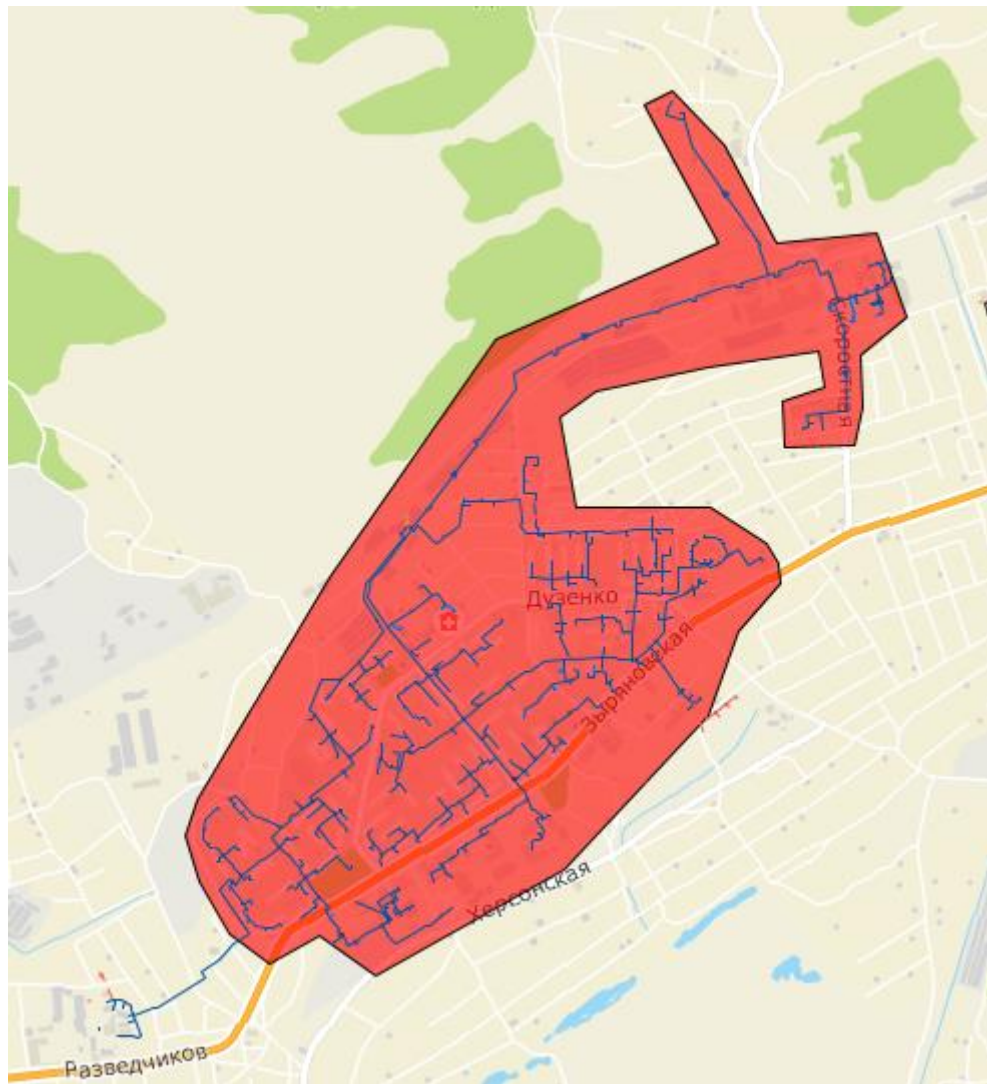


**Рисунок 1.9 – Зона действия Зыряновской районной котельной**




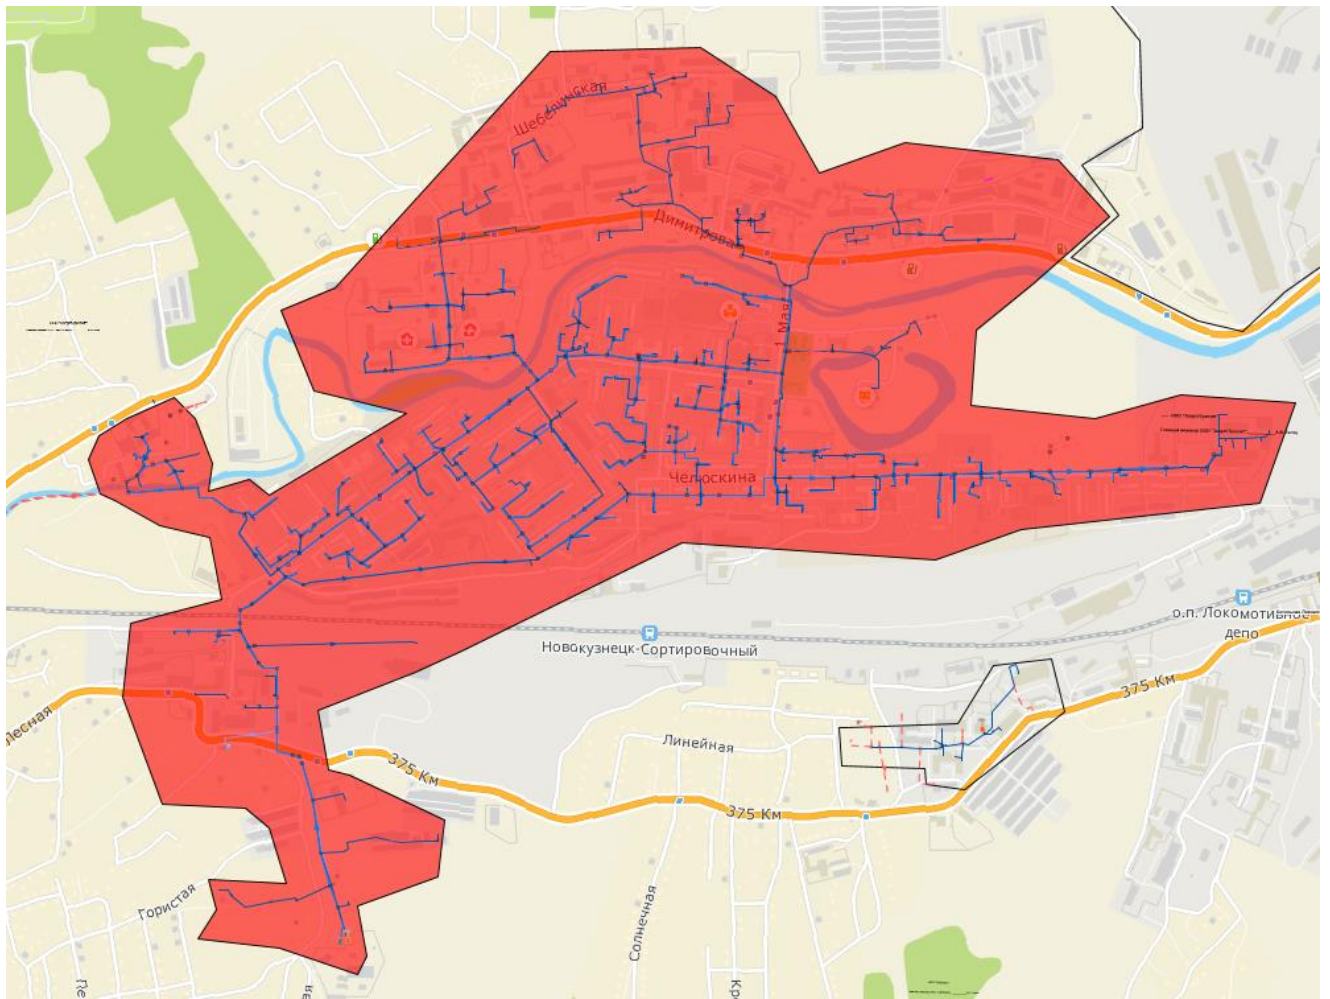

**Рисунок 1.10 – Зона действия котельной Куйбышевской центральной котельной**

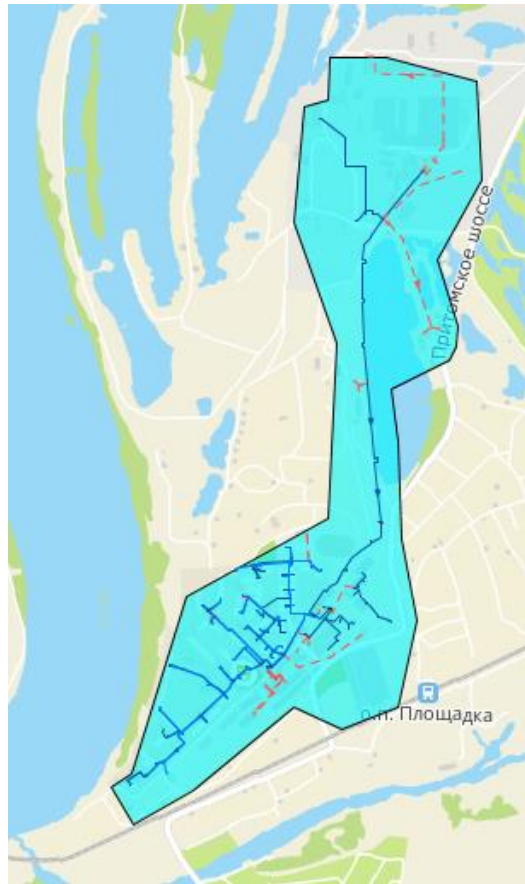

**Рисунок 1.11 – Зона действия котельной пос. Притомский**

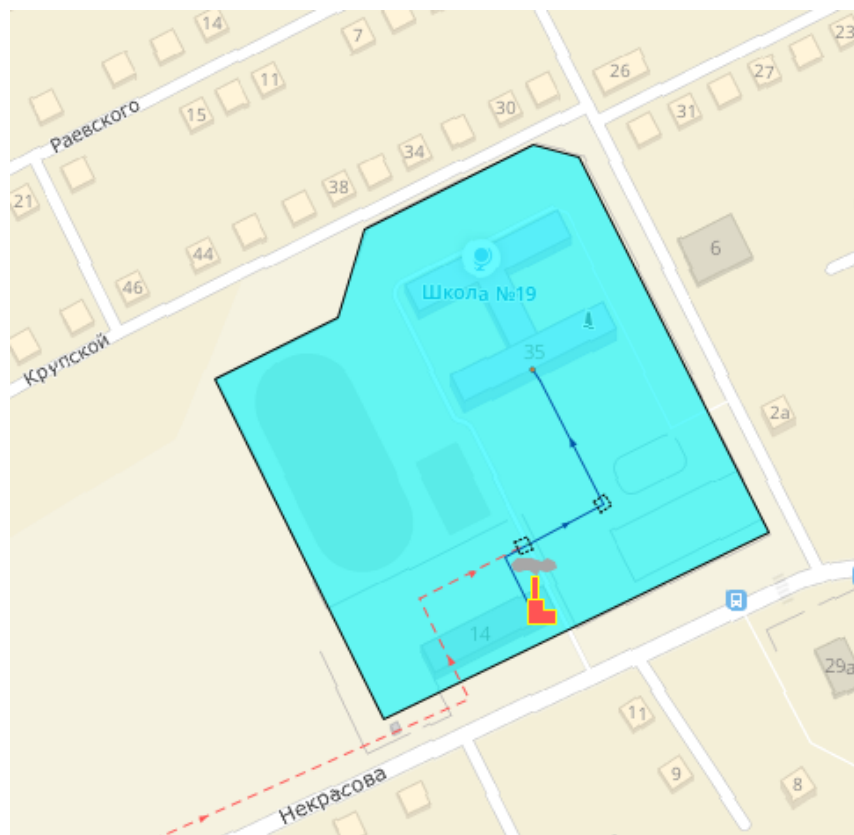


**Рисунок 1.12 – Зона действия котельной №19**




**Рисунок 1.13 – Зона действия котельной №72**




**Рисунок 1.14 – Зона действия котельной УПК**

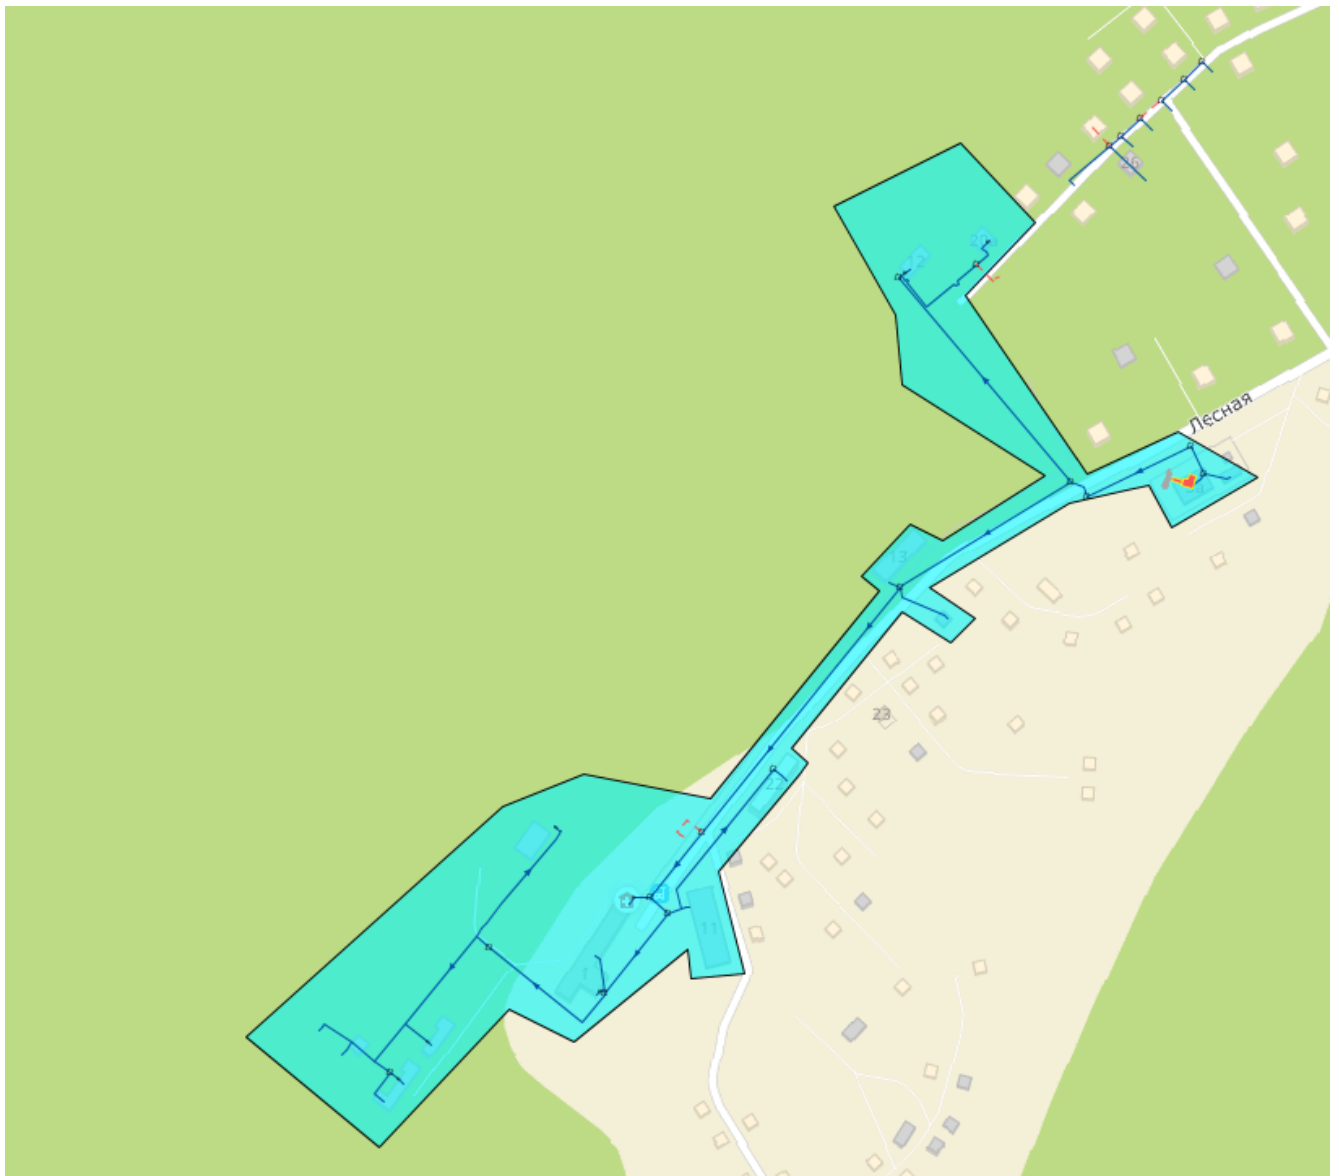

**Рисунок 1.15 – Зона действия котельной ОРК «Таргай»**

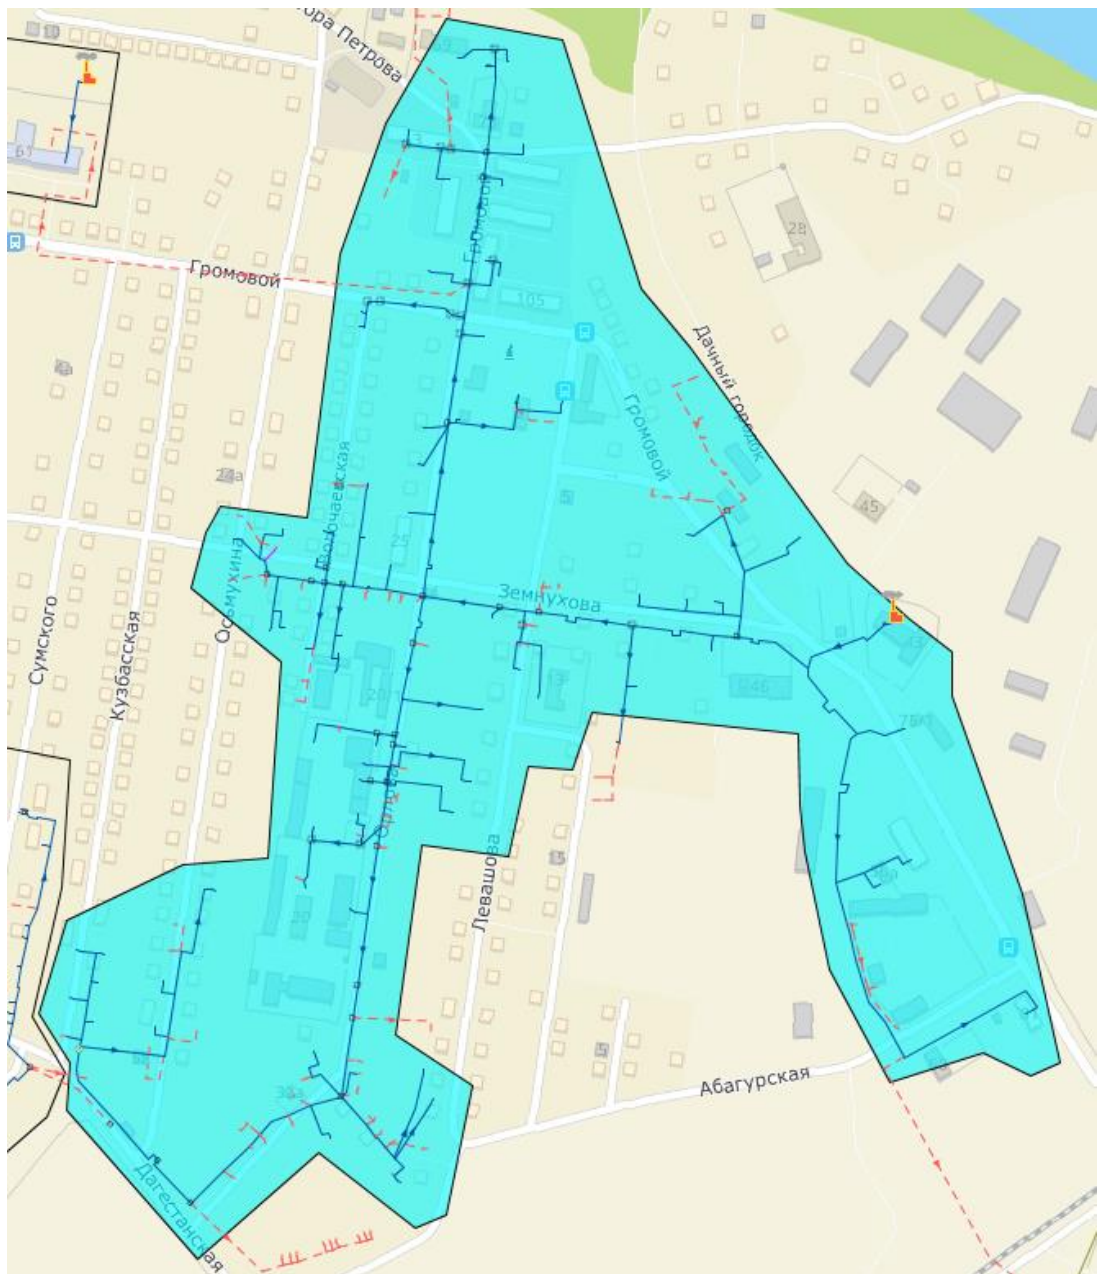


**Рисунок 1.16 – Зона действия котельной №1 п. Абагур-Лесной**

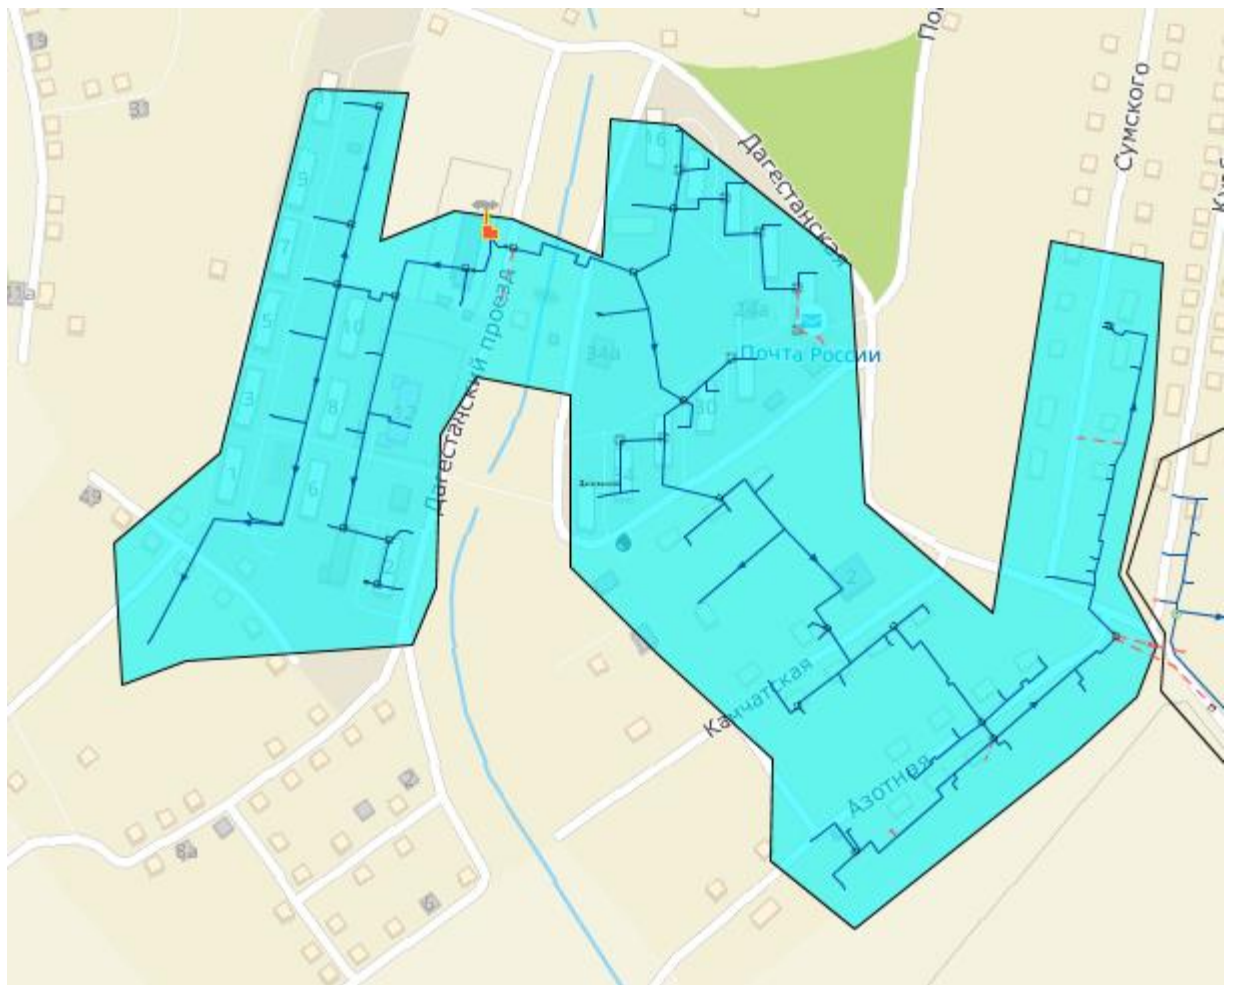

**Рисунок 1.17 – Зона действия котельной №2 п. Абагур-Лесной**




**Рисунок 1.18 – Зона действия котельной №3 п. Абагур-Лесной**

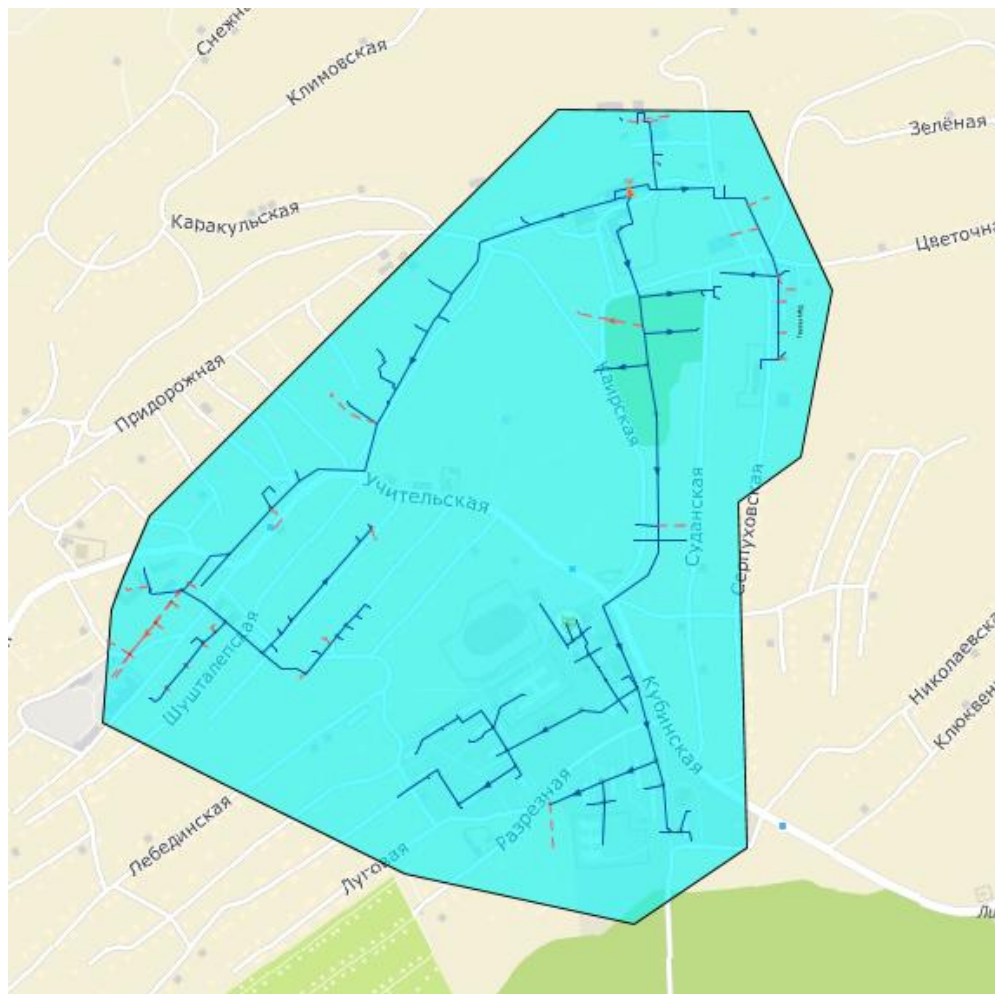


**Рисунок 1.19 – Зона действия котельной пос. Листвяги**




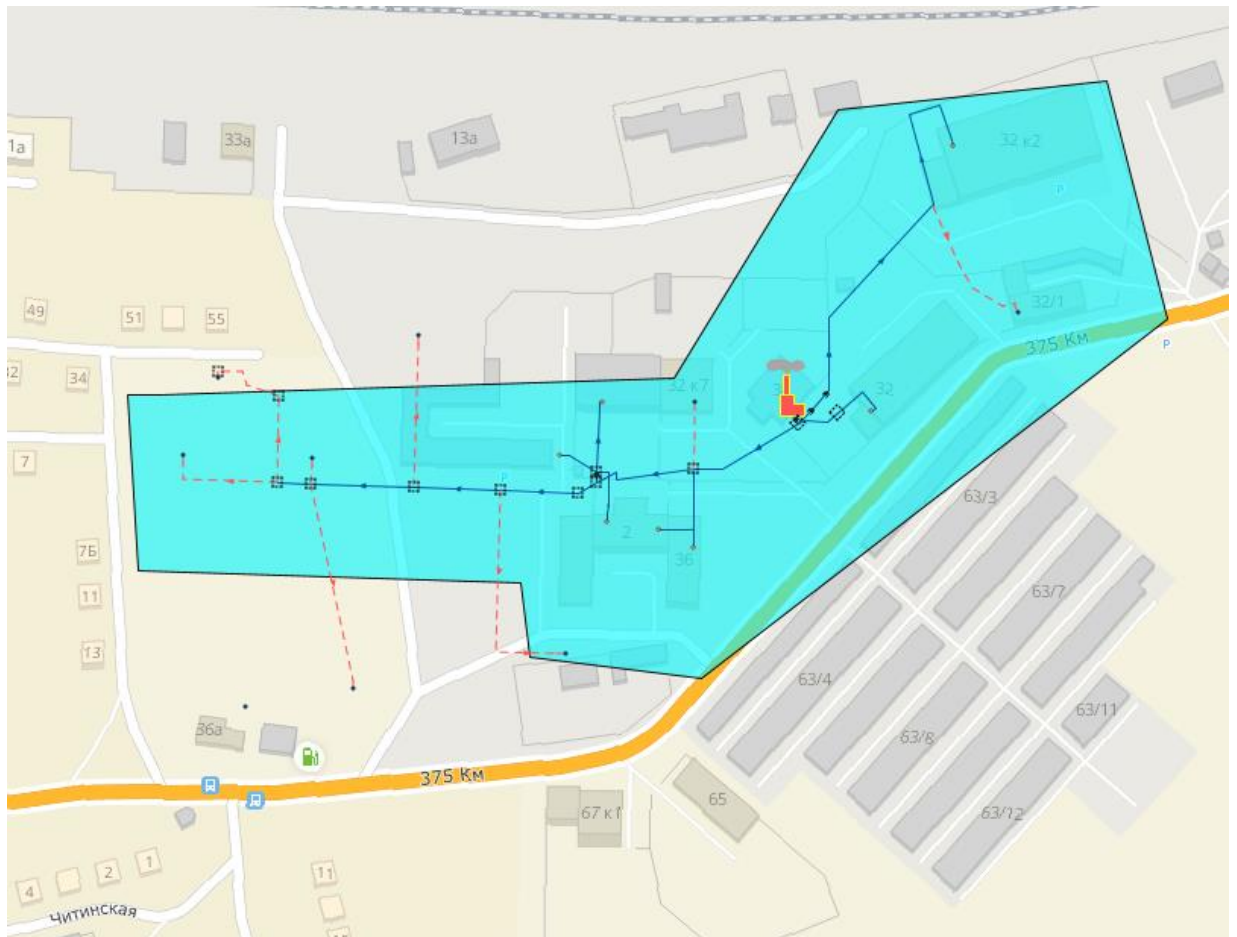


**Рисунок 1.20 – Зона действия котельной №6**

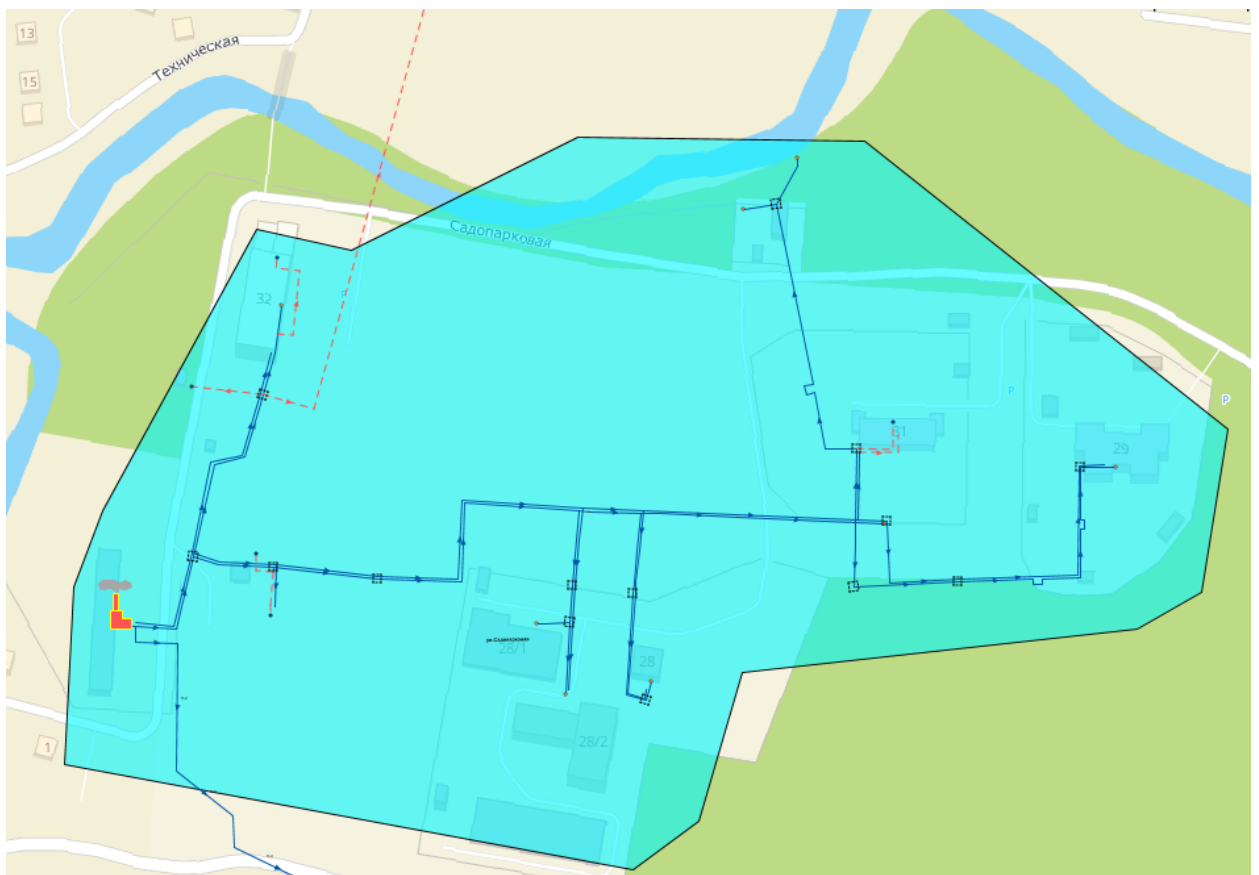


**Рисунок 1.21 – Зона действия котельной №32 (БПОУ)**

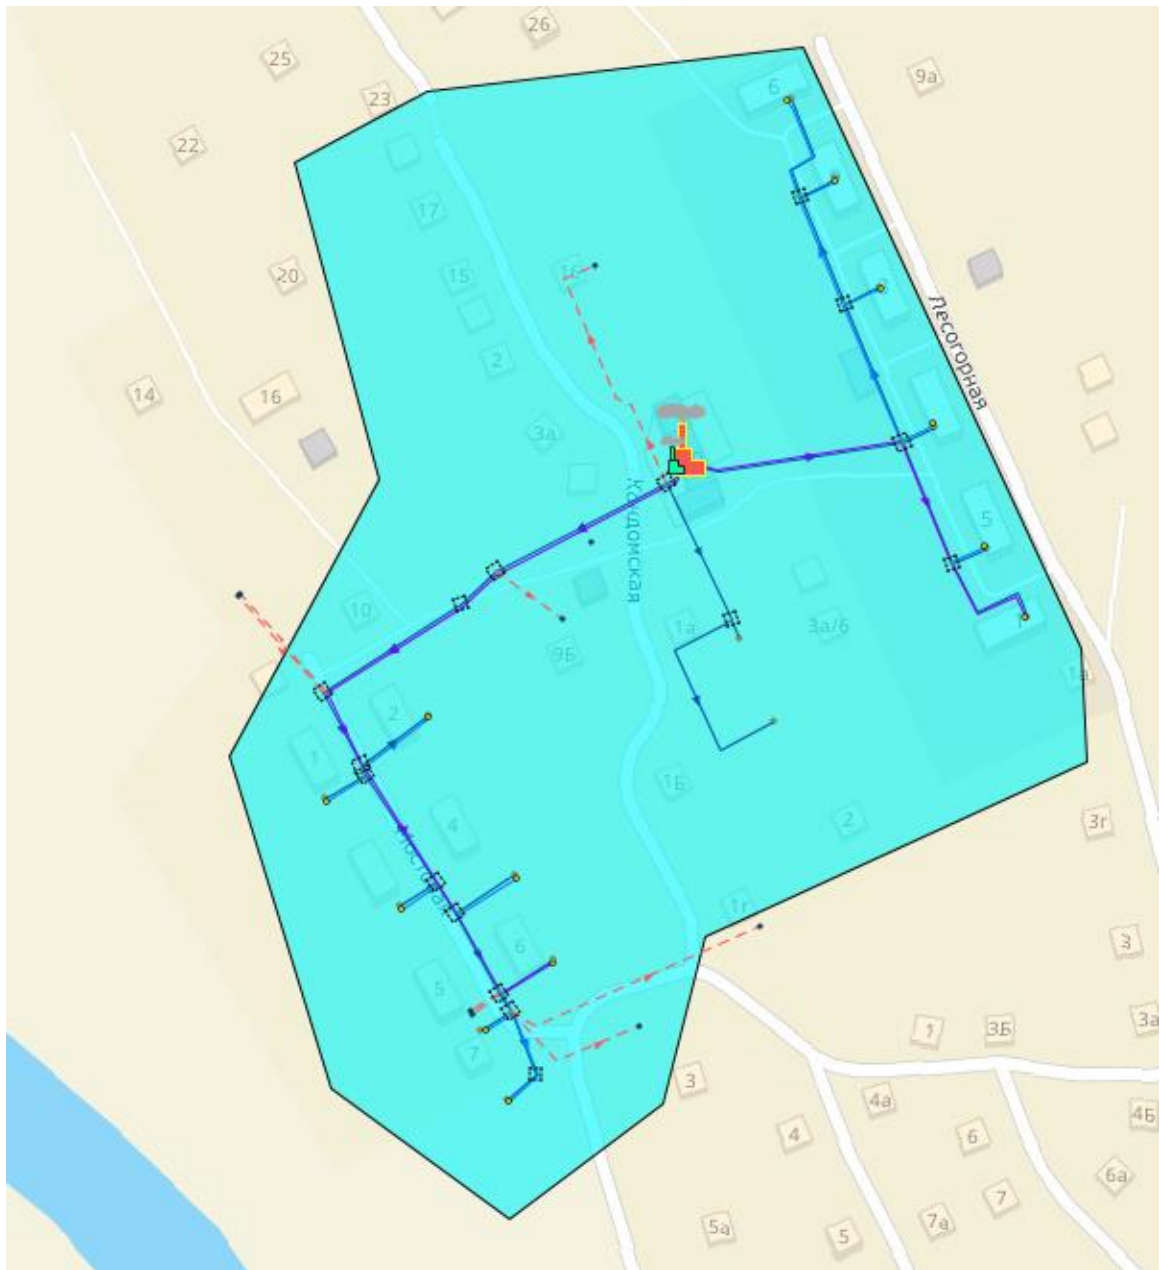


**Рисунок 1.22 – Зона действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский**

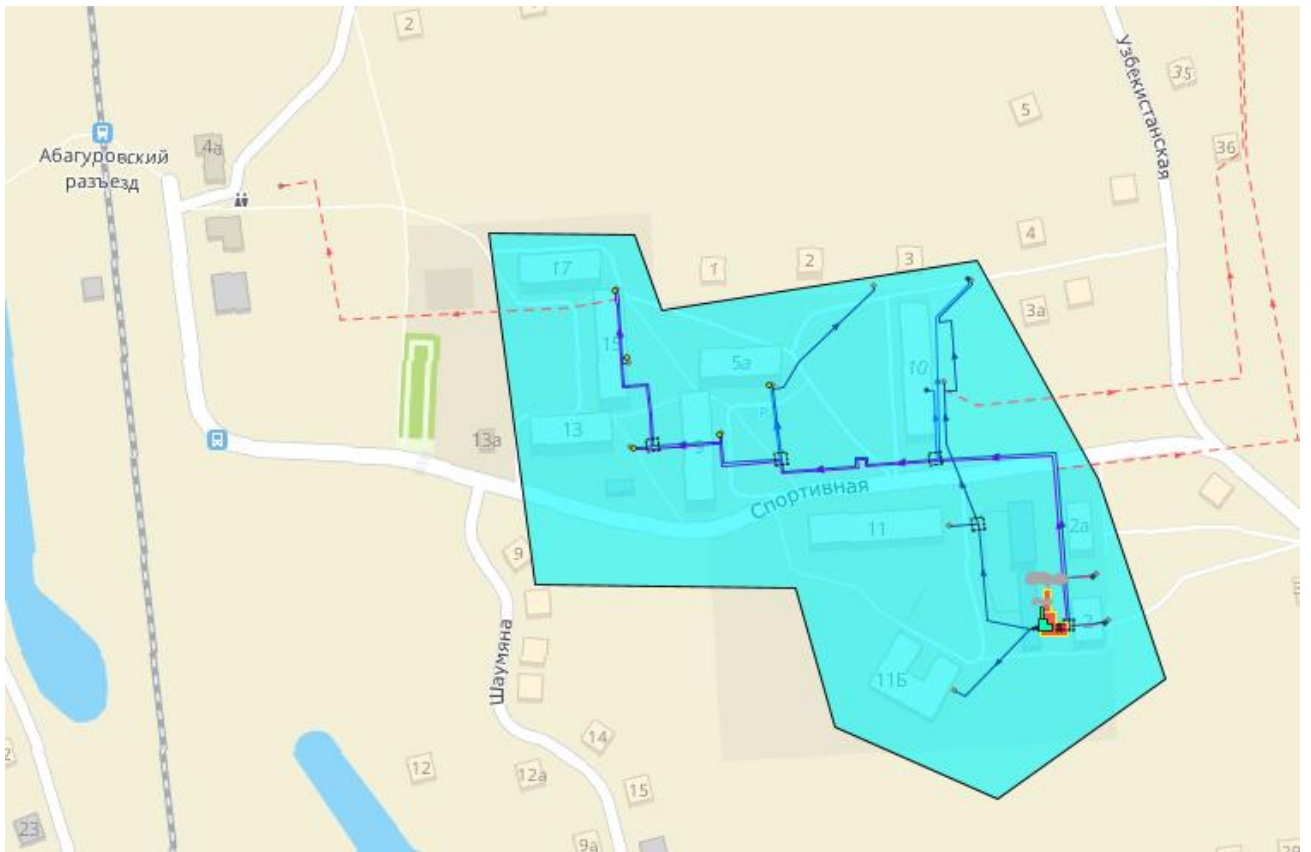

**Рисунок 1.23 – Зона действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский**

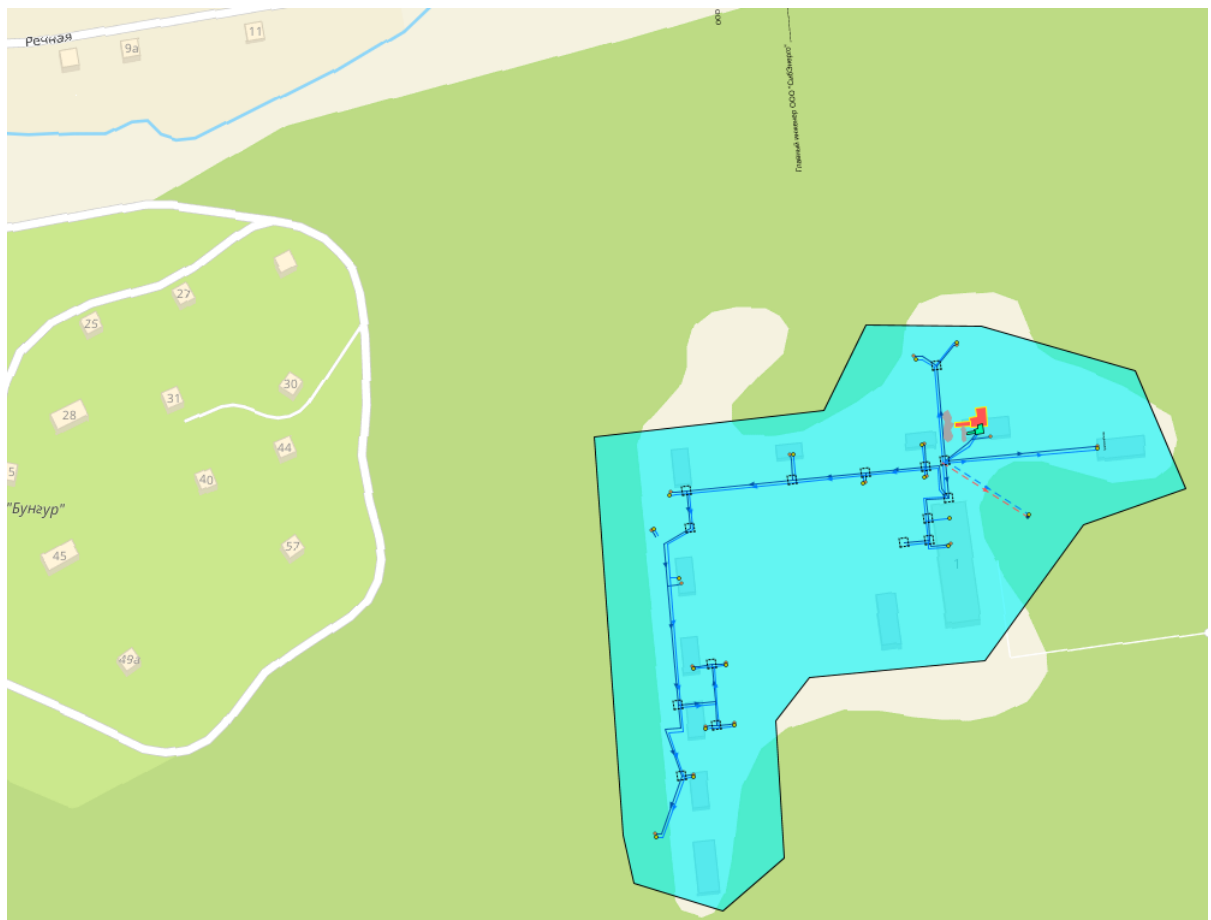


**Рисунок 1.24 – Зона действия котельной проф. «Бунгурский»**

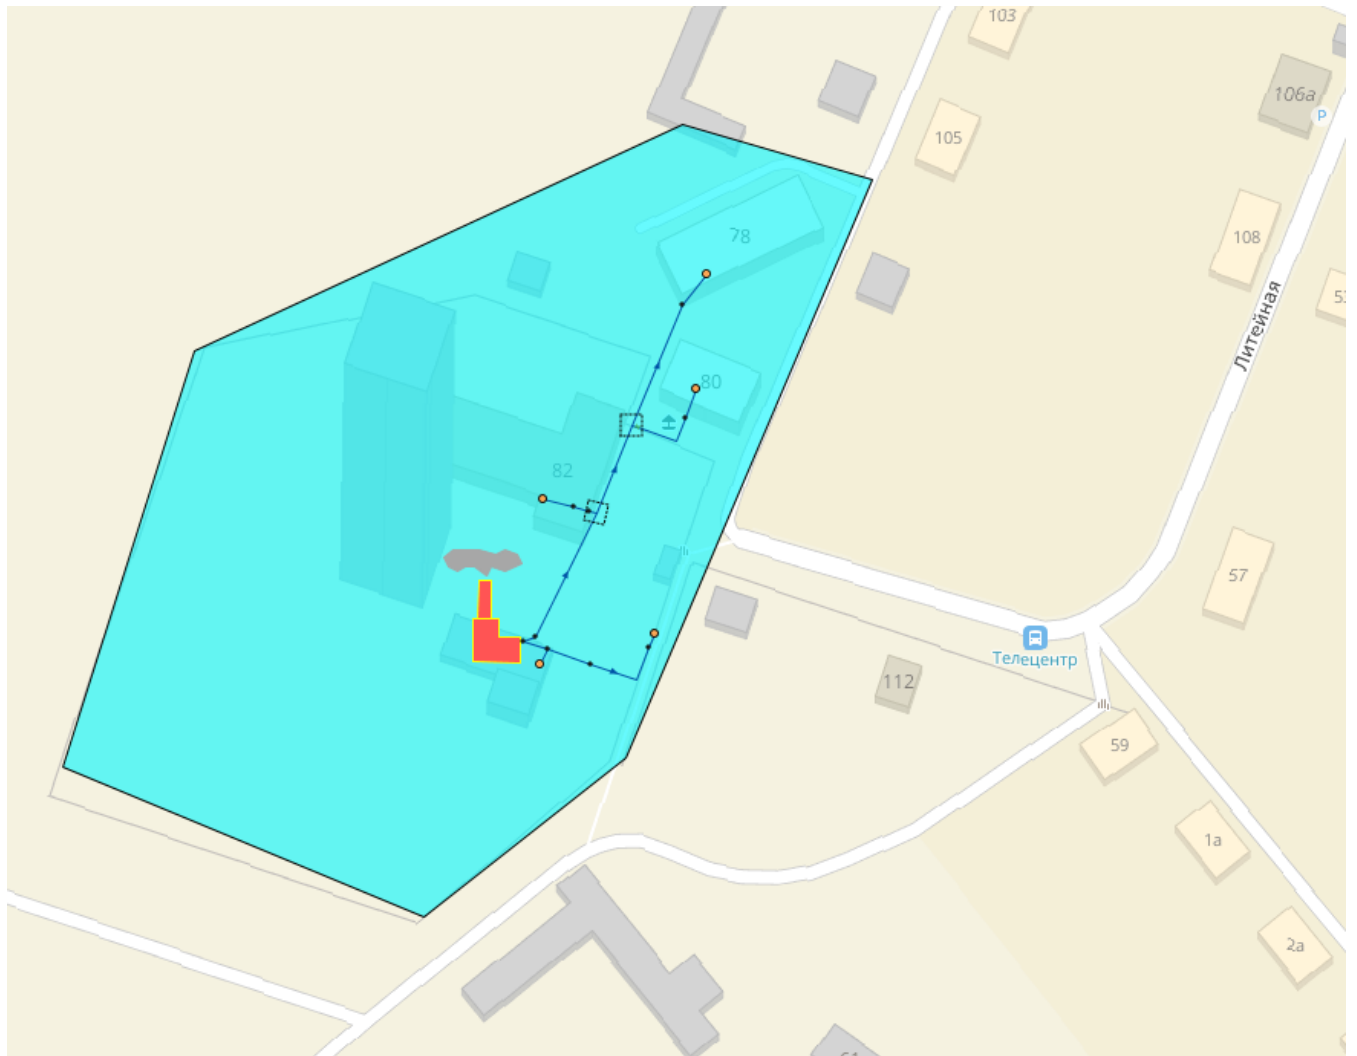

**Рисунок 1.25 – Зона действия котельной «РТРС»**




**Рисунок 1.26 – Зона действия котельной ОЦ «Голубь»**

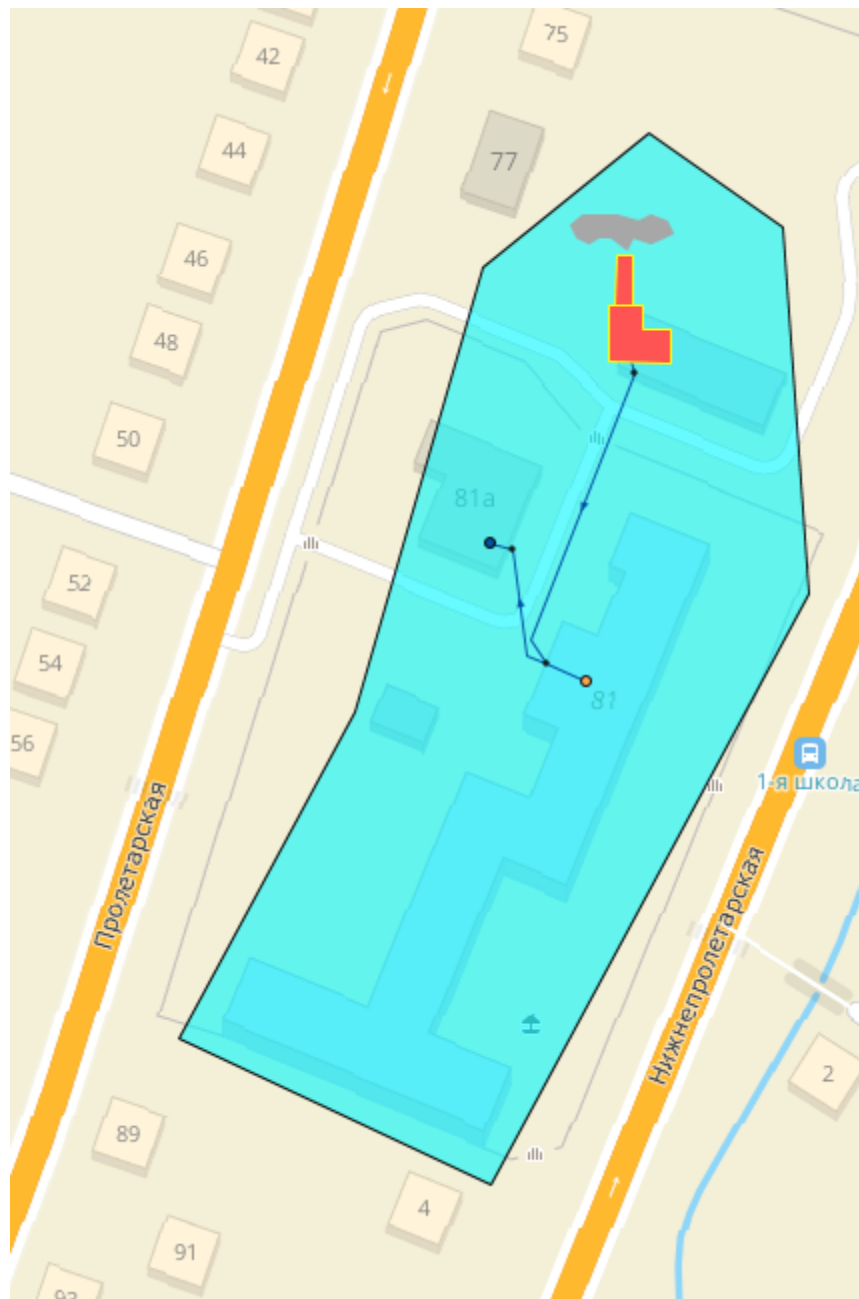


**Рисунок 1.27 – Зона действия котельной школы №1**




**Рисунок 1.28 – Зона действия котельной школы №23**

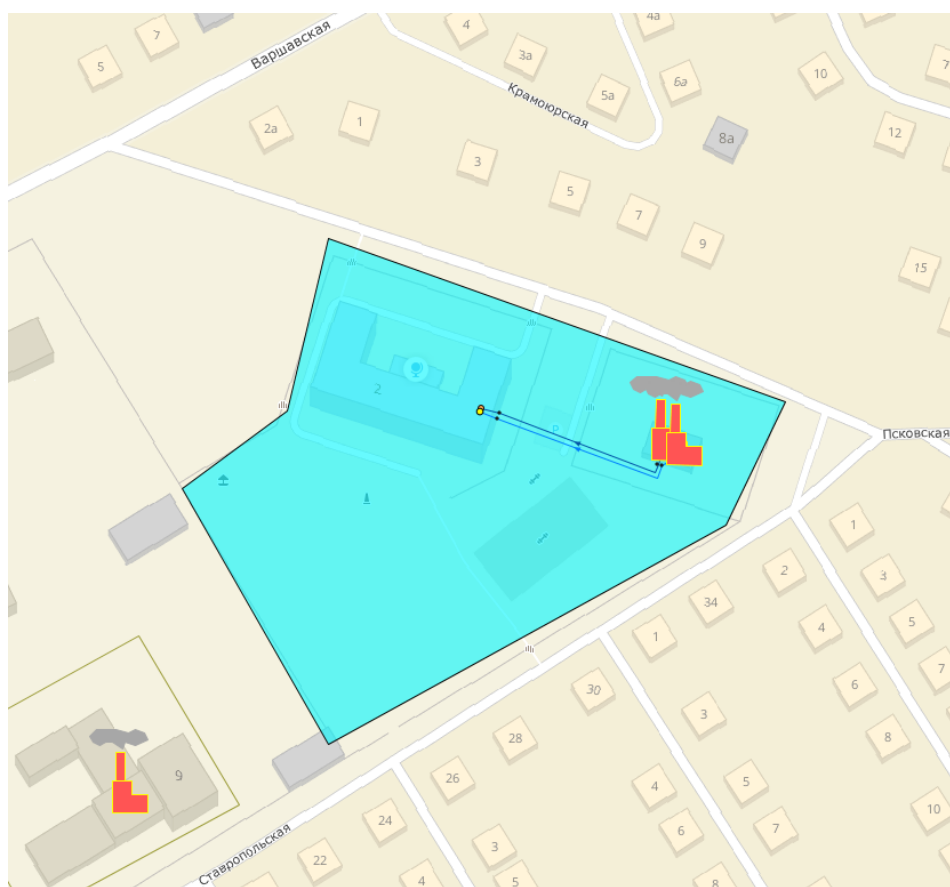

**Рисунок 1.29 – Зона действия котельной школы №37**

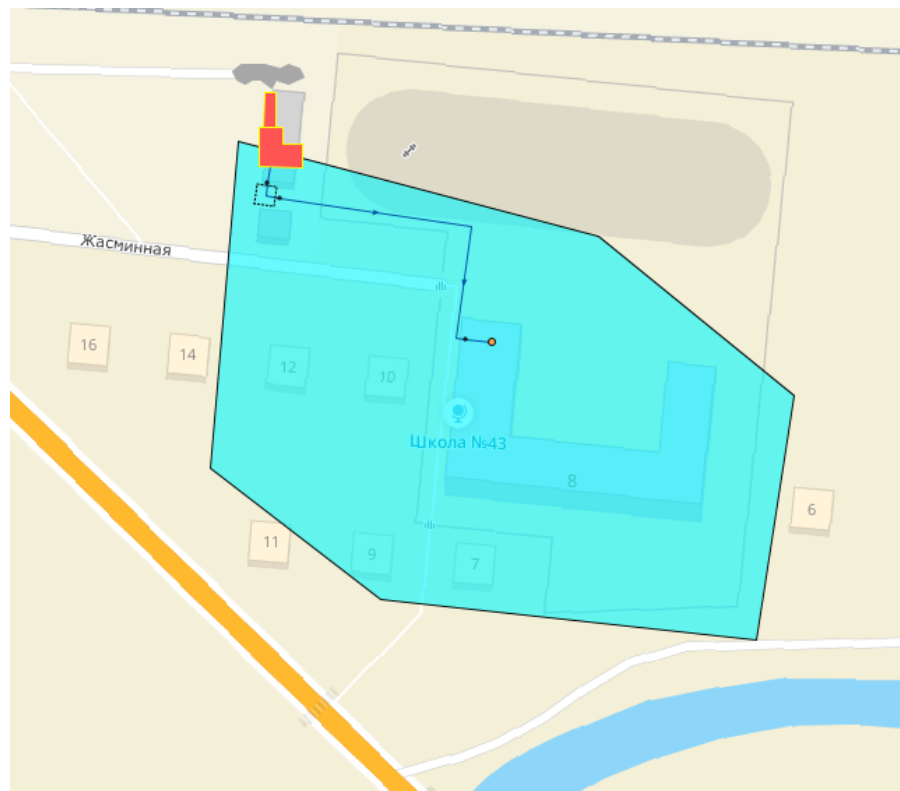

**Рисунок 1.30 – Зона действия котельной школы №43**

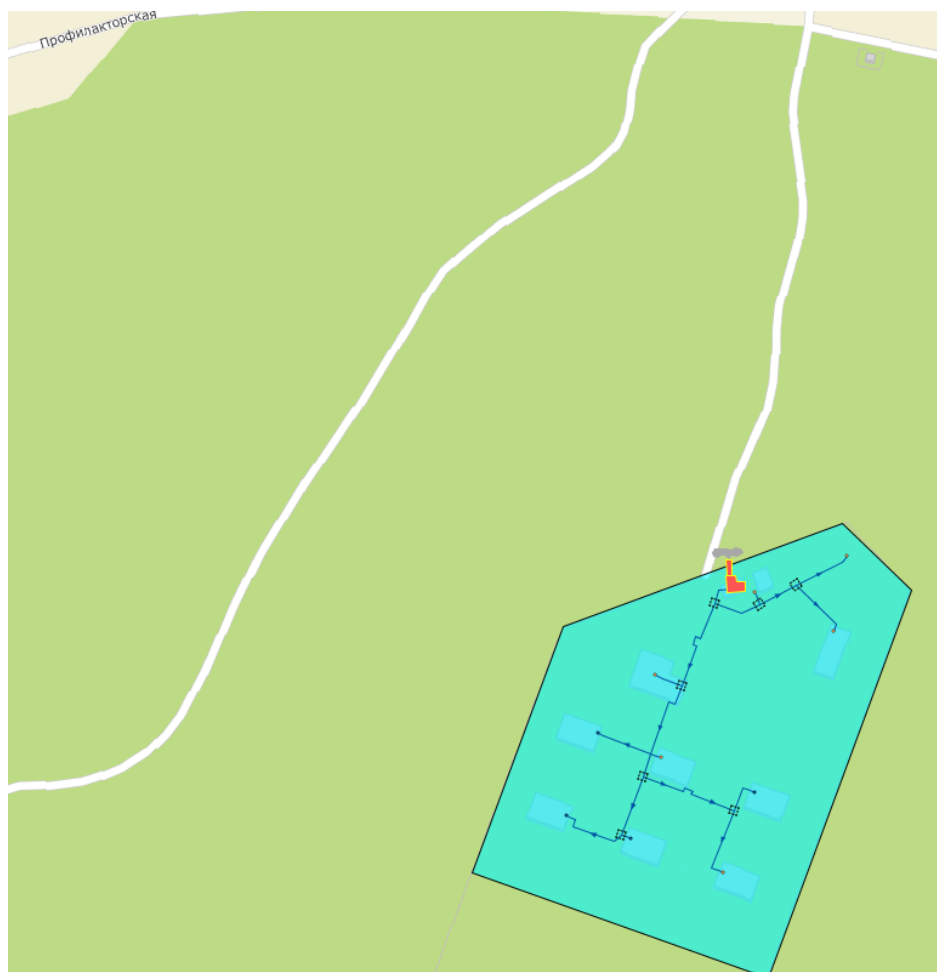

**Рисунок 1.31 – Зона действия котельной интерната №66 (Монтажник)**





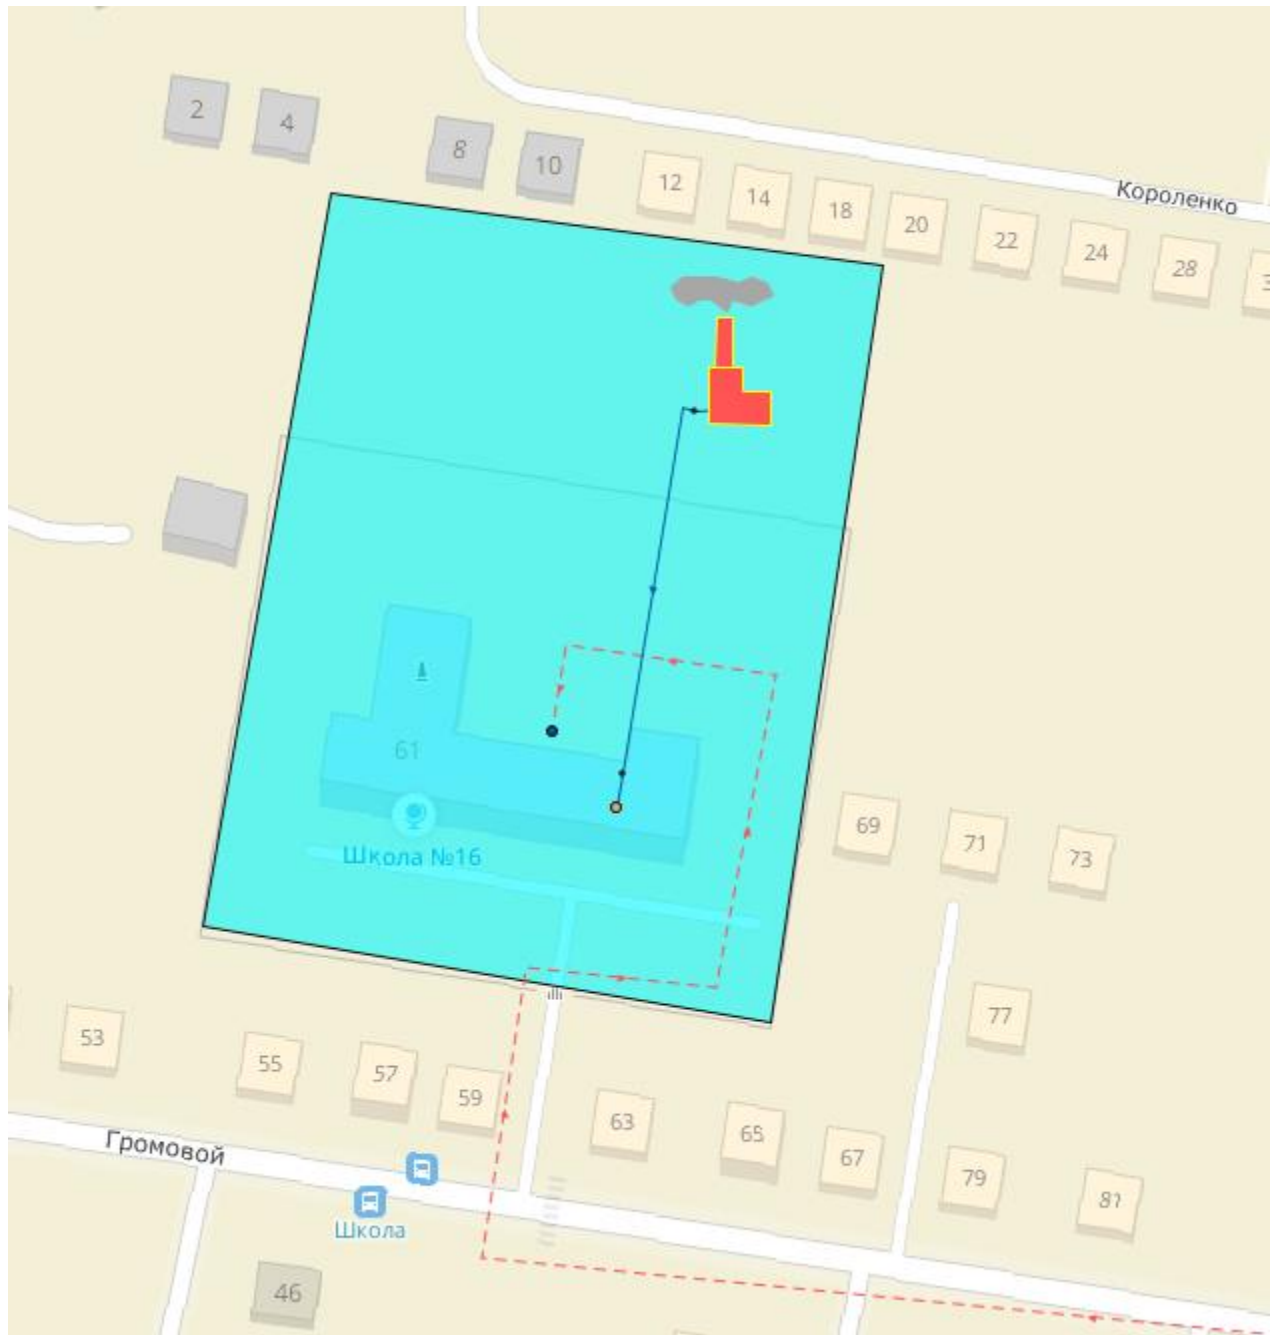


Рисунок 1.32 – Зона действия котельной Школы №16

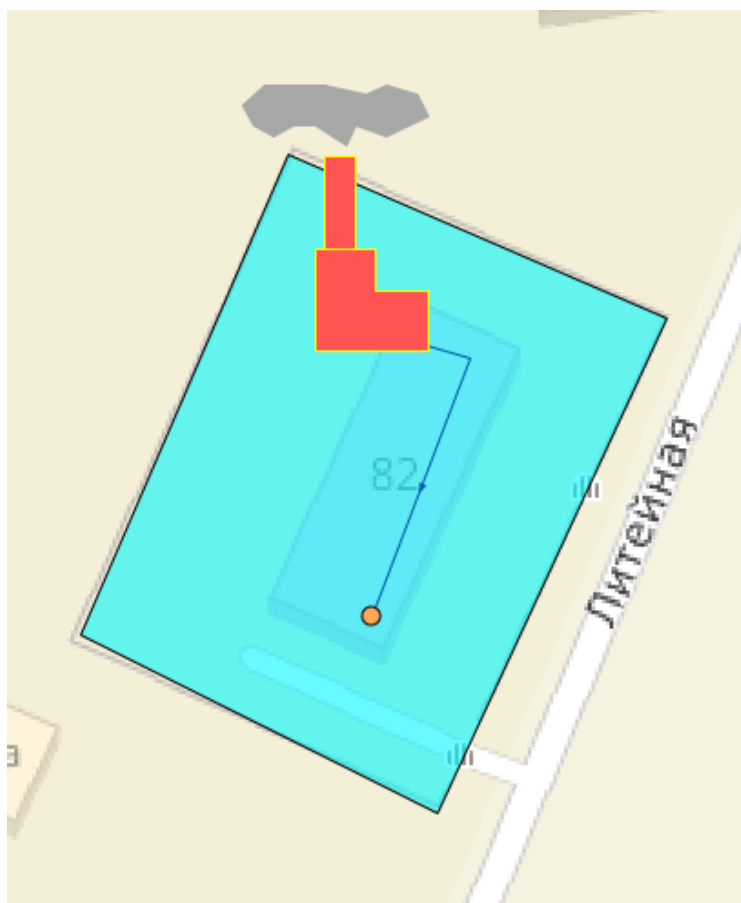


**Рисунок 1.33 – Зона действия котельной детского сада №123**

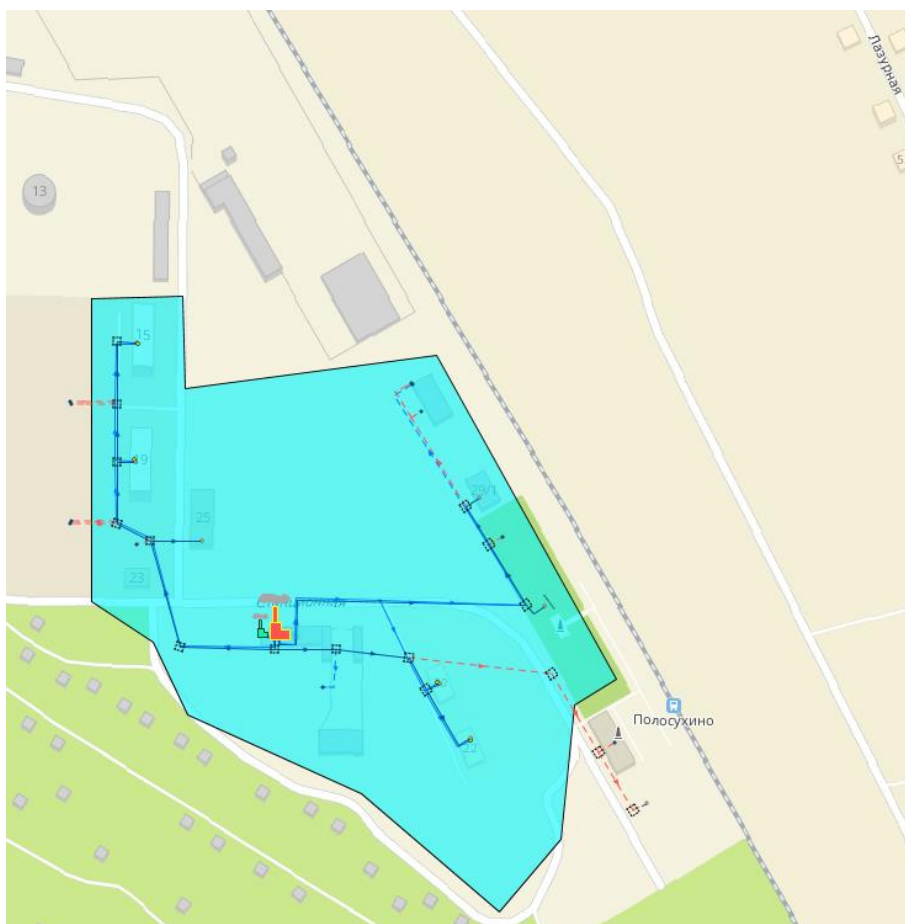

**Рисунок 1.34 – Зона действия котельной ст. Полосухино**




**Рисунок 1.35 – Зона действия котельной «Кузнецкая крепость»**

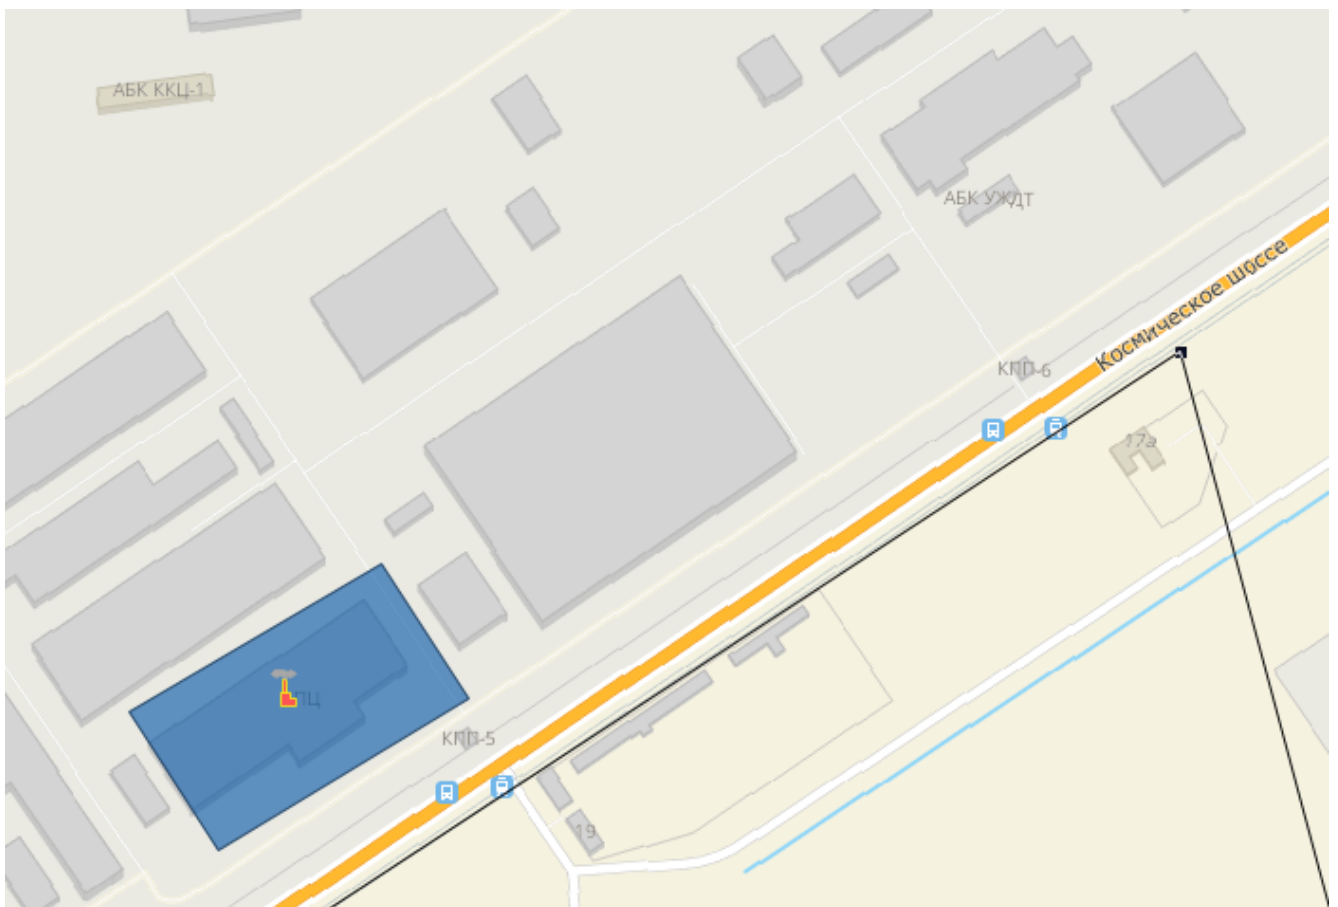


**Рисунок 1.36 – Зона действия котельной АО «Евразруда»**



**Рисунок 1.37 – Зона действия котельной ст. Новокузнецк-Восточный**

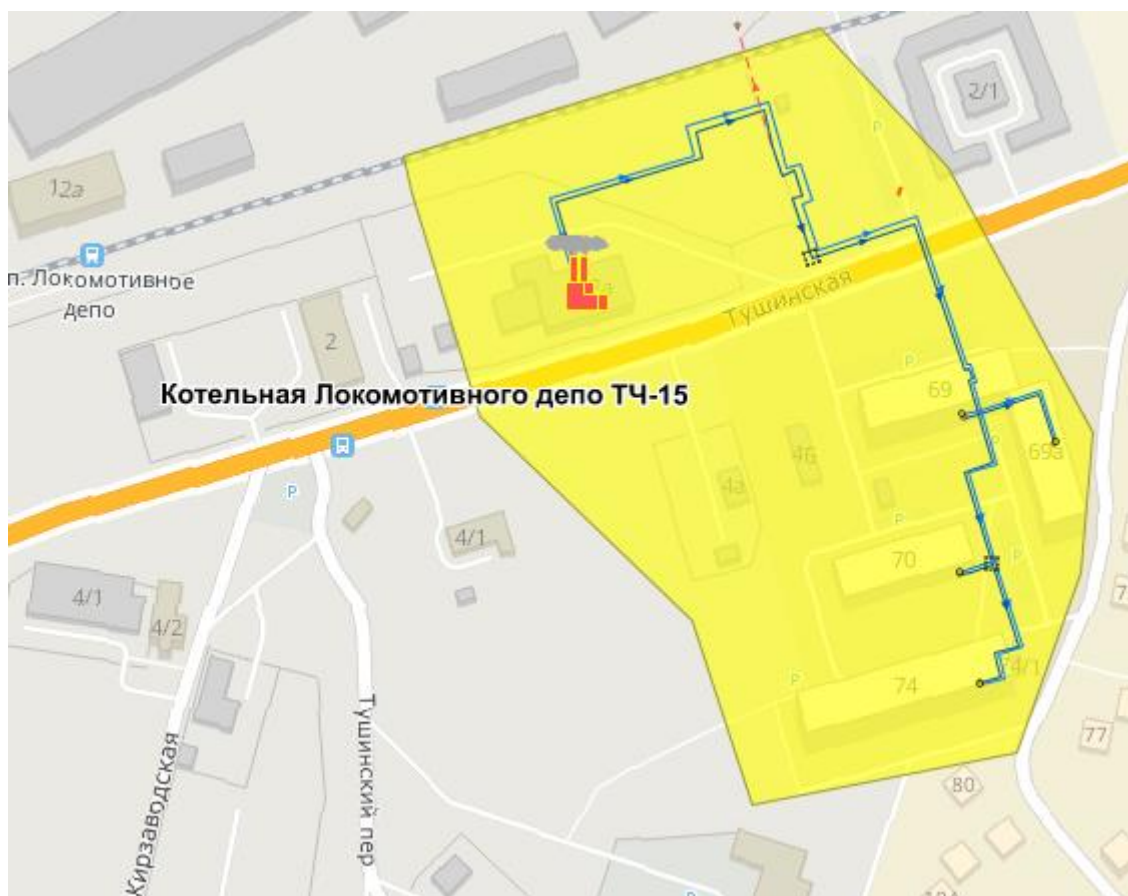

**Рисунок 1.38 – Зона действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)**

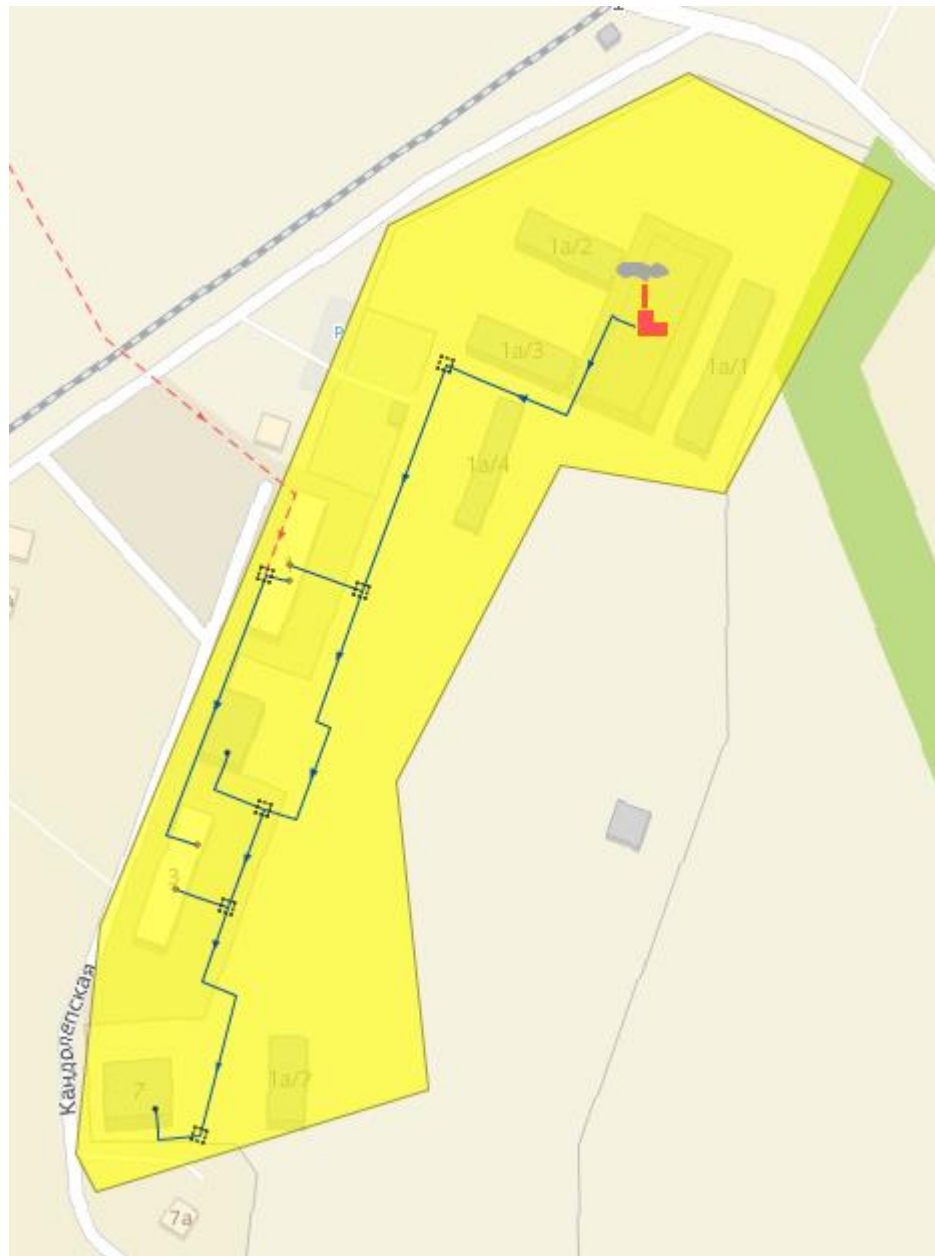

**Рисунок 1.39 – Зона действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2**


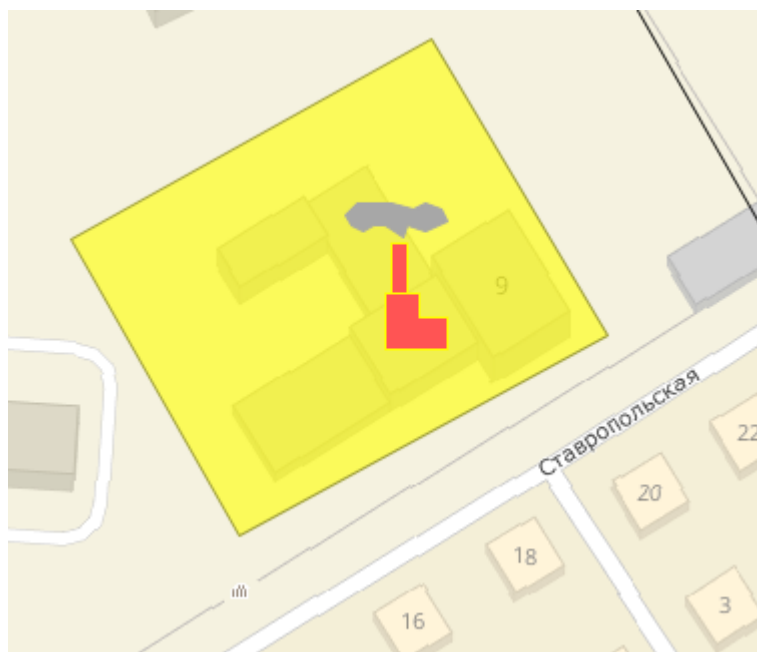


Рисунок 1.40 – Зона действия котельной ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилено



Рисунок 1.41 – Зона действия котельной ООО ТК «Садовая»

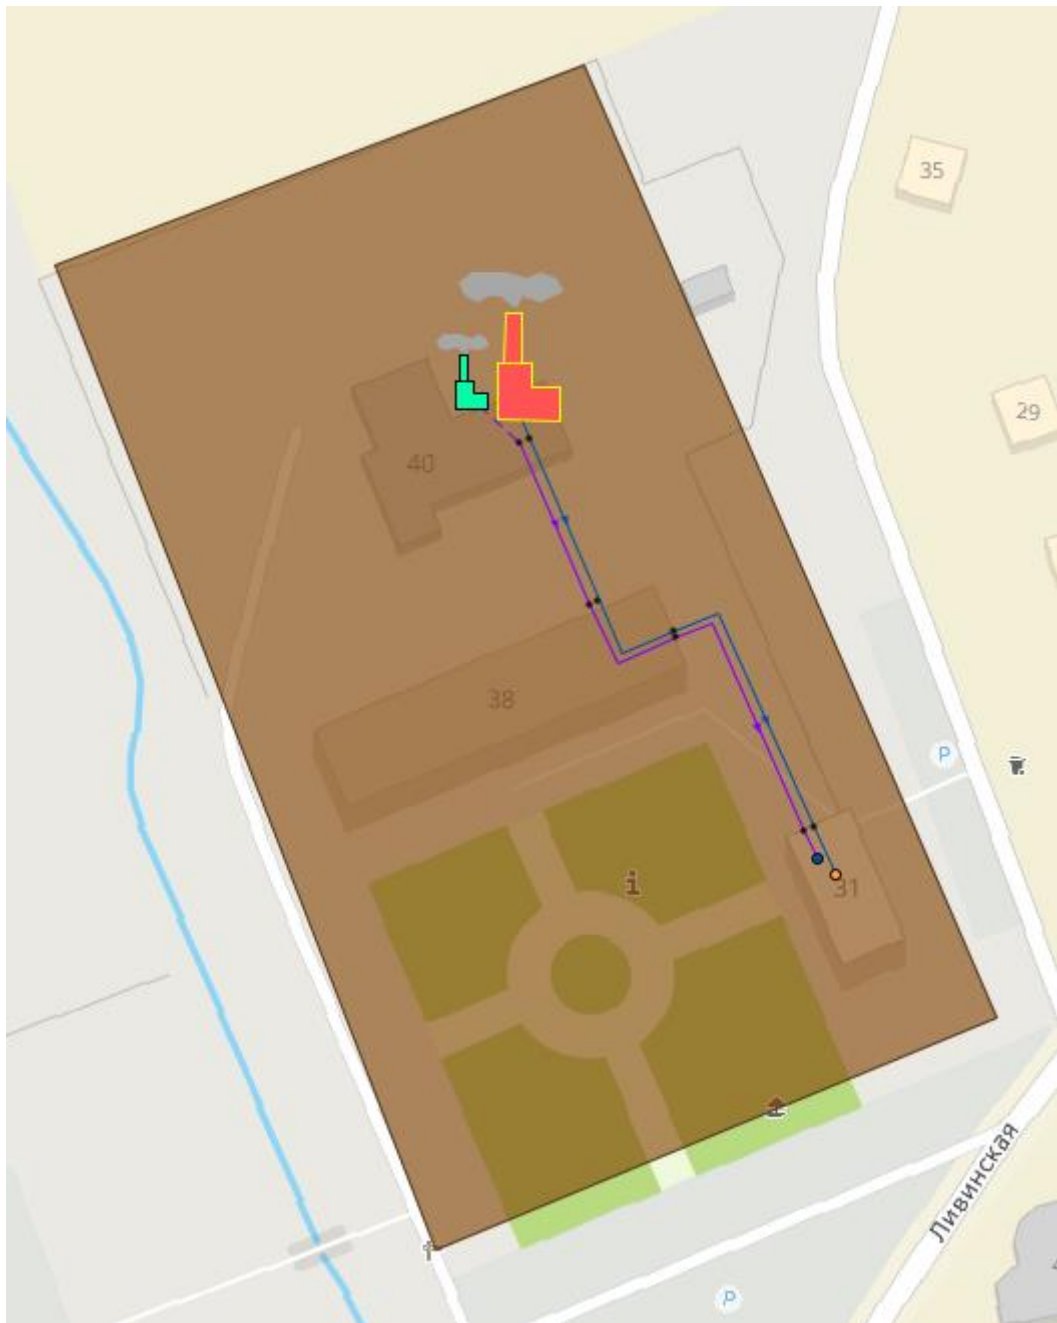

**Рисунок 1.42 – Зона действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»**